



## Projekční návod



### **VITOCAL 250-A**

#### **typ AWO(-M)-E-AC/AWO(-M)-E-AC-AF 251.A**

Tepelné čerpadlo vzduch/voda s elektrickým pohonem v konstrukčním provedení monoblok s venkovní a vnitřní jednotkou

- Pro vytápění a chlazení místností a ohřev pitné vody v topných zařízeních
- Vnitřní jednotka s regulací, vysoce efektivním oběhovým čerpadlem pro sekundární okruh, 4/3-cestným ventilem, průtokovým ohříváčem topné vody, integrovaným akumulačním zásobníkem topné vody, expanzní nádobou a pojistnou skupinou

#### **typ AWO(-M)-E-AC/AWO(-M)-E-AC-AF 251.A 2C**

Vybavení jako typ AWO(-M)-E-AC/AWO(-M)-E-AC-AF 251.A, dodatečně s druhým integrovaným topným/chladicím okruhem

#### **typ AWO(-M)-E-AC/AWO(-M)-E-AC-AF 251.A SP nebo AWO(-M)-E-AC/AWO(-M)-E-AC-AF 251.A 2C SP**

Vybavení jako dříve, s centrální síťovou přípojkou 230 V~ u vnitřní jednotky

## **VITOCAL 252-A**

### **typ AWOT(-M)-E-AC/AWOT(-M)-E-AC-AF 251.A**

Tepelné čerpadlo vzduch/voda s elektrickým pohonem v konstrukčním provedení monoblok s venkovní a vnitřní jednotkou

- Pro vytápění a chlazení místností a ohřev pitné vody v topných zařízeních
- Vnitřní jednotka s regulací, integrovaným zásobníkovým ohříváčem vody 190 l, vysoce efektivním oběhovým čerpadlem pro sekundární okruh, 4/3-cestným ventilem, průtokovým ohříváčem topné vody, integrovaným akumulačním zásobníkem topné vody, expanzní nádobou a pojistnou skupinou

### **typ AWOT(-M)-E-AC/AWOT(-M)-E-AC-AF 251.A 2C**

Vybavení jako typ AWOT(-M)-E-AC/AWOT(-M)-E-AC-AF 251.A, dodatečně s druhým integrovaným topným/chladicím okruhem

### **typ AWOT(-M)-E-AC/AWOT(-M)-E-AC-AF 251.A SP nebo AWOT(-M)-E-AC/AWOT(-M)-E-AC-AF 251.A 2C SP**

Vybavení jako dříve, s centrální síťovou přípojkou 230 V~ u vnitřní jednotky

# Obsah

## Obsah

1. Označení typů výrobků	6
2. Vitocal 250-A	
2. 1 Popis výrobku	7
■ Výhody .....	7
■ Stav při dodání .....	8
■ Přehled typů .....	9
2. 2 Technické údaje	10
■ Technické údaje .....	10
■ Rozměry vnitřní jednotky .....	17
■ Rozměry venkovní jednotky .....	19
■ Meze použití podle ČSN EN 14511 .....	19
■ Zbytkové dopravní výšky vestavěných oběhových čerpadel .....	19
3. Vitocal 252-A	20
3. 1 Popis výrobku	20
■ Výhody .....	20
■ Stav při dodání .....	22
■ Přehled typů .....	22
3. 2 Technické údaje	23
■ Technické údaje .....	23
■ Rozměry vnitřní jednotky .....	30
■ Rozměry venkovní jednotky .....	32
■ Meze použití podle ČSN EN 14511 .....	32
■ Zbytkové dopravní výšky vestavěných oběhových čerpadel .....	32
4. Venkovní jednotka	33
4. 1 Popis výrobku	33
■ Výhody .....	33
■ Rozměry .....	34
5. Charakteristiky	35
5. 1 Výkonové diagramy venkovní jednotky typy 251.A10, 230 V~	35
■ Topení .....	35
■ Chlazení .....	37
5. 2 Výkonové diagramy venkovní jednotky typy 251.A10, 400 V~	38
■ Topení .....	38
■ Chlazení .....	40
5. 3 Výkonové diagramy venkovní jednotky typy 251.A13, 230 V~	41
■ Topení .....	41
■ Chlazení .....	43
5. 4 Výkonové diagramy venkovní jednotky typy 251.A13, 400 V~	44
■ Topení .....	44
■ Chlazení .....	46
6. Příslušenství instalace	47
6. 1 Ohřev pitné vody s ohřívačem vody Vitocell 100-V/100-W, typ CVWA/CVWB (300 l / 390 l/500 l)	47
■ Ohřívač vody Vitocell 100-V/100-W, typ CVWA/CVWB, vitopearlwhite .....	47
■ Elektrická topná vložka EHE .....	51
■ Elektrická topná vložka EHE .....	52
■ Souprava solárního výměníku tepla .....	52
■ Anoda napájená elektrickým proudem .....	53
6. 2 Ohřev pitné vody ohřívačem vody Vitocell 100-W, typ CVAB (300 l)	53
■ Ohřívač vody Vitocell 100-W, typ CVAB, vitopearlwhite .....	53
■ Elektrická topná vložka EHE .....	58
■ Anoda napájená elektrickým proudem .....	59
6. 3 Ohřev pitné vody s ohřívačem Vitocell 100-W, typ CVBC (300 l)	59
■ Ohřívač vody Vitocell 100-W, typ CVBC, vitopearlwhite .....	59
■ Elektrická topná vložka EHE .....	65
■ Anoda napájená elektrickým proudem .....	66
7. Projekční pokyny	66
7. 1 Napájení elektrickým proudem a tarify .....	66
■ Postup přihlašování .....	66
7. 2 Instalace venkovní jednotky .....	66
■ Požadavky na místo montáže .....	66
■ Instalace .....	67
■ Způsoby montáže .....	67
■ Montáž na podlahu .....	67
■ Montáž na stěnu .....	67
■ Montáž na plochou střechu .....	67
■ Povětrnostní vlivy .....	68
■ Kondenzát .....	68

## Obsah (pokračování)

■ Pro potlačení zvuku v pevném materiálu a vibrací mezi budovou a venkovní jednotkou .....	68
■ Hmotnosti venkovních jednotek .....	68
■ Ochranné pásmo .....	69
■ Minimální vzdálenosti u venkovní jednotky .....	70
■ Základy pro montáž s konzolou pro montáž na podlahu (příslušenství) .....	71
■ Základy pro montáž s tlumicím podstavcem (příslušenství) .....	71
■ Odtok kondenzátu vsakováním .....	72
■ Odtok kondenzátu přes veřejnou kanalizační síť .....	73
■ Montáž na podlahu s konzolou: kabelová průchodka nad úrovní terénu .....	74
■ Montáž na podlahu s konzolou: kabelová průchodka pod úrovní terénu .....	75
■ Montáž na stěnu pomocí sady konzol pro montáž na stěnu .....	76
7. 3 Instalace vnitřní jednotky .....	76
■ Požadavky na místo instalace .....	76
■ Požadavky na instalaci .....	76
■ Minimální výška místnosti Vitocal 252-A .....	77
■ Minimální montážní výška tepelného čerpadla Vitocal 250-A .....	77
■ Minimální vzdálenosti Vitocal 250-A .....	78
■ Minimální vzdálenosti Vitocal 252-A .....	78
■ Zátěžové body Vitocal 252-A .....	79
7. 4 Spojení vnitřní a venkovní jednotky .....	79
■ Přívodka kabelu stěnu .....	79
■ Přívod kabelů základovou deskou .....	79
7. 5 Elektrické přípojky .....	80
■ Požadavky na elektrickou instalaci .....	80
7. 6 Vznik hluku .....	82
■ Základy .....	82
■ Hladina akustického tlaku pro různé vzdálenosti od zařízení .....	84
■ Upozornění ke snížení emisí zvuku .....	85
7. 7 Dimenzování tepelného čerpadla .....	85
■ Monovalentní způsob provozu .....	85
■ Přírázka pro ohřev pitné vody při monovalentním způsobu provozu .....	86
■ Monoenergetický způsob provozu .....	86
7. 8 Hydraulické podmínky pro sekundární okruh .....	87
■ Minimální objemový tok a minimální objem zařízení .....	87
■ Zařízení s paralelně zapojeným externím akumulačním zásobníkem .....	87
■ Zařízení bez externího akumulačního zásobníku .....	87
■ Max. hydraulický tlak v systému .....	87
7. 9 Pomůcka pro plánování pro sekundární okruh .....	87
■ Další hydraulické parametry .....	88
7.10 Jakost vody .....	88
■ Topná voda .....	88
7.11 Přípojka na straně pitné vody .....	89
■ Vitocal 250-A .....	89
■ Vitocal 252-A .....	90
■ Pojistný ventil .....	90
■ Termostatický směšovací automat .....	90
7.12 Volba zásobníkového ohřívače vody .....	90
■ Příklady zařízení .....	92
7.13 Chladicí provoz .....	92
7.14 Zkouška těsnosti chladicího okruhu .....	93
7.15 Stanovený rozsah použití .....	93
8. Regulace tepelného čerpadla .....	93
8. 1 Konstrukce a funkce .....	93
■ Modulární konstrukce .....	93
■ Funkce .....	95
■ Upozornění k účastnickým zařízením sběrnice PlusBus .....	95
■ Funkce ochrany před mrazem .....	95
■ Nastavení topných charakteristik (sklon a úroveň) .....	95
■ Zařízení s externím akumulačním zásobníkem .....	95
■ Topná zařízení s akumulačním zásobníkem na topnou vodu .....	96
■ Čidlo venkovní teploty .....	96
8. 2 Technické údaje regulace tepelného čerpadla .....	96
9. 1 Přehled .....	97
9. 2 Fotovoltaický systém .....	97
■ Počítadlo energie 3-fázové .....	97
■ Počítadlo energie 3-fázové .....	97
9. 3 Spojovací kabely sběrnice BUS .....	97
■ Komunikační kabel sběrnice BUS .....	97
■ Spojovací kabel sběrnice .....	98


## **Obsah (pokračování)**

9. 4	Čidla .....	98
■	Ponorné čidlo teploty .....	98
9. 5	Rozšíření regulace topného okruhu .....	98
■	Příložný regulátor teploty .....	98
■	Ponorný regulátor teploty .....	99
■	Rozšiřovací sada směšovače EM-MX s integrovaným motorem směšovače .....	99
■	Rozšiřovací sada směšovače EM-M1 pro samostatný motor směšovače .....	100
10.	<b>Seznam hesel</b> .....	101

## Označení typů výrobků

1

Vitocal 252-A, typ

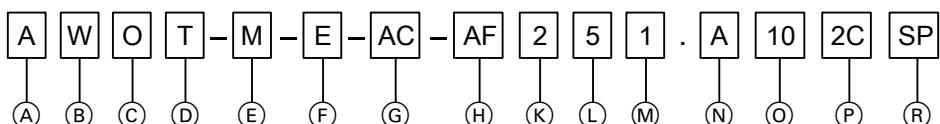

Pol.	Hodnota	Význam
(A)	Médium, primární okruh	
A	Vzduch (Air)	
B	Solanka (Brine)	
HA	Hybrid-vzduch (Air)	
W	Voda (Water)	
(B)	Médium, sekundární okruh	
W	Voda (Water)	
(C)	Provedení část 1	
B	Chladicí okruh v provedení Split (Bi-block)	
C	Oběhové čerpadlo a/nebo 3-cestný přepínací ventil (Compact)	
H	Provedení pro vysoké teploty (High temperature)	
O	Venkovní instalace (Outdoor)	
S	Tepelné čerpadlo 2. stupně bez regulace tepelného čerpadla (Slave)	
T	Kompaktní tepelné čerpadlo (Tower)	
(D)	Provedení část 2	
I	Vnitřní instalace (Indoor)	
T	Kompaktní tepelné čerpadlo (Tower)	
(E)	Síťová přípojka venkovní jednotky	
M	230 V/50 Hz (monofáze)	
Prázdná	400 V/50 Hz	
(F)	Elektrický průtokový ohřívač topné vody	
E	Vestavěn v tepelném čerpadle (built-in Electric heating)	
Prázdná	Není vestavěno	
(G)	Chladicí funkce	
AC	„Active cooling“	
NC	„Natural cooling“	
(H)	Elektrické doplňkové vytápění pro vanu na kondenzát	
AF	Vestavěn ve venkovní jednotce (Anti Freeze)	
Prázdná	Není vestavěno	


Pol.	Hodnota	Význam
(K)	Viessmann produktový segment	
1	100	
2	200	
3	300	
(L)	Výstupní teplota a zásobníkový ohřívač vody	
0	Standardní výstupní teplota, potřebný samostatný zásobníkový ohřívač vody	
1/2/3	Standardní výstupní teplota, vestavěný zásobníkový ohřívač vody	
4	Standardní výstupní teplota, vestavěný zásobníkový ohřívač vody, se solárním ohřevem pitné vody	
5	Vysoká výstupní teplota, potřebný vestavěný zásobníkový ohřívač vody nebo samostatný zásobníkový ohřívač vody	
(M)	Tepelná čerpadla: Počet kompresorů v chladicím okruhu	
1	1 kompresor	
2	2 kompresory (paralelně zapnuté)	
Hybridní zařízení:	Počet zdrojů tepla	
2	2 zdroje tepla, např. 1 kompresor a 1 hořák	
(N)	A až ...	Generace produktů
(O)	Výkonová třída, podobně max. výkon u A7/W35 v kW	
(P)	Hydraulika vnitřní jednotky	
2C	Integrovány 2 topný/chladicí okruhy	
Prázdná	Integrován 1 topný/chladicí okruh	
(R)	Vybavení vnitřní jednotky	
SP	Centrální síťová přípojka 1/N/PE 230 V/50 Hz	
NEV	Bez expanzní nádoby	



## 2.1 Popis výrobku

### Výhody

#### Vnitřní jednotka s 1 integrovaným topným/chladicím okruhem

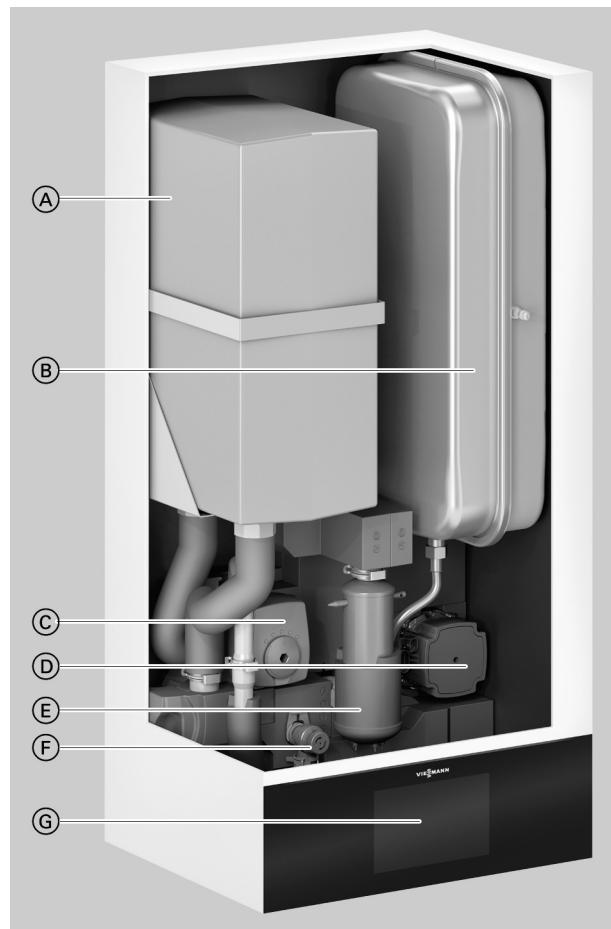

- (A) Akumulační zásobník topné vody
- (B) Expanzní nádoba
- (C) 4/3-cestné ventily
- (D) Sekundární čerpadlo (vysoce efektivní oběhové čerpadlo)
- (E) Průtokový ohříváč topné vody
- (F) Pojistný ventil
- (G) Regulace tepelného čerpadla

2



## Vitocal 250-A (pokračování)

### Vnitřní jednotka se 2 integrovanými topnými/chladicími okruhy



- (A) Akumulační zásobník topné vody
- (B) Expanzní nádoba
- (C) 4/3-cestné ventily
- (D) Čerpadlo topného okruhu topný/chladicí okruh 1 (vysoce efektivní oběhové čerpadlo)
- (E) Průtokový ohřívač topné vody
- (F) Pojistný ventil
- (G) Čerpadlo topného okruhu topný/chladicí okruh 2 (vysoce efektivní oběhové čerpadlo)
- (H) Regulace tepelného čerpadla

- Nízké provozní náklady díky vysoké COP (Coefficient of Performance, topný faktor) podle ČSN EN 14511: až 5,3 u A7/W35
- Regulace výkonu a DC invertor pro vysokou účinnost v provozu s dílčím zatížením
- Maximální výstupní teplota až 70 °C při venkovní teplotě -10 °C umožňuje použití jak v novostavbách, tak také při modernizaci.
- Samooptimalizující regulace objemového toku pomocí Viessmann Hydro AutoControl
- Ekologické, přírodní chladivo R290 s obzvláště nízkým GWP 0,02 (GWP = Global Warming Potential)

- Komfortní díky reverzibilnímu provedení pro topení a chlazení
- Obzvláště tichý provoz díky Advanced acoustics design+ (AAD+)
- Schopnost internetu díky integrovanému WiFi nebo odkazu na servis
- Obsluha, optimalizace, údržba a servis pomocí aplikace ViCare a Vitoguide
- Vedené uvádění do provozu pomocí software Vitoguide
- Regulace jednotlivých místností se součástmi z ViCare Smart Climate

### Stav při dodání

#### Vnitřní jednotka s 1 integrovaným topným/chladicím okruhem

- Vestavěný 4/3-cestný ventil topení/ohřev pitné vody/obtok
- Vestavěné vysoce efektivní oběhové čerpadlo pro sekundární okruh/topný/chladicí okruh 1
- Vestavěný průtokový ohřívač topné vody
- Vestavěný akumulační zásobník 16 l
- Vestavěný pojistný ventil a digitální manometr
- Ekvitermně řízená regulace tepelného čerpadla s čidlem venkovní teploty
- Čidlo objemového toku
- Nástenný držák, standardní připojovací potrubí
- Expanzní nádoba 18 l

- Typ ...SP  
Centrální síťová připojka 230 V~ s výkonovým stykačem

#### Vnitřní jednotka se 2 integrovanými topnými/chladicími okruhy

- Vestavěný 4/3-cestný ventil topení/ohřev pitné vody/obtok
- Vestavěné vysoce efektivní oběhové čerpadlo pro topný/chladicí okruh 1

- Vestavěný průtokový ohřívač topné vody
- Vestavěný akumulační zásobník 16 l
- Vestavěný pojistný ventil a digitální manometr
- Ekvitermně řízená regulace tepelného čerpadla s čidlem venkovní teploty
- Čidlo objemového toku
- Nástenný držák, standardní připojovací potrubí
- Expanzní nádoba 18 l
- 2. topný/chladicí okruh integrován s dodatečným vysoce efektivním oběhovým čerpadlem

### Venkovní jednotka

- Kompresor regulovalný invertorem, 4-cestný přepínací ventil, elektronický expanzní ventil, výparník, kondenzátor, EC-ventilátor
- S provozní náplní chladiva R290
- Filtr topné vody před kondenzátorem
- Pomůcka k přenášení pro venkovní jednotku
- Typ AWO(-M)-E-AC-AF:  
S integrovaným elektrickým doplňkovým vytápěním pro vanu na kondenzát

## Vitocal 250-A (pokračování)

### Přehled typů

Typ	Topné/chladicí okruhy	Interní hydraulika	Externí akumulační zásobník	Jmenovité napětí	Regulace/elektronika vnitřní jednotky	Venkovní jednotka	Průtokový ohříváč topné vody	Centrální síťová připojka vnitřní jednotky	Topení vany na kondenzát
AWO-E-AC 251.A	1	1 až 4	230 V~	400 V~	400 V~	—	—	—	—
AWO-M-E-AC 251.A	1	1 až 4	230 V~	400 V~	230 V~	—	—	—	—
AWO-M-E-AC 251.A SP	1	1 až 4	230 V~	230 V~	230 V~	X	—	—	—
AWO-E-AC-AF 251.A	1	1 až 4	230 V~	400 V~	400 V~	—	—	X	—
AWO-M-E-AC-AF 251.A	1	1 až 4	230 V~	400 V~	230 V~	—	—	X	—
AWO-M-E-AC-AF 251.A SP	1	1 až 4	230 V~	230 V~	230 V~	X	—	X	—
AWO-E-AC 251.A 2C	2	—	230 V~	400 V~	400 V~	—	—	—	—
AWO-M-E-AC 251.A 2C	2	—	230 V~	400 V~	230 V~	—	—	—	—
AWO-M-E-AC 251.A 2C SP	2	—	230 V~	230 V~	230 V~	X	—	—	—
AWO-E-AC-AF 251.A 2C	2	—	230 V~	400 V~	400 V~	—	—	X	—
AWO-M-E-AC-AF 251.A 2C	2	—	230 V~	400 V~	230 V~	—	—	X	—
AWO-M-E-AC-AF 251.A 2C SP	2	—	230 V~	230 V~	230 V~	X	—	X	—

 Regulace/elektronika vnitřní jednotky  
 Venkovní jednotka  
 Průtokový ohříváč topné vody

## Vitocal 250-A (pokračování)

### 2.2 Technické údaje

#### Technické údaje

##### Tepelná čerpadla s venkovní jednotkou 400 V~

Typ AWO-E-AC/AWO-E-AC-AF	251.A10 251.A10 2C	251.A13 251.A13 2C
<b>Výkonové parametry topení podle ČSN EN 14511 (A2/W35)</b>		
Jmenovitý tepelný výkon kW	5,8	6,7
Elektrický příkon kW	1,31	1,68
Topný faktor ε (COP) při topném provozu	4,46	3,98
Regulace výkonu kW	2,2 až 11,0	2,6 až 12,3
<b>Výkonové parametry topení podle ČSN EN 14511 (A7/W35, teplotní spád 5 K)</b>		
Jmenovitý tepelný výkon kW	7,3	8,1
Otáčky ventilátoru 1/min	430	440
Objemový tok vzduchu m³/h	4045	4188
Elektrický příkon kW	1,38	1,56
Topný faktor ε (COP) při topném provozu	5,31	5,21
Regulace výkonu kW	2,6 až 12,0	3,0 až 13,4
<b>Výkonové parametry topení podle ČSN EN 14511 (A-7/W35)</b>		
Jmenovitý tepelný výkon kW	9,7	11,1
Elektrický příkon kW	3,07	3,75
Topný faktor ε (COP) při topném provozu	3,16	2,97
<b>Vstupní teplota vzduchu</b>		
Chladicí provoz		
– Min. °C	10	10
– Max. °C	45	45
Topný provoz		
– Min. °C	-20	-20
– Max. °C	40	40
<b>Topná voda (sekundární okruh)</b>		
Objem bez expanzní nádoby l	18	18
Minimální objemový tok okruhu tepelného čerpadla (odmrzování) l/h	1000	1000
Max. teplota přívodní větve °C	70	70
<b>Elektrické parametry venkovní jednotky</b>		
Jmenovité napětí		3/N/PE 400 V/50 Hz
Max. provozní proud A		11,5
Cos φ		0,92
Náběhový proud kompresoru, regulovaný invertorem A		< 10
Náběhový proud kompresoru s blokovaným rotorem A		< 10
Jištění		B16A
Stupeň krytí		IP X4
<b>Elektrické parametry vnitřní jednotky</b>		
Elektronika		1/N/PE 230 V/50 Hz
– Jmenovité napětí		1 x B16A
– Jištění síťové přípojky		T 6,3 A H/250 V
– Jištění, interní		
Průtokový ohříváč topné vody		3/N/PE 400 V/50 Hz
– Jmenovité napětí		8
– Topný výkon kW		3 x B16A
– Jištění síťové přípojky		3 x B16A
<b>Max. elektrický příkon</b>		
Ventilátor W	2 x 140	2 x 140
Venkovní jednotka kW	4,8	5,4
Sekundární čerpadlo (PWM) W	60	60
Regulace/elektronika vnitřní jednotky W	65	65
Výkon regulace/elektroniky vnitřní jednotky W	1000	1000

## Vitocal 250-A (pokračování)

Typ AWO-E-AC/AWO-E-AC-AF	251.A10 251.A10 2C	251.A13 251.A13 2C
<b>Mobilní přenos dat</b>		
WiFi		
– Standard přenosu	MHz	IEEE 802.11 b/g/n
– Rozsah kmotočtu	dBm	2000 až 2483,5
– Max. vysílací výkon		+15
Bezdrátové zařízení Low-Power		
– Standard přenosu	MHz	IEEE 802.15.4
– Rozsah kmotočtu	dBm	2000 až 2483,5
– Max. vysílací výkon		+6
Odkaz na servis		
– Standard přenosu	MHz	LTE-CAT-NB1
– Frekvenční rozsah pásmo 3	MHz	1710 až 1785
– Frekvenční rozsah pásmo 8	MHz	880 až 915
– Frekvenční rozsah pásmo 20	MHz	832 až 862
– Max. vysílací výkon	dBm	+23
<b>Chladicí okruh</b>		
Chladivo		R290
– Pojistná skupina		A3
– Plnicí množství	kg	2
– Potenciál globálního oteplování (GWP) <sup>*1</sup>		0,02
– Ekvivalent CO <sub>2</sub>	t	0,00004
Kompresor (plně hermetický)	Typ	Dvojitý rotační
– Olej v kompresoru	Typ	HAF68
– Množství oleje v kompresoru	l	1,150 ±0,020
Přípustný provozní tlak		
– Strana vysokého tlaku	bar	30,3
	MPa	3,03
– Strana nízkého tlaku	bar	30,3
	MPa	3,03
<b>Rozměry venkovní jednotky</b>		
Celková délka	mm	600
Celková šířka	mm	1144
Celková výška	mm	1382
<b>Rozměry vnitřní jednotky</b>		
Celková délka	mm	360
Celková šířka		
– S 1 integrovaným topným/chladicím okruhem	mm	450
– Se 2 integrovanými topnými/chladicími okruhy	mm	600
Celková výška	mm	920
<b>Celková hmotnost</b>		
Vnitřní jednotka s 1 integrovaným topným/chladicím okruhem		
– Prázdná	kg	48
– Naplněná (max.)	kg	84
Vnitřní jednotka se 2 integrovanými topnými/chladicími okruhy		
– Prázdná	kg	55
– Naplněná (max.)	kg	91
Venkovní jednotka	kg	221
<b>Přípustný provozní tlak</b> na sekundární straně	bar	3
	MPa	0,3
<b>Přípojky</b> s připojenými připojovacími trubkami		
Přívodní větev/vratná větev topné vody topných/chladicích okruhů nebo akumulačního zásobníku topné vody	mm	Cu 28 × 1,0
Přívodní větev/vratná větev topné vody zásobníkového ohříváče vody	mm	Cu 22 × 1,0
Přívodní větev/vratná větev topné vody venkovní jednotky	mm	Cu 28 × 1,0
<b>Délka spojovacího kabelu vnitřní jednotky — venkovní jednotka</b> (hydraulická připojovací sada)	m	5 až 20
<b>Akustický výkon venkovní jednotky</b> při jmenovitém tepelném výkonu (Měření na základě ČSN EN 12102/ČSN EN ISO 9614-2)		
Vyhodnocená součtová hladina akustického výkonu při A7/W55		
– ErP	dB(A)	54
– Max.	dB(A)	59
– V nočním provozu	dB(A)	54
<b>Třída energetické účinnosti</b> podle nařízení EU č. 813/2013		
Vytápění, průměrné klimatické podmínky		
– Aplikace nízké teploty (W35)		A+++
– Aplikace střední teploty (W55)		A+++
		A++

\*1 Na základě šesté hodnotící zprávy Mezinárodního panelu pro změnu klimatu (IPCC)

## Vitocal 250-A (pokračování)

<b>Typ AWO-E-AC/AWO-E-AC-AF</b>		<b>251.A10 251.A10 2C</b>	<b>251.A13 251.A13 2C</b>
<b>Výkonové parametry topení</b> podle předpisu EU č. 813/2013 (průměrné klimatické podmínky)			
Aplikace nízké teploty (W35)			
– Energetická účinnost $\eta_s$	%	197	181
– Jmenovitý tepelný výkon $P_{rated}$	kW	9,8	12,4
– Sezónní topný faktor (SCOP)		4,99	4,60
Aplikace střední teploty (W55)			
– Energetická účinnost $\eta_s$	%	154	147
– Jmenovitý tepelný výkon $P_{rated}$	kW	9,4	12,1
– Sezónní topný faktor (SCOP)		3,91	3,75
<b>Tepelná čerpadla s venkovní jednotkou 230 V~</b>			
<b>Typ AWO-M-E-AC/AWO-M-E-AC-AF</b>		<b>251.A10 251.A10 2C</b>	<b>251.A13 251.A13 2C</b>
<b>Výkonové parametry topení</b> podle ČSN EN 14511 (A2/W35)			
Jmenovitý tepelný výkon	kW	5,8	6,7
Elektrický příkon	kW	1,31	1,68
Topný faktor $\epsilon$ (COP) při topném provozu		4,46	3,98
Regulace výkonu	kW	2,2 až 11,0	2,6 až 12,3
<b>Výkonové parametry topení</b> podle ČSN EN 14511 (A7/W35, teplotní spád 5 K)			
Jmenovitý tepelný výkon	kW	7,3	8,1
Otáčky ventilátoru	1/min	430	440
Objemový tok vzduchu	m³/h	4045	4188
Elektrický příkon	kW	1,38	1,56
Topný faktor $\epsilon$ (COP) při topném provozu		5,31	5,21
Regulace výkonu	kW	2,6 až 12,0	3,0 až 13,4
<b>Výkonové parametry topení</b> podle ČSN EN 14511 (A-7/W35)			
Jmenovitý tepelný výkon	kW	9,7	11,1
Elektrický příkon	kW	3,07	3,75
Topný faktor $\epsilon$ (COP) při topném provozu		3,16	2,97
<b>Vstupní teplota vzduchu</b>			
Chladicí provoz			
– Min.	°C	10	10
– Max.	°C	45	45
Topný provoz			
– Min.	°C	-20	-20
– Max.	°C	40	40
<b>Topná voda</b> (sekundární okruh)			
Objem bez expanzní nádoby	l	18	18
Minimální objemový tok okruhu tepelného čerpadla (odmrzování)	l/h	1000	1000
Max. teplota přívodní větve	°C	70	70
<b>Elektrické parametry venkovní jednotky</b>			
Jmenovité napětí		1/N/PE 230 V/50 Hz	
Max. provozní proud	A	20,9	23,5
Cos $\phi$		0,92	0,92
Náběhový proud kompresoru, regulovaný invertorem	A	< 10	< 10
Náběhový proud kompresoru s blokovaným rotorem	A	< 10	< 10
Jištění	A	B25A	B25A
Stupeň krytí		IP X4	IP X4
<b>Elektrické parametry vnitřní jednotky</b>			
Elektronika			
– Jmenovité napětí		1/N/PE 230 V/50 Hz	
– Jištění síťové přípojky		1 x B16A	1 x B16A
– Jištění, interní		T 6,3 A H/250 V	
Průtokový ohřívač topné vody			
– Jmenovité napětí		3 x 1/N/PE 230 V/50 Hz	
– Topný výkon	kW	8	8
– Jištění síťové přípojky		3 x B16A	3 x B16A
<b>Max. elektrický příkon</b>			
Ventilátor	W	2 x 140	2 x 140
Venkovní jednotka	kW	4,8	5,4
Sekundární čerpadlo (PWM)	W	60	60
Regulace/elektronika vnitřní jednotky	W	65	65
Výkon regulace/elektroniky vnitřní jednotky	W	1000	1000



## Vitocal 250-A (pokračování)

Typ AWO-M-E-AC/AWO-M-E-AC-AF	251.A10 251.A10 2C	251.A13 251.A13 2C
<b>Mobilní přenos dat</b>		
WiFi		
– Standard přenosu	MHz	IEEE 802.11 b/g/n
– Rozsah kmotočtu	dBm	2000 až 2483,5
– Max. vysílací výkon		+15
Bezdrátové zařízení Low-Power		
– Standard přenosu	MHz	IEEE 802.15.4
– Rozsah kmotočtu	dBm	2000 až 2483,5
– Max. vysílací výkon		+6
Odkaz na servis		
– Standard přenosu	MHz	LTE-CAT-NB1
– Frekvenční rozsah pásmo 3	MHz	1710 až 1785
– Frekvenční rozsah pásmo 8	MHz	880 až 915
– Frekvenční rozsah pásmo 20	MHz	832 až 862
– Max. vysílací výkon	dBm	+23
<b>Chladicí okruh</b>		
Chladivo		R290
– Pojistná skupina		A3
– Plnicí množství	kg	2
– Potenciál globálního oteplování (GWP) <sup>*2</sup>		0,02
– Ekvivalent CO <sub>2</sub>	t	0,00004
Kompresor (plně hermetický)	Typ	Dvojitý rotační
– Olej v kompresoru	Typ	HAF68
– Množství oleje v kompresoru	l	1,150 ±0,020
Přípustný provozní tlak		
– Strana vysokého tlaku	bar	30,3
	MPa	3,03
– Strana nízkého tlaku	bar	30,3
	MPa	3,03
<b>Rozměry venkovní jednotky</b>		
Celková délka	mm	600
Celková šířka	mm	1144
Celková výška	mm	1382
<b>Rozměry vnitřní jednotky</b>		
Celková délka	mm	360
Celková šířka		
– S 1 integrovaným topným/chladicím okruhem	mm	450
– Se 2 integrovanými topnými/chladicími okruhy	mm	600
Celková výška	mm	920
<b>Celková hmotnost</b>		
Vnitřní jednotka s 1 integrovaným topným/chladicím okruhem		
– Prázdná	kg	48
– Naplněná (max.)	kg	84
Vnitřní jednotka se 2 integrovanými topnými/chladicími okruhy		
– Prázdná	kg	55
– Naplněná (max.)	kg	91
Venkovní jednotka	kg	215
<b>Přípustný provozní tlak</b> na sekundární straně	bar	3
	MPa	0,3
<b>Přípojky</b> s připojenými připojovacími trubkami		
Přívodní větev/vratná větev topné vody topných/chladicích okruhů nebo akumulačního zásobníku topné vody	mm	Cu 28 × 1,0
Přívodní větev/vratná větev topné vody zásobníkového ohříváče vody	mm	Cu 22 × 1,0
Přívodní větev/vratná větev topné vody venkovní jednotky	mm	Cu 28 × 1,0
<b>Délka spojovacího vedení vnitřní jednotky — venkovní jednotka</b> (hydraulická připojovací sada)	m	5 až 20
<b>Akustický výkon venkovní jednotky</b> při jmenovitém tepelném výkonu (Měření na základě ČSN EN 12102/ČSN EN ISO 9614-2)		
Vyhodnocená součtová hladina akustického výkonu při A7/W55		
– ErP	dB(A)	54
– Max.	dB(A)	59
– V nočním provozu	dB(A)	54
<b>Třída energetické účinnosti</b> podle nařízení EU č. 813/2013		
Vytápění, průměrné klimatické podmínky		
– Aplikace nízké teploty (W35)		A+++
– Aplikace střední teploty (W55)		A+++
		A++

<sup>\*2</sup> Na základě šesté hodnotící zprávy Mezinárodního panelu pro změnu klimatu (IPCC)

## Vitocal 250-A (pokračování)

<b>Typ AWO-M-E-AC/AWO-M-E-AC-AF</b>		<b>251.A10 251.A10 2C</b>	<b>251.A13 251.A13 2C</b>
<b>Výkonové parametry topení</b> podle předpisu EU č. 813/2013 (průměrné klimatické podmínky)			
Aplikace nízké teploty (W35)			
– Energetická účinnost $\eta_s$	%	197	181
– Jmenovitý tepelný výkon $P_{rated}$	kW	9,8	12,4
– Sezónní topný faktor (SCOP)		4,99	4,60
Aplikace střední teploty (W55)			
– Energetická účinnost $\eta_s$	%	154	147
– Jmenovitý tepelný výkon $P_{rated}$	kW	9,4	12,1
– Sezónní topný faktor (SCOP)		3,91	3,75
<b>Tepelná čerpadla s venkovní jednotkou 230 V~</b>			
<b>Typ AWO-M-E-AC/AWO-M-E-AC-AF</b>		<b>251.A10 SP 251.A10 2C SP</b>	<b>251.A13 SP 251.A13 2C SP</b>
<b>Výkonové parametry topení</b> podle ČSN EN 14511 (A2/W35)			
Jmenovitý tepelný výkon	kW	5,8	6,7
Elektrický příkon	kW	1,31	1,68
Topný faktor $\epsilon$ (COP) při topném provozu		4,46	3,98
Regulace výkonu	kW	2,2 až 11,0	2,6 až 12,3
<b>Výkonové parametry topení</b> podle ČSN EN 14511 (A7/W35, teplotní spád 5 K)			
Jmenovitý tepelný výkon	kW	7,3	8,1
Otáčky ventilátoru	1/min	430	440
Objemový tok vzduchu	m³/h	4045	4188
Elektrický příkon	kW	1,38	1,56
Topný faktor $\epsilon$ (COP) při topném provozu		5,31	5,21
Regulace výkonu	kW	2,6 až 12,0	3,0 až 13,4
<b>Výkonové parametry topení</b> podle ČSN EN 14511 (A-7/W35)			
Jmenovitý tepelný výkon	kW	9,7	11,1
Elektrický příkon	kW	3,07	3,75
Topný faktor $\epsilon$ (COP) při topném provozu		3,16	2,97
<b>Vstupní teplota vzduchu</b>			
Chladicí provoz			
– Min.	°C	10	10
– Max.	°C	45	45
Topný provoz			
– Min.	°C	-20	-20
– Max.	°C	40	40
<b>Topná voda</b> (sekundární okruh)			
Objem bez expanzní nádoby	l	18	18
Minimální objemový tok okruhu tepelného čerpadla (odmrzování)	l/h	1000	1000
Max. teplota přívodní větve	°C	70	70
<b>Elektrické parametry venkovní jednotky</b>			
Jmenovité napětí		1/N/PE 230 V/50 Hz	
Max. provozní proud	A	20,9	23,5
Cos $\varphi$		0,92	0,92
Náběhový proud kompresoru, regulovaný invertorem	A	< 10	< 10
Náběhový proud kompresoru s blokovaným rotorem	A	< 10	< 10
Jištění	A	B25A	B25A
Stupeň krytí		IP X4	IP X4
<b>Elektrické parametry vnitřní jednotky</b>			
Elektronika		1/N/PE 230 V/50 Hz T 6,3 A H/250 V	
– Jmenovité napětí			
– Jištění, interní			
Průtokový ohřívač topné vody			
– Topný výkon	kW	4,8	4,8
Síťová přípojka vnitřní jednotky		1/N/PE 230 V/50 Hz 1 x B32A	1 x B32A
– Jmenovité napětí			
– Jištění síťové přípojky			
<b>Max. elektrický příkon</b>			
Ventilátor	W	2 x 140	2 x 140
Venkovní jednotka	kW	4,8	5,4
Sekundární čerpadlo (PWM)	W	60	60
Regulace/elektronika vnitřní jednotky	W	65	65
Výkon regulace/elektroniky vnitřní jednotky	W	1000	1000



## Vitocal 250-A (pokračování)

Typ AWO-M-E-AC/AWO-M-E-AC-AF		251.A10 SP 251.A10 2C SP	251.A13 SP 251.A13 2C SP
<b>Mobilní přenos dat</b>			
WiFi			
– Standard přenosu			IEEE 802.11 b/g/n
– Rozsah kmitočtu	MHz	2000 až 2483,5	IEEE 802.11 b/g/n
– Max. vysílací výkon	dBm	+15	+15
Bezdrátové zařízení Low-Power			
– Standard přenosu			IEEE 802.15.4
– Rozsah kmitočtu	MHz	2000 až 2483,5	IEEE 802.15.4
– Max. vysílací výkon	dBm	+6	+6
Odkaz na servis			
– Standard přenosu			LTE-CAT-NB1
– Frekvenční rozsah pásmo 3	MHz	1710 až 1785	1710 až 1785
– Frekvenční rozsah pásmo 8	MHz	880 až 915	880 až 915
– Frekvenční rozsah pásmo 20	MHz	832 až 862	832 až 862
– Max. vysílací výkon	dBm	+23	+23
<b>Chladicí okruh</b>			
Chladivo		R290	R290
– Pojistná skupina		A3	A3
– Plnicí množství	kg	2	2
– Potenciál globálního oteplování (GWP) <sup>4</sup>		0,02	0,02
– Ekvivalent CO <sub>2</sub>	t	0,00004	0,00004
Kompresor (plně hermetický)	Typ	Dvojitý rotační	Dvojitý rotační
– Olej v kompresoru	Typ	HAF68	HAF68
– Množství oleje v kompresoru	l	1,150 ±0,020	1,150 ±0,020
Přípustný provozní tlak			
– Strana vysokého tlaku	bar	30,3	30,3
	MPa	3,03	3,03
– Strana nízkého tlaku	bar	30,3	30,3
	MPa	3,03	3,03
<b>Rozměry venkovní jednotky</b>			
Celková délka	mm	600	600
Celková šířka	mm	1144	1144
Celková výška	mm	1382	1382
<b>Rozměry vnitřní jednotky</b>			
Celková délka	mm	360	360
Celková šířka			
– S 1 integrovaným topným/chladicím okruhem	mm	450	450
– Se 2 integrovanými topnými/chladicími okruhy	mm	600	600
Celková výška	mm	920	920
<b>Celková hmotnost</b>			
Vnitřní jednotka s 1 integrovaným topným/chladicím okruhem			
– Prázdná	kg	48	48
– Naplněná (max.)	kg	84	84
Vnitřní jednotka se 2 integrovanými topnými/chladicími okruhy			
– Prázdná	kg	55	55
– Naplněná (max.)	kg	91	91
Venkovní jednotka	kg	215	215
<b>Přípustný provozní tlak</b> na sekundární straně	bar	3	3
	MPa	0,3	0,3
<b>Přípojky</b> s přiloženými připojovacími trubkami			
Přívodní větev/vratná větev topné vody topných/chladicích okruhů nebo akumulačního zásobníku topné vody	mm	Cu 28 × 1,0	Cu 28 × 1,0
Přívodní větev/vratná větev topné vody zásobníkového ohříváče vody	mm	Cu 22 × 1,0	Cu 22 × 1,0
Přívodní větev/vratná větev topné vody venkovní jednotky	mm	Cu 28 × 1,0	Cu 28 × 1,0
<b>Délka spojovacího vedení vnitřní jednotky — venkovní jednotka</b> (hydraulická připojovací sada)	m	5 až 20	5 až 20
<b>Akustický výkon venkovní jednotky</b> při jmenovitém tepelném výkonu (Měření na základě ČSN EN 12102/ČSN EN ISO 9614-2)			
Vyhodnocená součtová hladina akustického výkonu při A7/W55			
– ErP	dB(A)	54	54
– Max.	dB(A)	59	61
– V nočním provozu	dB(A)	54	55
<b>Třída energetické účinnosti</b> podle nařízení EU č. 813/2013			
Vytápění, průměrné klimatické podmínky			
– Aplikace nízké teploty (W35)		A+++	A+++
– Aplikace střední teploty (W55)		A+++	A++

<sup>4</sup> Na základě šesté hodnotící zprávy Mezinárodního panelu pro změnu klimatu (IPCC)


## Vitocal 250-A (pokračování)

Typ AWO-M-E-AC/AWO-M-E-AC-AF		251.A10 SP 251.A10 2C SP	251.A13 SP 251.A13 2C SP
Výkonové parametry topení podle předpisu EU č. 813/2013 (průměrné klimatické podmínky)			
Aplikace nízké teploty (W35)			
– Energetická účinnost $\eta_s$	%	197	181
– Jmenovitý tepelný výkon $P_{rated}$	kW	9,8	12,4
– Sezónní topný faktor (SCOP)		4,99	4,60
Aplikace střední teploty (W55)			
– Energetická účinnost $\eta_s$	%	154	147
– Jmenovitý tepelný výkon $P_{rated}$	kW	9,4	12,1
– Sezónní topný faktor (SCOP)		3,91	3,75

## Vitocal 250-A (pokračování)

### Rozměry vnitřní jednotky

Vnitřní jednotka s integrovaným topným/chladicím okruhem

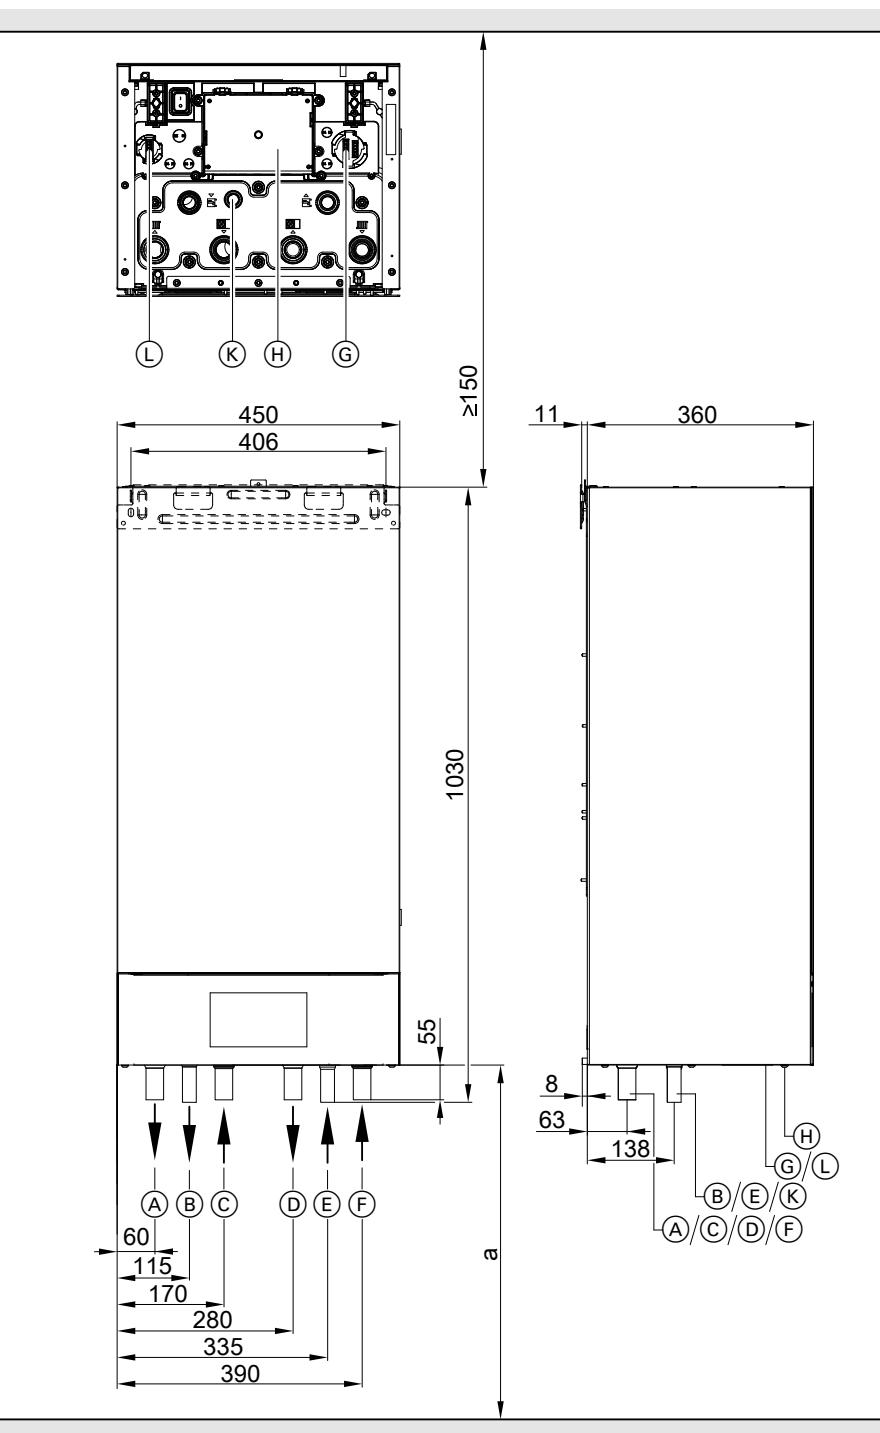

- a Min. montážní výška  
Závisí na tom, zda je obslužná jednotka namontována dole nebo nahore.
- (A) Přívodní vtev sekundárního okruhu (topný/chladicí okruh 1/akumulační zásobník topné vody), připojení Cu 28 x 1,0 mm
- (B) Přívodní vtev k zásobníkovému ohříváči vody (na straně topné vody), připojení Cu 22 x 1,0 mm
- (C) Přívodní vtev venkovní jednotky (vstup topné vody vnitřní jednotky), připojení Cu 28 x 1,0 mm


- (D) Vrata vtev venkovní jednotky (výstup topné vody vnitřní jednotky), připojení Cu 28 x 1,0 mm
- (E) Vrata vtev zásobníkového ohříváče vody (na straně topné vody), připojení Cu 22 x 1,0 mm
- (F) Vrata vtev sekundárního okruhu (topný/chladicí okruh 1/akumulační zásobník topné vody), připojení Cu 28 x 1,0 mm
- (G) Připojovací zdírky nízkého napětí < 42 V
- (H) Připojovací skříňka 230 V~

## Vitocal 250-A (pokračování)

- (K) Odtoková hadice pojistný ventil
- (L) Připojovací zdíčka nízkého napětí < 42 V

### Vnitřní jednotka s 2 integrovanými topnými/chladicími okruhy

2

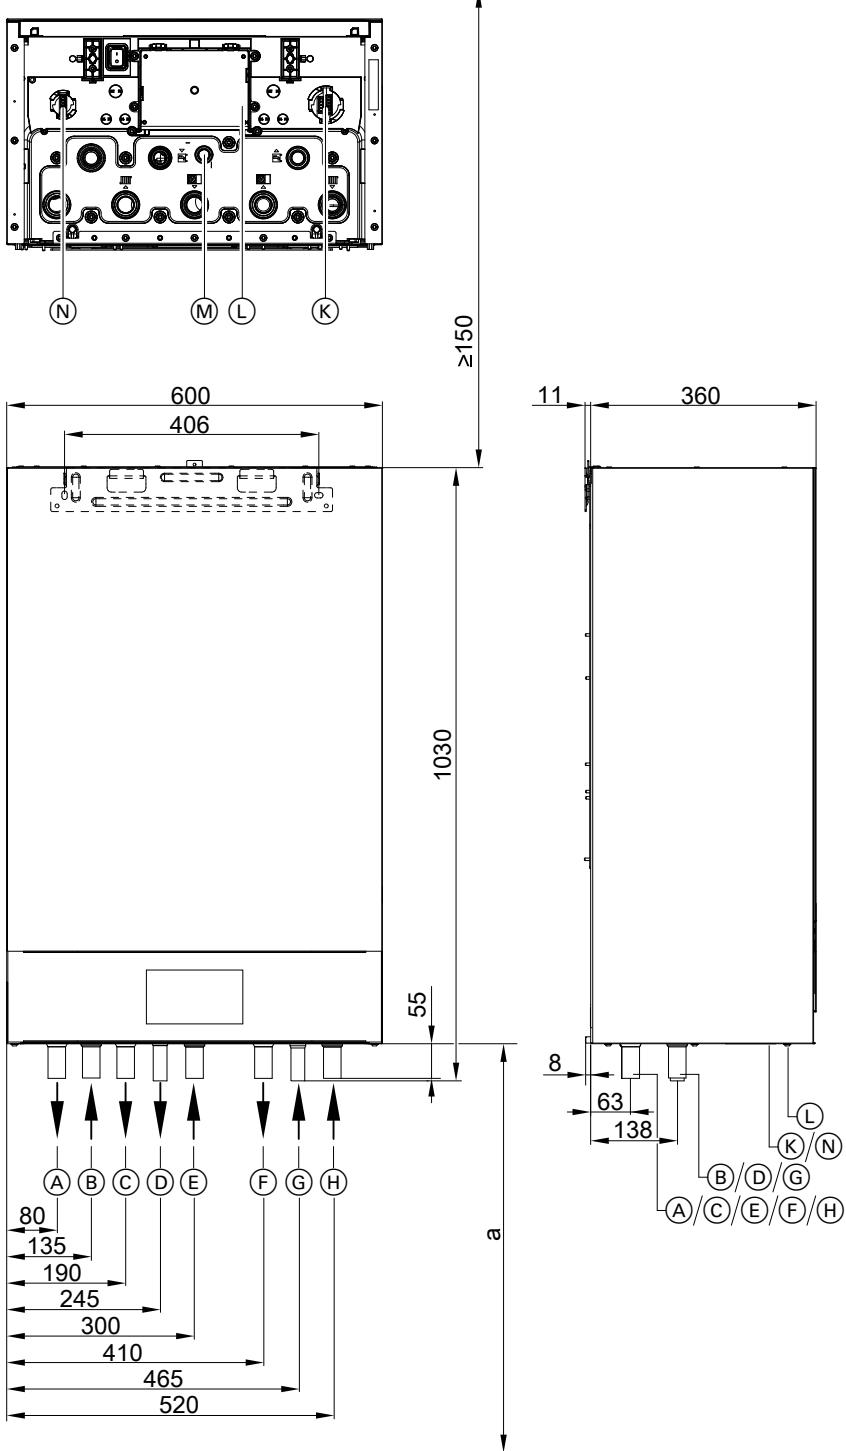

- a Min. montážní výška:  
Závisí na tom, zda je obslužná jednotka namontována dole nebo nahore.  
(A) Přívodní větev topného/chladicího okruhu 2, přípojka Cu 28 x 1,0 mm

- (B) Vratná větev topného/chladicího okruhu 2, přípojka Cu 28 x 1,0 mm  
(C) Přívodní větev topného/chladicího okruhu 1, přípojka Cu 28 x 1,0 mm

## Vitocal 250-A (pokračování)


- (D) Přívodní větev k zásobníkovému ohřívači vody (na straně topné vody), připojení Cu 22 x 1,0 mm
- (E) Přívodní větev venkovní jednotky (vstup topné vody vnitřní jednotky), připojení Cu 28 x 1,0 mm
- (F) Vratná větev venkovní jednotky (výstup topné vody vnitřní jednotky), připojení Cu 28 x 1,0 mm
- (G) Vrataná větev zásobníkového ohřívače vody (na straně topné vody), připojení Cu 22 x 1,0 mm
- (H) Vratná větev topného/chladicího okruhu 1, připojka Cu 28 x 1,0 mm
- (K) Připojovací zdířka nízkého napětí < 42 V
- (L) Připojovací skříňka 230 V~
- (M) Odtoková hadice pojistný ventil
- (N) Připojovací zdířka nízkého napětí < 42 V

### Rozměry venkovní jednotky


Viz od strany 34.

### Meze použití podle ČSN EN 14511


#### Topení

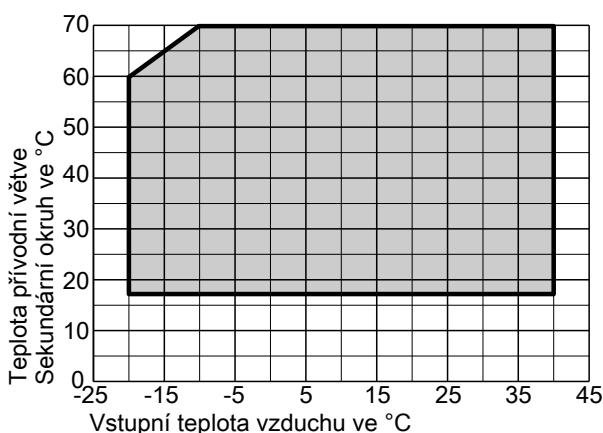

#### Chlazení

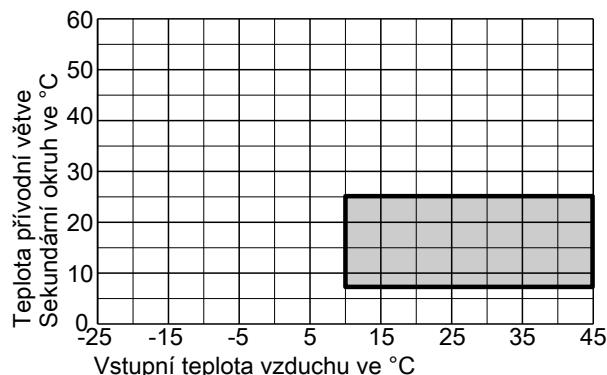

### Zbytkové dopravní výšky vestavěných oběhových čerpadel

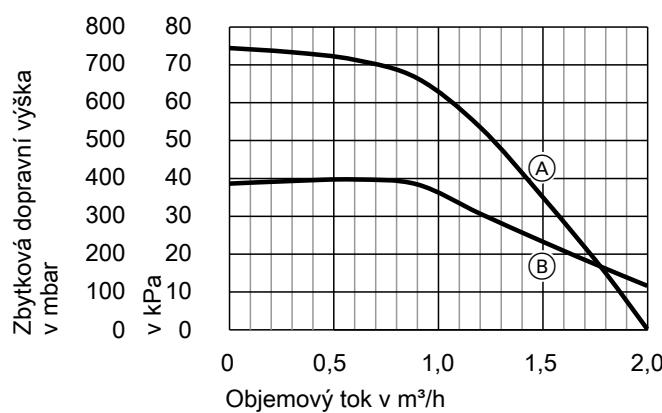


- (A) Sekundární čerpadlo/oběhové čerpadlo topný/chladicí okruh 1
- (B) Oběhové čerpadlo topný/chladicí okruh 2 (u vnitřní jednotky se 2 integrovanými topnými/chladicími okruhy)

## 3.1 Popis výrobku

### Výhody


Vnitřní jednotka s 1 integrovaným topným/chladicím okruhem

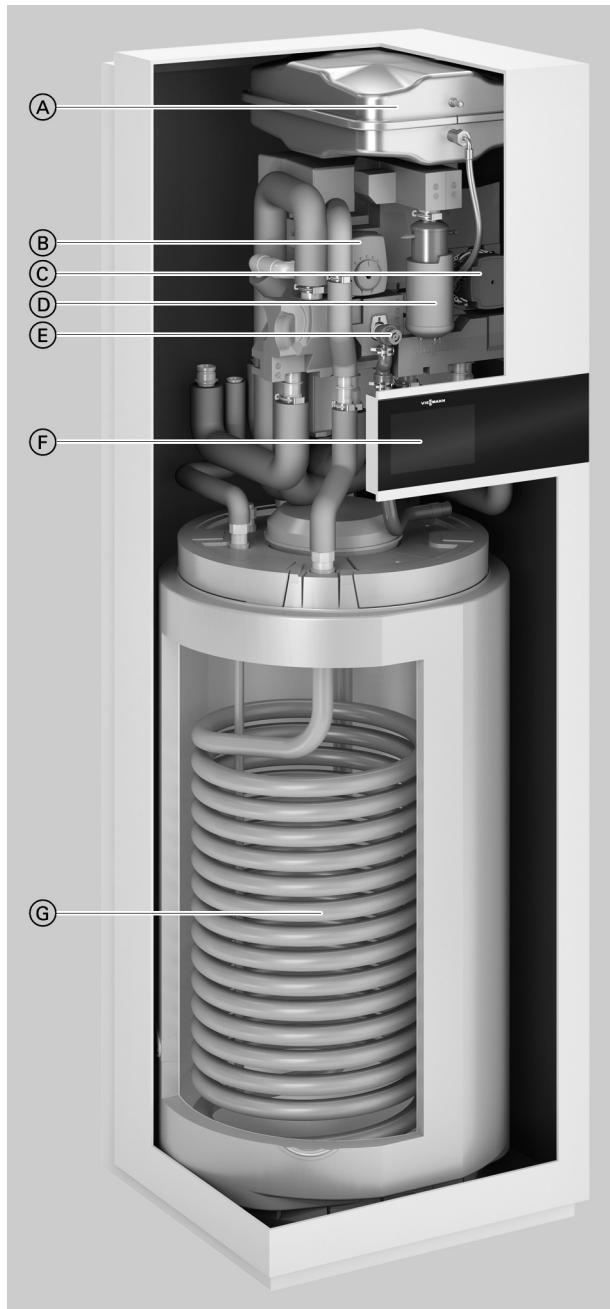

- (A) Expanzní nádoba
- (B) 4/3-cestné ventily
- (C) Sekundární čerpadlo (vysoce efektivní oběhové čerpadlo)
- (D) Průtokový ohřívač topné vody
- (E) Pojistný ventil
- (F) Regulace tepelného čerpadla
- (G) Zásobníkový ohřívač vody, objem 190 l

## Vitocal 252-A (pokračování)

### Vnitřní jednotka se 2 integrovanými topnými/chladicími okruhy

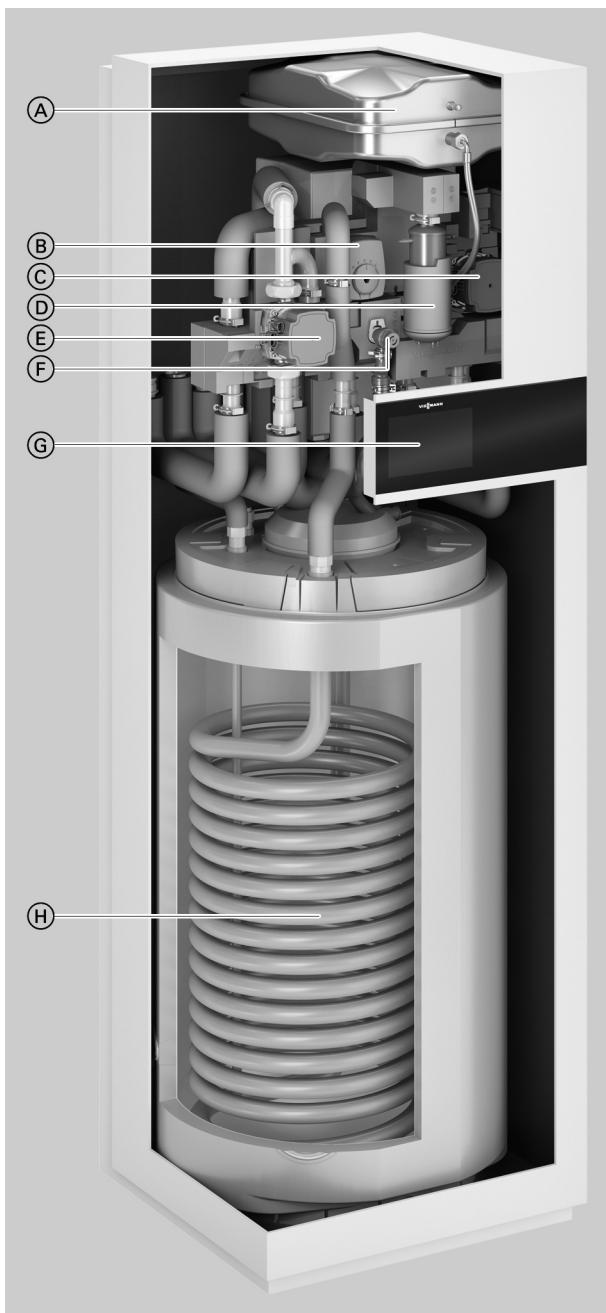

- (A) Expanzní nádoba
- (B) 4/3-cestné ventily
- (C) Čerpadlo topného okruhu topný/chladicí okruh 1 (vysoce efektivní oběhové čerpadlo)
- (D) Průtokový ohřívač topné vody
- (E) Čerpadlo topného okruhu topný/chladicí okruh 2 (vysoce efektivní oběhové čerpadlo)
- (F) Pojistný ventil
- (G) Regulace tepelného čerpadla
- (H) Zásobníkový ohřívač vody, objem 190 l

3

- Integrovaný zásobníkový ohřívač vody 190 l
- Nízké provozní náklady díky vysoké COP (Coefficient of Performance, topný faktor) podle ČSN EN 14511: až 5,3 u A7/W35
- Regulace výkonu a DC invertor pro vysokou účinnost v provozu s dlouhým zatížením
- Maximální výstupní teplota až 70 °C při venkovní teplotě –10 °C umožňuje použití jak v novostavbách, tak také při modernizaci.
- Samooptimalizující regulace objemového toku pomocí Viessmann Hydro AutoControl
- Ekologické, přírodní chladivo R290 s obzvláště nízkým GWP 0,02 (GWP = Global Warming Potential)

- Komfortní díky reverzibilnímu provedení pro topení a chlazení
- Obzvláště tichý provoz díky Advanced acoustics design+ (AAD+)
- Schopnost internetu díky integrovanému WiFi nebo odkazu na servis
- Obsluha, optimalizace, údržba a servis pomocí aplikace ViCare a Vitoguide
- Vedené uvádění do provozu pomocí software Vitoguide
- Regulace jednotlivých místností se součástmi z ViCare Smart Climate

## Vitocal 252-A (pokračování)

### Stav při dodání

#### Vnitřní jednotka s 1 integrovaným topným/chladicím okruhem

- Integrovaný zásobníkový ohřívač vody z oceli se smaltováním Ceraprotect, ochrana proti korozi ochrannou hořčíkovou anodou, s tepelnou izolací
- Vestavěný 4/3-cestný ventil topení/ohřev pitné vody/obtok
- Vestavěný vysoce efektivní oběhové čerpadlo pro sekundární okruh/topný/chladicí okruh 1
- Vestavěný průtokový ohřívač topné vody
- Vestavěný akumulační zásobník 16 l
- Vestavěný pojistný ventil a digitální manometr
- Ekvitermně řízená regulace tepelného čerpadla s čidlem venkovní teploty
- Čidlo objemového toku
- Expanzní nádoba 18 l
- Typ ...SP  
Centrální síťová připojka 230 V~ s výkonovým stykačem

#### Vnitřní jednotka se 2 integrovanými topnými/chladicími okruhy

- Integrovaný zásobníkový ohřívač vody z oceli se smaltováním Ceraprotect, ochrana proti korozi ochrannou hořčíkovou anodou, s tepelnou izolací
- Vestavěný 4/3-cestný ventil topení/ohřev pitné vody/obtok

### Přehled typů

Typ	Topné/chladicí okruhy Interní hydraulika	Externí akumulační zásobník	Jmenovité napětí			Centrální síťová připojka vnitřní jednotky	Topení vany na kondenzát
AWOT-E-AC 251.A	1	1 až 4	230 V~	400 V~	400 V~	—	—
AWOT-M-E-AC 251.A	1	1 až 4	230 V~	400 V~	230 V~	—	—
AWOT-M-E-AC 251.A SP	1	1 až 4	230 V~	230 V~	230 V~	X	—
AWOT-E-AC-AF 251.A	1	1 až 4	230 V~	400 V~	400 V~	—	X
AWOT-M-E-AC-AF 251.A	1	1 až 4	230 V~	400 V~	230 V~	—	X
AWOT-M-E-AC-AF 251.A SP	1	1 až 4	230 V~	230 V~	230 V~	X	X
AWOT-E-AC 251.A 2C	2	—	230 V~	400 V~	400 V~	—	—
AWOT-M-E-AC 251.A 2C	2	—	230 V~	400 V~	230 V~	—	—
AWOT-M-E-AC 251.A 2C SP	2	—	230 V~	230 V~	230 V~	X	—
AWOT-E-AC-AF 251.A 2C	2	—	230 V~	400 V~	400 V~	—	X
AWOT-M-E-AC-AF 251.A 2C	2	—	230 V~	400 V~	230 V~	—	X
AWOT-M-E-AC-AF 251.A 2C SP	2	—	230 V~	230 V~	230 V~	X	X

 Regulace/elektronika vnitřní jednotky

 Venkovní jednotka

 Průtokový ohřívač topné vody

- Vestavěné vysoce efektivní oběhové čerpadlo pro topný/chladicí okruh 1
- Vestavěný průtokový ohřívač topné vody
- Vestavěný akumulační zásobník 16 l
- Vestavěný pojistný ventil a digitální manometr
- Ekvitermně řízená regulace tepelného čerpadla s čidlem venkovní teploty
- Čidlo objemového toku
- Náštenný držák, standardní připojovací potrubí
- Expanzní nádoba 18 l
- 2. topný/chladicí okruh integrován s dodatečným vysoce efektivním oběhovým čerpadlem

#### Venkovní jednotka

- Kompresor regulovalen invertorem, 4-cestný přepínací ventil, elektronický expanzní ventil, výparník, kondenzátor, EC-ventilátor
- S provozní náplní chladiva R290
- Filtr topné vody před kondenzátorem
- Pomůcka k přenášení pro venkovní jednotku
- Typ AWOT(-M)-E-AC-AF:  
S integrovaným elektrickým doplňkovým vytápěním pro vanu na kondenzát

## 3.2 Technické údaje

### Technické údaje

#### Tepelná čerpadla s venkovní jednotkou 400 V~

Typ AWOT-E-AC/AWOT-E-AC-AF		251.A10 251.A10 2C	251.A13 251.A13 2C
<b>Výkonové parametry topení</b> podle ČSN EN 14511 (A2/W35)			
Jmenovitý tepelný výkon	kW	5,8	6,7
Elektrický příkon	kW	1,31	1,68
Topný faktor ε (COP) při topném provozu		4,46	3,98
Regulace výkonu	kW	2,2 až 11,0	2,6 až 12,3
<b>Výkonové parametry topení</b> podle ČSN EN 14511 (A7/W35, teplotní spád 5 K)			
Jmenovitý tepelný výkon	kW	7,3	8,1
Otáčky ventilátoru	1/min	430	440
Objemový tok vzduchu	m³/h	4045	4188
Elektrický příkon	kW	1,38	1,56
Topný faktor ε (COP) při topném provozu		5,31	5,2
Regulace výkonu	kW	2,6 až 12,0	3,0 až 13,4
<b>Výkonové parametry topení</b> podle ČSN EN 14511 (A-7/W35)			
Jmenovitý tepelný výkon	kW	9,7	11,1
Elektrický příkon	kW	3,07	3,75
Topný faktor ε (COP) při topném provozu		3,16	2,97
<b>Vstupní teplota vzduchu</b>			
Chladičí provoz			
– Min.	°C	10	10
– Max.	°C	45	45
Topný provoz			
– Min.	°C	-20	-20
– Max.	°C	40	40
<b>Topná voda</b> (sekundární okruh)			
Objem bez expanzní nádoby	l	18	18
Minimální objemový tok v topném okruhu (odmrazování)	l/h	1000	1000
Max. teplota přívodní větve	°C	70	70
<b>Elektrické parametry venkovní jednotky</b>			
Jmenovité napětí kompresoru		3/N/PE 400 V/50 Hz	
Max. provozní proud kompresoru	A	11,5	11,5
Cos φ		0,92	0,92
Náběhový proud kompresoru, regulovaný invertorem	A	< 10	< 10
Náběhový proud kompresoru s blokovaným rotem	A	< 10	< 10
Jištění		B16A	B16A
Stupeň krytí		IP X4	IP X4
<b>Elektrické parametry vnitřní jednotky</b>			
Elektronika		1/N/PE 230 V/50 Hz	
– Jmenovité napětí		1 x B16A	1 x B16A
– Jištění síťové přípojky		T 6,3 A H/250 V	
– Jištění, interní			
Průtokový ohřívač topné vody		3/N/PE 400 V/50 Hz	
– Jmenovité napětí		8	8
– Topný výkon	kW	3 x B16A	3 x B16A
– Jištění síťové přípojky			
<b>Max. elektrický příkon</b>			
Ventilátor	W	2 x 140	2 x 140
Venkovní jednotka	kW	4,8	5,4
Sekundární čerpadlo (PWM)	W	60	60
Regulace/elektronika vnitřní jednotky	W	65	65
Výkon regulace/elektroniky vnitřní jednotky	W	1000	1000

## Vitocal 252-A (pokračování)

Typ AWOT-E-AC/AWOT-E-AC-AF		251.A10 251.A10 2C	251.A13 251.A13 2C
<b>Mobilní přenos dat</b>			
WiFi			
– Standard přenosu	MHz	IEEE 802.11 b/g/n 2000 až 2483,5	IEEE 802.11 b/g/n 2000 až 2483,5
– Rozsah kmitočtu	dBm	+15	+15
– Max. vysílací výkon			
Bezdrátové zařízení Low-Power			
– Standard přenosu	MHz	IEEE 802.15.4 2000 až 2483,5	IEEE 802.15.4 2000 až 2483,5
– Rozsah kmitočtu	dBm	+6	+6
– Max. vysílací výkon			
Odkaz na servis			
– Standard přenosu	MHz	LTE-CAT-NB1 1710 až 1785	LTE-CAT-NB1 1710 až 1785
– Frekvenční rozsah pásmu 3	MHz	1710 až 1785	1710 až 1785
– Frekvenční rozsah pásmu 8	MHz	880 až 915	880 až 915
– Frekvenční rozsah pásmu 20	MHz	832 až 862	832 až 862
– Max. vysílací výkon	dBm	+23	+23
<b>Chladicí okruh</b>			
Chladivo		R290	R290
– Pojistná skupina		A3	A3
– Plnící množství	kg	2	2
– Potenciál globálního oteplování (GWP) <sup>*3</sup>		0,02	0,02
– Ekvivalent CO <sub>2</sub>	t	0,00004	0,00004
Kompresor (plně hermetický)	Typ	Dvojitý rotační	Dvojitý rotační
– Olej v kompresoru	Typ	HAF68	HAF68
– Množství oleje v kompresoru	I	1,150 ±0,020	1,150 ±0,020
Přípustný provozní tlak			
– Strana vysokého tlaku	bar	30,3	30,3
	MPa	3,03	3,03
– Strana nízkého tlaku	bar	30,3	30,3
	MPa	3,03	3,03
<b>Integrovaný zásobníkový ohřívač vody</b>			
Objem	l	190	190
<b>Rozměry venkovní jednotky</b>			
Celková délka	mm	600	600
Celková šířka	mm	1144	1144
Celková výška	mm	1382	1382
<b>Rozměry vnitřní jednotky</b>			
Celková délka	mm	597	597
Celková šířka			
– S 1 integrovaným topným/chladicím okruhem	mm	600	600
– Se 2 integrovanými topnými/chladicími okruhy	mm	600	600
Celková výška	mm	1900	1900
<b>Celková hmotnost</b>			
Vnitřní jednotka s 1 integrovaným topným/chladicím okruhem			
– Prázdná	kg	170	170
– Naplněná (max.)	kg	386	386
Vnitřní jednotka se 2 integrovanými topnými/chladicími okruhy			
– Prázdná	kg	172	172
– Naplněná (max.)	kg	426	426
Venkovní jednotka	kg	221	221
<b>Přípustný provozní tlak na sekundární straně</b>	bar	3	3
	MPa	0,3	0,3
<b>Připojky s přiloženým připojovacím potrubím</b>			
Přívodní větev/vratná větev topné vody topných okruhů nebo akumulačního zásobníku topné vody	mm	Cu 28 × 1,0	Cu 28 × 1,0
Teplá voda/studená voda	mm	Cu 22 × 1,0	Cu 22 × 1,0
Přívodní větev/vratná větev topné vody venkovní jednotky	mm	Cu 28 × 1,0	Cu 28 × 1,0
<b>Délka spojovacího vedení vnitřní jednotky — venkovní jednotka (hydraulická připojovací sada)</b>	m	5 až 20	5 až 20
<b>Akustický výkon venkovní jednotky</b> při jmenovitém tepelném výkonu (měření na základě ČSN EN 12102/ČSN EN ISO 9614-2)			
Vyhodnocená součtová hladina akustického výkonu při A7/W55			
– ErP	dB(A)	54	54
– Max.	dB(A)	59	61
– V nočním provozu	dB(A)	54	55

<sup>\*3</sup> Na základě šesté hodnotící zprávy Mezinárodního panelu pro změnu klimatu (IPCC)

## Vitocal 252-A (pokračování)

Typ AWOT-E-AC/AWOT-E-AC-AF	251.A10 251.A10 2C	251.A13 251.A13 2C	
<b>Třída energetické účinnosti</b> podle nařízení EU č. 813/2013			
Vytápění, průměrné klimatické podmínky	A+++	A+++	
– Aplikace nízké teploty (W35)	A+++	A++	
– Aplikace střední teploty (W55)	A	A	
Ohřev pitné vody, profil odběru (L)			
<b>Výkonové parametry topení</b> podle předpisu EU č. 813/2013 (průměrné klimatické podmínky)			
Aplikace nízké teploty (W35)			
– Energetická účinnost $\eta_S$	%	197	181
– Jmenovitý tepelný výkon $P_{rated}$	kW	9,8	12,4
– Sezónní topný faktor (SCOP)		4,99	4,60
Aplikace střední teploty (W55)			
– Energetická účinnost $\eta_S$	%	154	147
– Jmenovitý tepelný výkon $P_{rated}$	kW	9,4	12,1
– Sezónní topný faktor (SCOP)		3,91	3,75
<b>Tepelná čerpadla s venkovní jednotkou 230 V~</b>			
Typ AWOT-M-E-AC/AWOT-M-E-AC-AF	251.A10 251.A10 2C	251.A13 251.A13 2C	
<b>Výkonové parametry topení</b> podle ČSN EN 14511 (A2/W35)			
Jmenovitý tepelný výkon	kW	5,8	6,7
Elektrický příkon	kW	1,31	1,68
Topný faktor $\epsilon$ (COP) při topném provozu		4,46	3,98
Regulace výkonu	kW	2,2 až 11,0	2,6 až 12,3
<b>Výkonové parametry topení</b> podle ČSN EN 14511 (A7/W35, teplotní spád 5 K)			
Jmenovitý tepelný výkon	kW	7,3	8,1
Otáčky ventilátoru	1/min	430	440
Objemový tok vzduchu	m³/h	4045	4188
Elektrický příkon	kW	1,38	1,56
Topný faktor $\epsilon$ (COP) při topném provozu		5,31	5,21
Regulace výkonu	kW	2,6 až 12,0	3,0 až 13,4
<b>Výkonové parametry topení</b> podle ČSN EN 14511 (A-7/W35)			
Jmenovitý tepelný výkon	kW	9,7	11,1
Elektrický příkon	kW	3,07	3,75
Topný faktor $\epsilon$ (COP) při topném provozu		3,16	2,97
<b>Vstupní teplota vzduchu</b>			
Chladicí provoz			
– Min.	°C	10	10
– Max.	°C	45	45
Topný provoz			
– Min.	°C	-20	-20
– Max.	°C	40	40
<b>Topná voda</b> (sekundární okruh)			
Objem bez expazní nádoby	l	18	18
Minimální objemový tok v topném okruhu (odmrzování)	l/h	1000	1000
Max. teplota přívodní větve	°C	70	70
<b>Elektrické parametry venkovní jednotky</b>			
Jmenovité napětí kompresoru		1/N/PE 230 V/50 Hz	
Max. provozní proud kompresoru	A	20,9	23,5
Cos $\varphi$		0,92	0,92
Náběhový proud kompresoru, regulovaný invertorem	A	< 10	< 10
Náběhový proud kompresoru s blokovaným rotem	A	< 10	< 10
Jištění	A	B25A	B25A
Stupeň krytí		IP X4	IP X4
<b>Elektrické parametry vnitřní jednotky</b>			
Elektronika		1/N/PE 230 V/50 Hz	
– Jmenovité napětí		1 x B16A	
– Jištění síťové přípojky		T 6,3 A H/250 V	1 x B16A
– Jištění, interní			
Průtokový ohřívač topné vody		3/N/PE 400 V/50 Hz	
– Jmenovité napětí		8	8
– Topný výkon	kW	3 x B16A	3 x B16A
– Jištění síťové přípojky			

## Vitocal 252-A (pokračování)

Typ AWOT-M-E-AC/AWOT-M-E-AC-AF		251.A10 251.A10 2C	251.A13 251.A13 2C
<b>Max. elektrický příkon</b>			
Ventilátor	W	2 x 140	2 x 140
Venkovní jednotka	kW	4,8	5,4
Sekundární čerpadlo (PWM)	W	60	60
Regulace/elektronika vnitřní jednotky	W	65	65
Výkon regulace/elektroniky vnitřní jednotky	W	1000	1000
<b>Mobilní přenos dat</b>			
WiFi			
– Standard přenosu			
– Rozsah kmitočtu	MHz	IEEE 802.11 b/g/n 2000 až 2483,5	IEEE 802.11 b/g/n 2000 až 2483,5
– Max. vysílací výkon	dBm	+15	+15
Bezdrátové zařízení Low-Power			
– Standard přenosu			
– Rozsah kmitočtu	MHz	IEEE 802.15.4 2000 až 2483,5	IEEE 802.15.4 2000 až 2483,5
– Max. vysílací výkon	dBm	+6	+6
Odkaz na servis			
– Standard přenosu			
– Frekvenční rozsah pásmu 3	MHz	LTE-CAT-NB1 1710 až 1785	LTE-CAT-NB1 1710 až 1785
– Frekvenční rozsah pásmu 8	MHz	880 až 915	880 až 915
– Frekvenční rozsah pásmu 20	MHz	832 až 862	832 až 862
– Max. vysílací výkon	dBm	+23	+23
<b>Chladicí okruh</b>			
Chladivo		R290	R290
– Pojistná skupina		A3	A3
– Plnicí množství	kg	2	2
– Potenciál globálního oteplování (GWP) <sup>*4</sup>		0,02	0,02
– Ekvivalent CO <sub>2</sub>	t	0,00004	0,00004
Kompresor (plně hermetický)	Typ	Dvojitý rotační	Dvojitý rotační
– Olej v kompresoru	Typ	HAF68	HAF68
– Množství oleje v kompresoru	l	1,150 ± 0,020	1,150 ± 0,020
Přípustný provozní tlak			
– Strana vysokého tlaku	bar	30,3	30,3
	MPa	3,03	3,03
– Strana nízkého tlaku	bar	30,3	30,3
	MPa	3,03	3,03
<b>Integrovaný zásobníkový ohřívač vody</b>			
Objem	l	190	190
<b>Rozměry venkovní jednotky</b>			
Celková délka	mm	600	600
Celková šířka	mm	1144	1144
Celková výška	mm	1382	1382
<b>Rozměry vnitřní jednotky</b>			
Celková délka	mm	597	597
Celková šířka			
– S 1 integrovaným topným/chladicím okruhem	mm	600	600
– Se 2 integrovanými topnými/chladicími okruhy	mm	600	600
Celková výška	mm	1900	1900
<b>Celková hmotnost</b>			
Vnitřní jednotka s 1 integrovaným topným/chladicím okruhem			
– Prázdná	kg	170	170
– Naplněná (max.)	kg	386	386
Vnitřní jednotka se 2 integrovanými topnými/chladicími okruhy			
– Prázdná	kg	172	172
– Naplněná (max.)	kg	426	426
Venkovní jednotka	kg	215	215
<b>Přípustný provozní tlak na sekundární straně</b>	bar	3	3
	MPa	0,3	0,3
<b>Připojky s přiloženým připojovacím potrubím</b>			
Přívodní větev/vratná větev topné vody topných okruhů nebo akumulačního zásobníku topné vody	mm	Cu 28 × 1,0	Cu 28 × 1,0
Teplá voda/studená voda	mm	Cu 22 × 1,0	Cu 22 × 1,0
Přívodní větev/vratná větev topné vody venkovní jednotky	mm	Cu 28 × 1,0	Cu 28 × 1,0
<b>Délka spojovacího vedení vnitřní jednotky — venkovní jednotka</b> (hydraulická připojovací sada)	m	5 až 20	5 až 20

<sup>\*4</sup> Na základě šesté hodnotící zprávy Mezinárodního panelu pro změnu klimatu (IPCC)

## Vitocal 252-A (pokračování)

3

Typ AWOT-M-E-AC/AWOT-M-E-AC-AF	251.A10 251.A10 2C	251.A13 251.A13 2C
<b>Akustický výkon venkovní jednotky</b> při jmenovitém tepelném výkonu (měření na základě ČSN EN 12102/ČSN EN ISO 9614-2) Vyhodnocená součtová hladina akustického výkonu při A7/W55		
– ErP dB(A)	54	54
– Max. dB(A)	59	61
– V nočním provozu dB(A)	54	55
<b>Třída energetické účinnosti</b> podle nařízení EU č. 813/2013		
Vytápění, průměrné klimatické podmínky		
– Aplikace nízké teploty (W35)	A+++	A+++
– Aplikace střední teploty (W55)	A+++	A++
Ohřev pitné vody, profil odběru (L)	A	A
<b>Výkonové parametry topení</b> podle předpisu EU č. 813/2013 (průměrné klimatické podmínky)		
Aplikace nízké teploty (W35)		
– Energetická účinnost $\eta_S$ %	197	181
– Jmenovitý tepelný výkon $P_{rated}$ kW	9,8	12,4
– Sezónní topný faktor (SCOP)	4,99	4,60
Aplikace střední teploty (W55)		
– Energetická účinnost $\eta_S$ %	154	147
– Jmenovitý tepelný výkon $P_{rated}$ kW	9,4	12,1
– Sezónní topný faktor (SCOP)	3,91	3,75
<b>Teplelná čerpadla s venkovní jednotkou 230 V~</b>		
Typ AWOT-M-E-AC/AWOT-M-E-AC-AF	251.A10 SP 251.A10 2C SP	251.A13 SP 251.A13 2C SP
<b>Výkonové parametry topení</b> podle ČSN EN 14511 (A2/W35)		
Jmenovitý tepelný výkon kW	5,8	6,7
Elektrický příkon kW	1,31	1,68
Topný faktor $\epsilon$ (COP) při topném provozu	4,46	3,98
Regulace výkonu kW	2,2 až 11,0	2,6 až 12,3
<b>Výkonové parametry topení</b> podle ČSN EN 14511 (A7/W35, teplotní spád 5 K)		
Jmenovitý tepelný výkon kW	7,3	8,1
Otáčky ventilátoru 1/min	430	440
Objemový tok vzduchu m³/h	4045	4188
Elektrický příkon kW	1,38	1,56
Topný faktor $\epsilon$ (COP) při topném provozu	5,31	5,21
Regulace výkonu kW	2,6 až 12,0	3,0 až 13,4
<b>Výkonové parametry topení</b> podle ČSN EN 14511 (A-7/W35)		
Jmenovitý tepelný výkon kW	9,7	11,1
Elektrický příkon kW	3,07	3,75
Topný faktor $\epsilon$ (COP) při topném provozu	3,16	2,97
<b>Vstupní teplota vzduchu</b>		
Chladicí provoz		
– Min. °C	10	10
– Max. °C	45	45
Topný provoz		
– Min. °C	-20	-20
– Max. °C	40	40
<b>Topná voda</b> (sekundární okruh)		
Objem bez expanzní nádoby l	18	18
Minimální objemový tok v topném okruhu l/h	1000	1000
Max. teplota přívodní větve °C	70	70
<b>Elektrické parametry venkovní jednotky</b>		
Jmenovité napětí kompresoru		1/N/PE 230 V/50 Hz
Max. provozní proud kompresoru A	20,9	23,5
Cos $\varphi$	0,92	0,92
Náběhový proud kompresoru, regulovaný invertorem A	< 10	< 10
Náběhový proud kompresoru s blokovaným rotem A	< 10	< 10
Jištění A	B25A	B25A
Stupeň krytí	IP X4	IP X4

## Vitocal 252-A (pokračování)

Typ AWOT-M-E-AC/AWOT-M-E-AC-AF		251.A10 SP 251.A10 2C SP	251.A13 SP 251.A13 2C SP
<b>Elektrické parametry vnitřní jednotky</b>			
Elektronika			
– Jmenovité napětí		1/N/PE 230 V/50 Hz	
– Jištění, interní		T 6,3 A H/250 V	
Průtokový ohřívač topné vody			
– Topný výkon	kW	4,8	4,8
Sítová připojka vnitřní jednotky			
– Jmenovité napětí		1/N/PE 230 V/50 Hz	
– Jištění síťové připojky		1 x B32A	1 x B32A
<b>Max. elektrický příkon</b>			
Ventilátor	W	2 x 140	2 x 140
Venkovní jednotka	kW	4,8	5,4
Sekundární čerpadlo (PWM)	W	60	60
Regulace/elektronika vnitřní jednotky	W	65	65
Výkon regulace/elektroniky vnitřní jednotky	W	1000	1000
<b>Mobilní přenos dat</b>			
WiFi			
– Standard přenosu		IEEE 802.11 b/g/n	IEEE 802.11 b/g/n
– Rozsah kmotočtu	MHz	2000 až 2483,5	2000 až 2483,5
– Max. vysílací výkon	dBm	+15	+15
Bezdrátové zařízení Low-Power			
– Standard přenosu		IEEE 802.15.4	IEEE 802.15.4
– Rozsah kmotočtu	MHz	2000 až 2483,5	2000 až 2483,5
– Max. vysílací výkon	dBm	+6	+6
Odkaz na servis			
– Standard přenosu		LTE-CAT-NB1	LTE-CAT-NB1
– Frekvenční rozsah pásmu 3	MHz	1710 až 1785	1710 až 1785
– Frekvenční rozsah pásmu 8	MHz	880 až 915	880 až 915
– Frekvenční rozsah pásmu 20	MHz	832 až 862	832 až 862
– Max. vysílací výkon	dBm	+23	+23
<b>Chladicí okruh</b>			
Chladivo		R290	R290
– Pojistná skupina		A3	A3
– Plnící množství	kg	2	2
– Potenciál globálního oteplování (GWP) <sup>*4</sup>		0,02	0,02
– Ekvivalent CO <sub>2</sub>	t	0,00004	0,00004
Kompresor (plně hermetický)	Typ	Dvojitý rotační	Dvojitý rotační
– Olej v kompresoru	Typ	HAF68	HAF68
– Množství oleje v kompresoru	l	1,150 ± 0,020	1,150 ± 0,020
Přípustný provozní tlak			
– Strana vysokého tlaku	bar	30,3	30,3
	MPa	3,03	3,03
– Strana nízkého tlaku	bar	30,3	30,3
	MPa	3,03	3,03
<b>Integrovaný zásobníkový ohřívač vody</b>			
Objem	l	190	190
<b>Rozměry venkovní jednotky</b>			
Celková délka	mm	600	600
Celková šířka	mm	1144	1144
Celková výška	mm	1382	1382
<b>Rozměry vnitřní jednotky</b>			
Celková délka	mm	597	597
Celková šířka			
– S 1 integrovaným topným/chladicím okruhem	mm	600	600
– Se 2 integrovanými topnými/chladicími okruhy	mm	600	600
Celková výška	mm	1900	1900
<b>Celková hmotnost</b>			
Vnitřní jednotka s 1 integrovaným topným/chladicím okruhem			
– Prázdná	kg	170	170
– Naplněná (max.)	kg	386	386
Vnitřní jednotka se 2 integrovanými topnými/chladicími okruhy			
– Prázdná	kg	172	172
– Naplněná (max.)	kg	426	426
Venkovní jednotka	kg	215	215
<b>Přípustný provozní tlak na sekundární straně</b>	bar	3	3
	MPa	0,3	0,3

<sup>\*4</sup> Na základě šesté hodnotící zprávy Mezinárodního panelu pro změnu klimatu (IPCC)


## Vitocal 252-A (pokračování)

Typ AWOT-M-E-AC/AWOT-M-E-AC-AF	251.A10 SP 251.A10 2C SP	251.A13 SP 251.A13 2C SP
<b>Přípojky</b> s přiloženým připojovacím potrubím		
Přívodní větev/vratná větev topné vody topných okruhů nebo akumulačního zásobníku topné vody	mm	Cu 28 × 1,0 Cu 22 × 1,0 Cu 28 × 1,0
Teplá voda/studená voda	mm	Cu 22 × 1,0 Cu 28 × 1,0
Přívodní větev/vratná větev topné vody venkovní jednotky	mm	Cu 28 × 1,0
<b>Délka spojovacího vedení vnitřní jednotky — venkovní jednotka</b> (hydraulická připojovací sada)	m	5 až 20
<b>Akustický výkon venkovní jednotky</b> při jmenovitém tepelném výkonu (měření na základě ČSN EN 12102/ČSN EN ISO 9614-2)		
Vyhodnocená součtová hladina akustického výkonu při A7/W55		
– ErP	dB(A)	54
– Max.	dB(A)	59
– V nočním provozu	dB(A)	54
<b>Třída energetické účinnosti</b> podle nařízení EU č. 813/2013		
Vytápění, průměrné klimatické podmínky		
– Aplikace nízké teploty (W35)	A+++	A+++
– Aplikace střední teploty (W55)	A+++	A++
Ohřev pitné vody, profil odběru (L)	A	A
<b>Výkonové parametry topení</b> podle předpisu EU č. 813/2013 (průměrné klimatické podmínky)		
Aplikace nízké teploty (W35)		
– Energetická účinnost $\eta_S$	%	197
– Jmenovitý tepelný výkon $P_{rated}$	kW	9,8
– Sezónní topný faktor (SCOP)		4,99
Aplikace střední teploty (W55)		
– Energetická účinnost $\eta_S$	%	154
– Jmenovitý tepelný výkon $P_{rated}$	kW	9,4
– Sezónní topný faktor (SCOP)		3,91
		181 12,4 4,60 147 12,1 3,75

## Vitocal 252-A (pokračování)

### Rozměry vnitřní jednotky

Vnitřní jednotka s 1 integrovaným topným/chladicím okruhem

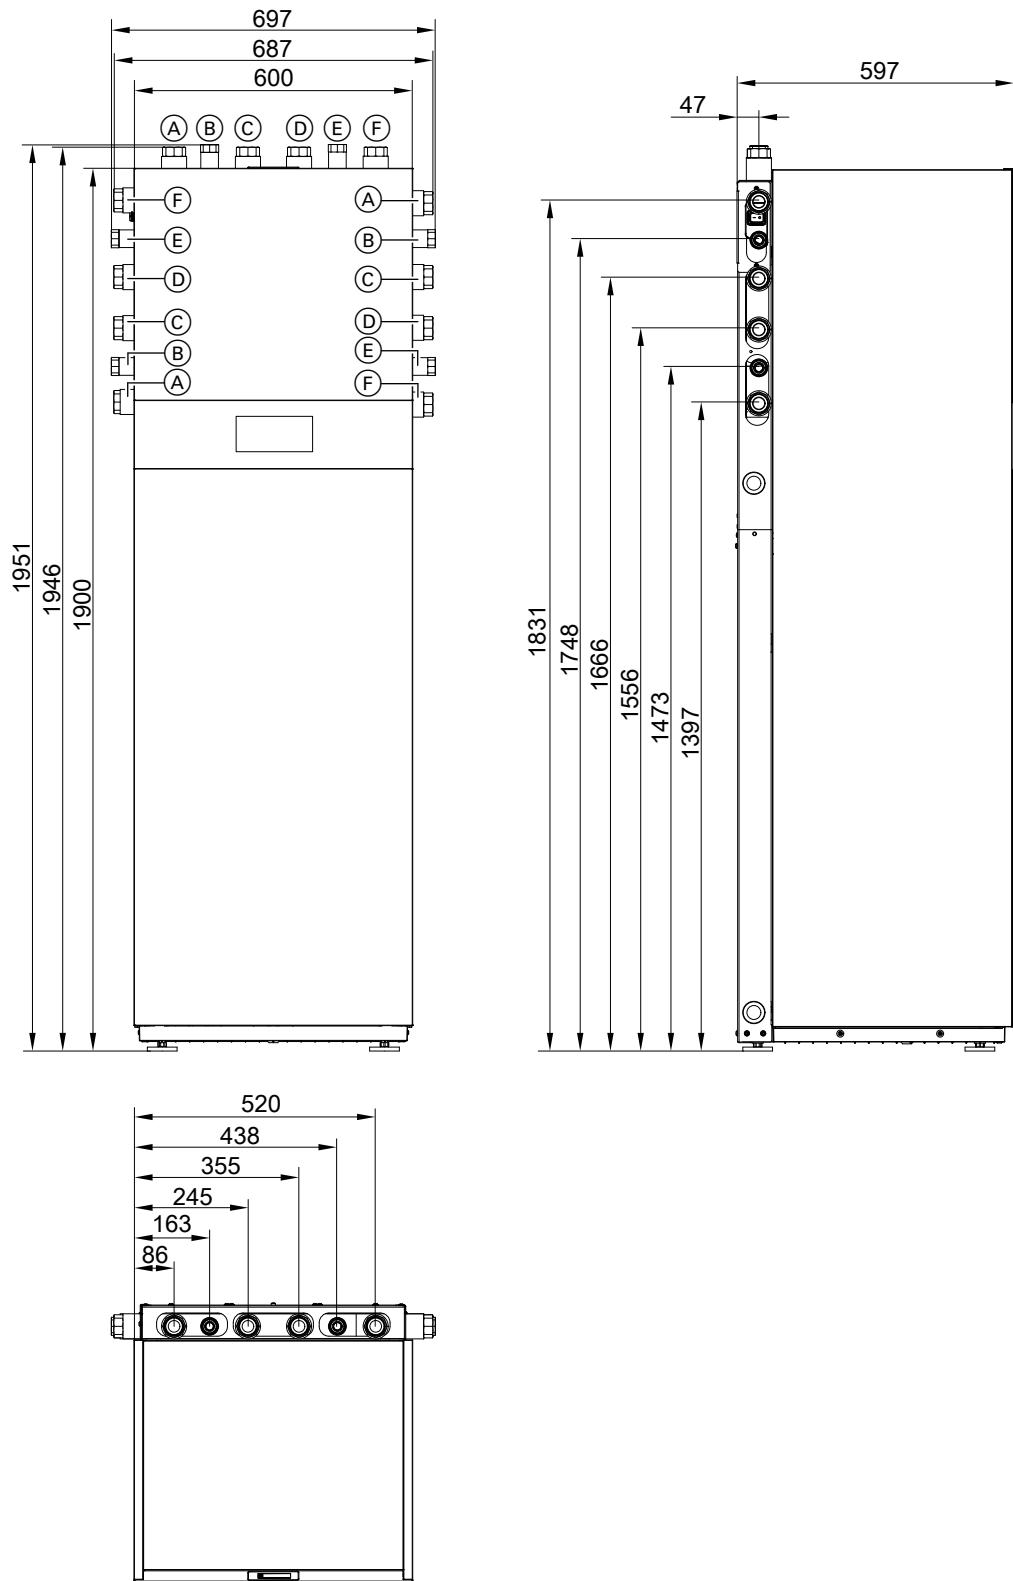


(A) Přívodní větev sekundárního okruhu (topný/chladicí okruh 1/ akumulační zásobník topné vody), připojení Cu 28 x 1,0 mm  
(B) Studená voda, připojení Cu 22 x 1,0 mm

(C) Přívodní větev venkovní jednotky (vstup topné vody vnitřní jednotky), připojení Cu 28 x 1,0 mm

## Vitocal 252-A (pokračování)

- (D) Vratná větev venkovní jednotky (výstup topné vody vnitřní jednotky), připojení Cu 28 x 1,0 mm
- (E) Teplá voda, připojení Cu 22 x 1,0 mm
- (F) Vratná větev sekundárního okruhu (topný/chladicí okruh 1/ akumulační zásobník topné vody), připojení Cu 28 x 1,0 mm

### Vnitřní jednotka s 2 integrovanými topnými/chladicími okruhy

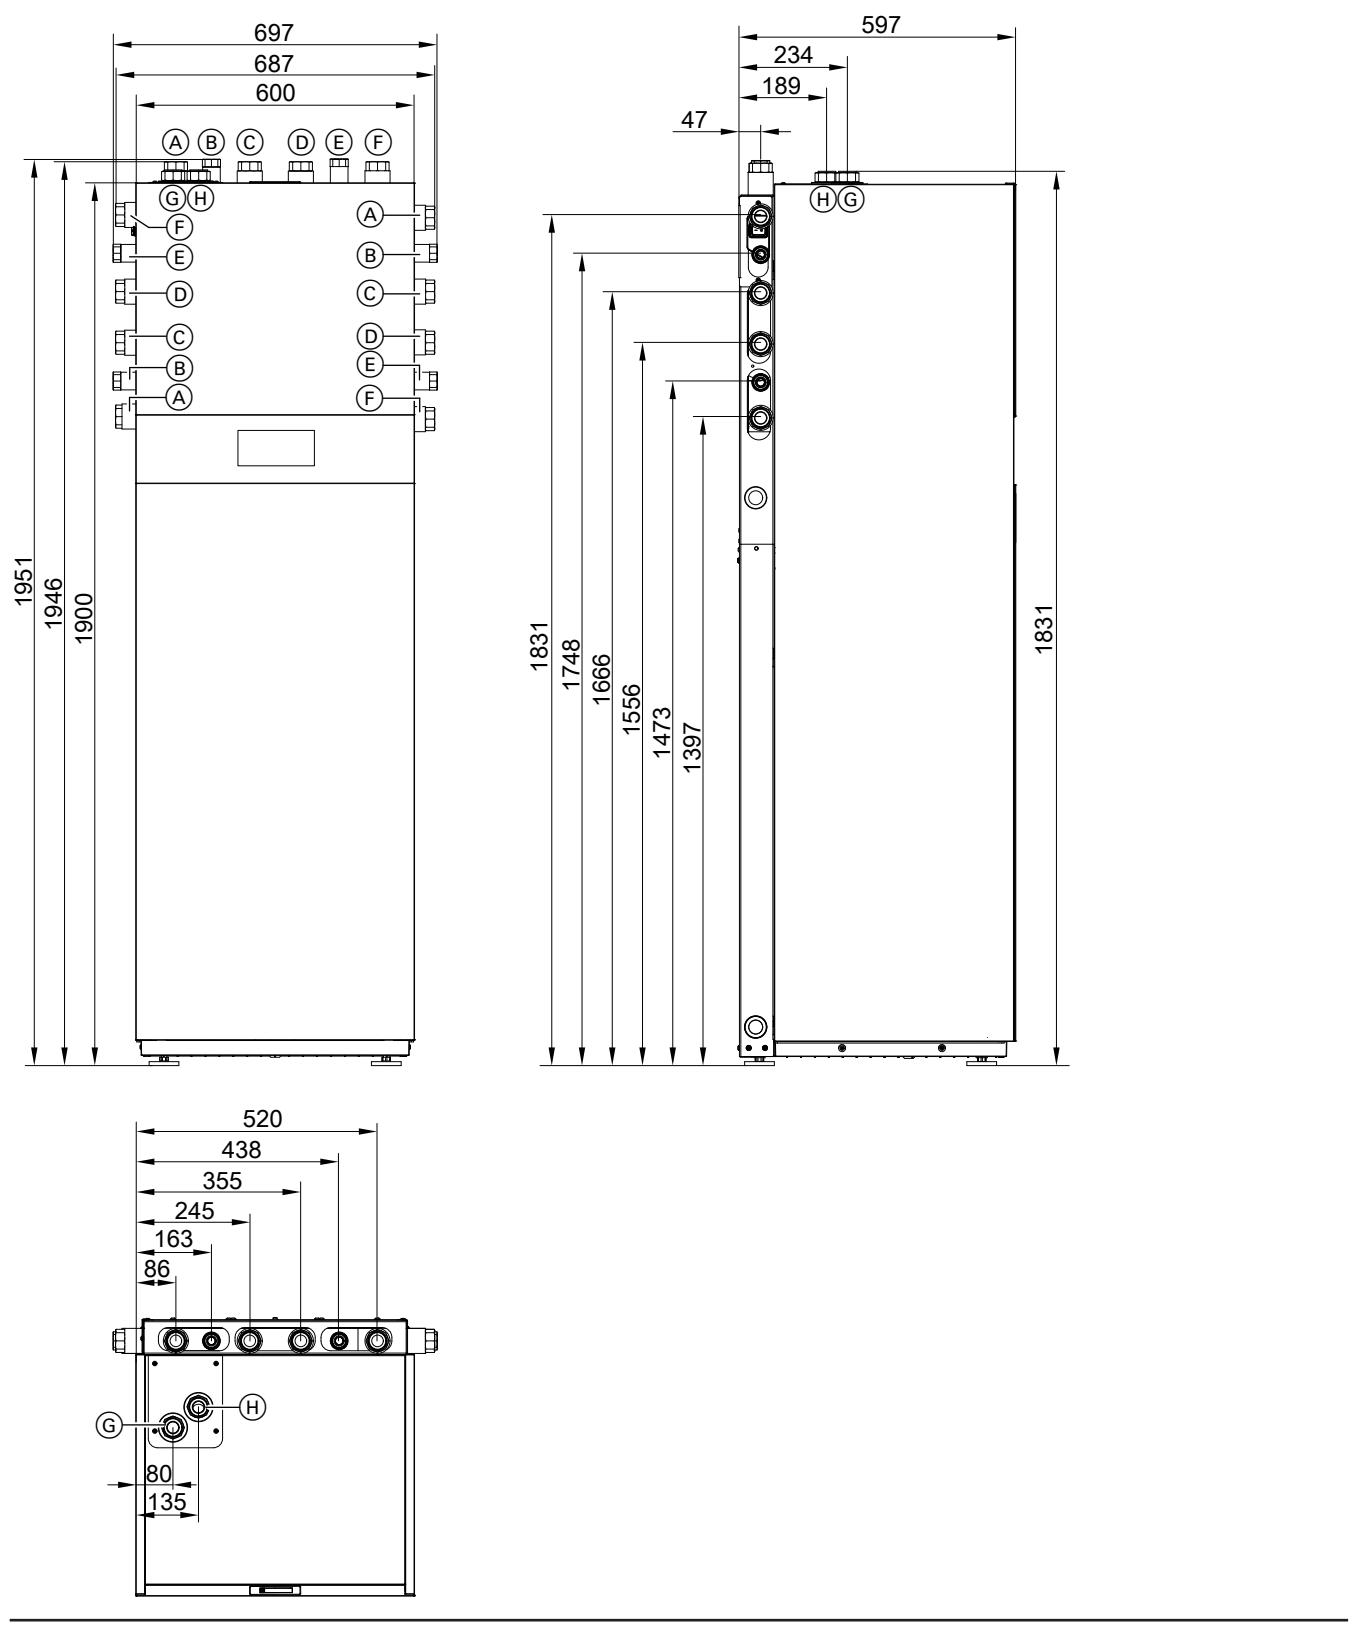

6179584

## Vitocal 252-A (pokračování)

- (A) Přívodní větev topného/chladicího okruhu 1, připojení Cu 28 x 1,0 mm
- (B) Studená voda, připojení Cu 22 x 1,0 mm
- (C) Přívodní větev venkovní jednotky (vstup topné vody vnitřní jednotky), připojení Cu 28 x 1,0 mm
- (D) Vratná větev venkovní jednotky (výstup topné vody vnitřní jednotky), připojení Cu 28 x 1,0 mm


- (E) Teplá voda, připojení Cu 22 x 1,0 mm
- (F) Vratná větev sekundárního okruhu (topný/chladicí okruh 1/akumulační zásobník topné vody), připojení Cu 28 x 1,0 mm
- (G) Přívodní větev topného/chladicího okruhu 2, připojení Cu 28 x 1,0 mm
- (H) Vratná větev topného/chladicího okruhu 2, připojení Cu 28 x 1,0 mm

### Rozměry venkovní jednotky


Viz od strany 34.

### Meze použití podle ČSN EN 14511


#### Topení

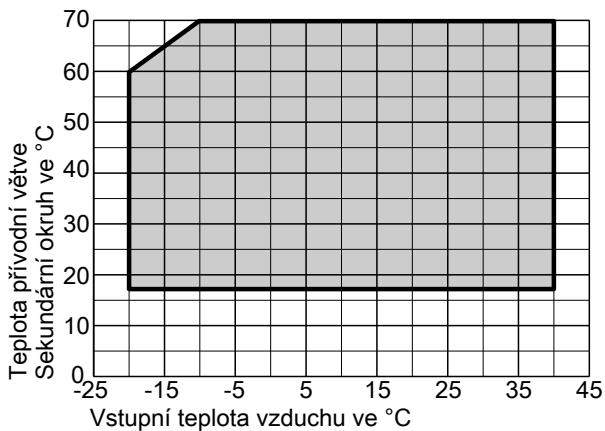

#### Chlazení

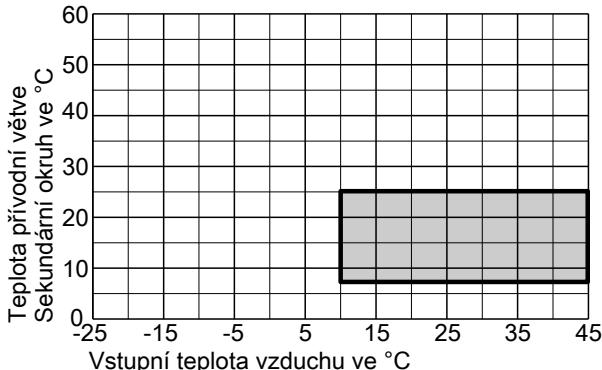

### Zbytkové dopravní výšky vestavěných oběhových čerpadel

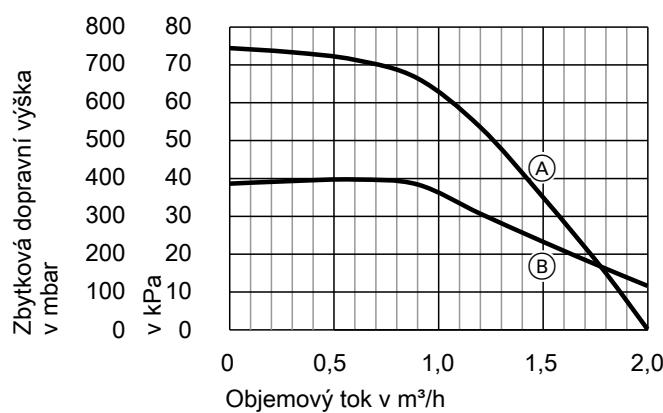

- (A) Sekundární čerpadlo/oběhové čerpadlo topný/chladicí okruh 1
- (B) Oběhové čerpadlo topný/chladicí okruh 2 (u vnitřní jednotky se 2 integrovanými topnými/chladicími okruhy)

## Venkovní jednotka

### 4.1 Popis výrobku


#### Výhody



- (A) Energeticky úsporný EC ventilátor
- (B) Povrstvený výparník s vlnitými lamelami ke zvýšení účinnosti
- (C) Pojistný ventil
- (D) Kondenzátor
- (E) Invertor
- (F) Chladič nasávaného plynu invertor
- (G) 4-cestný přepínací ventil
- (H) Hermetický dvoustupňový rotační vačkový kompresor, řízený v závislosti na výkonu

## Venkovní jednotka (pokračování)

### Rozměry

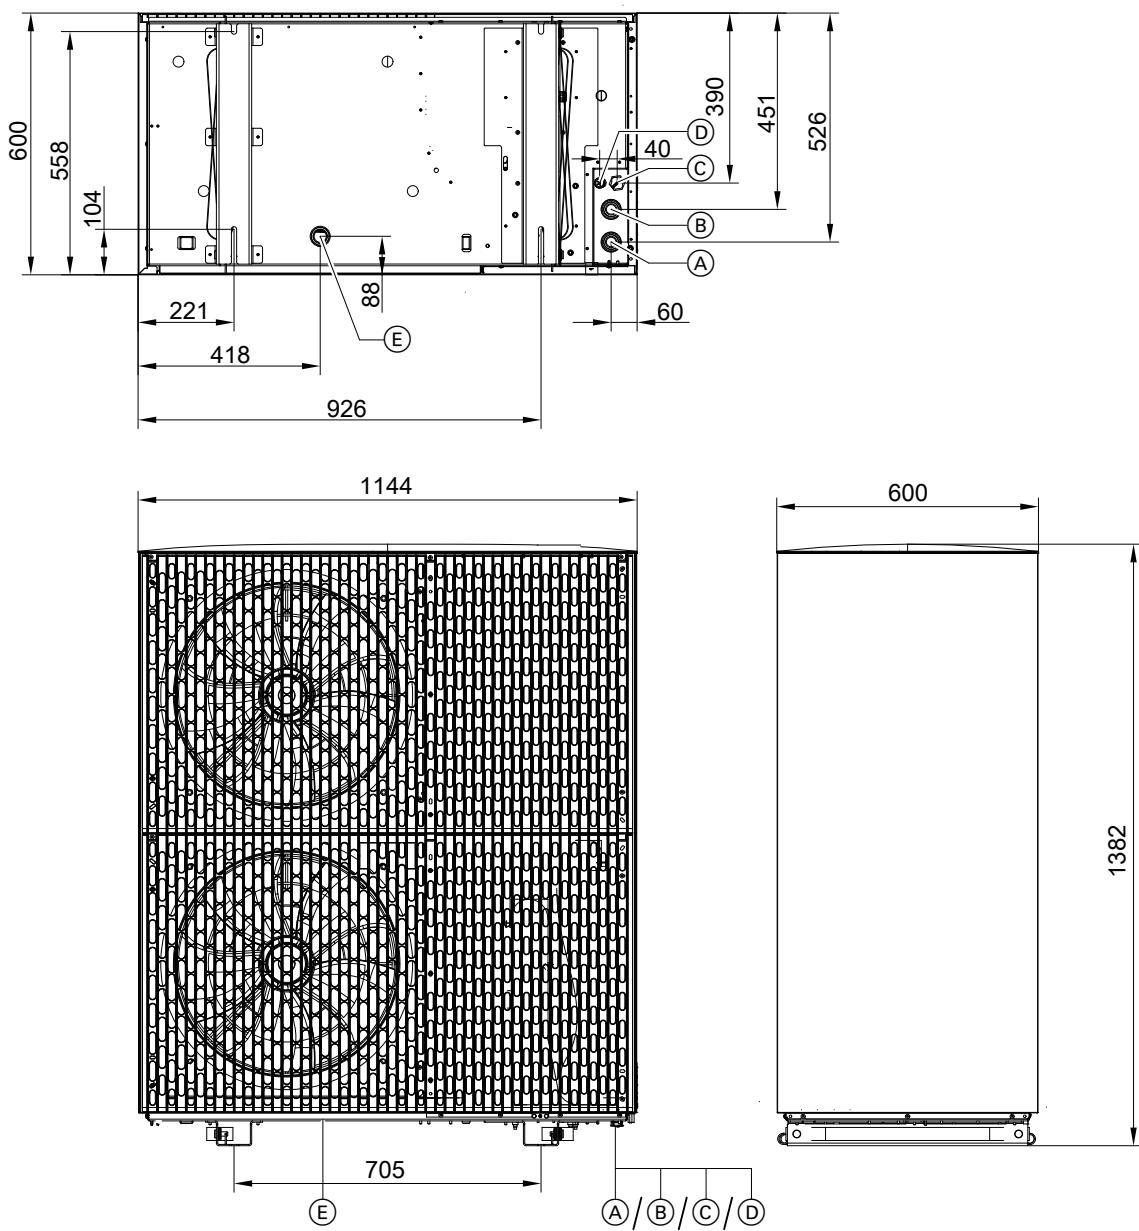

- (A) Přívodní větev venkovní jednotky (výstup topné vody): Konektory pro Cu 28 x 1,0 mm  
(B) Vratná větev venkovní jednotky (vstup topné vody): Konektory pro Cu 28 x 1,0 mm  
(C) Zástrčka kabelu pro připojení k sítí


- (D) Zásuvka komunikačního kabelu sběrnice CAN-Bus (příslušenství)  
(E) Odtok kondenzátu

## Charakteristiky

### 5.1 Výkonové diagramy venkovní jednotky typy 251.A10, 230 V~


#### Topení

Tepelný výkon při výstupních teplotách 35 °C, 45 °C, 55 °C, 65 °C, 70 °C

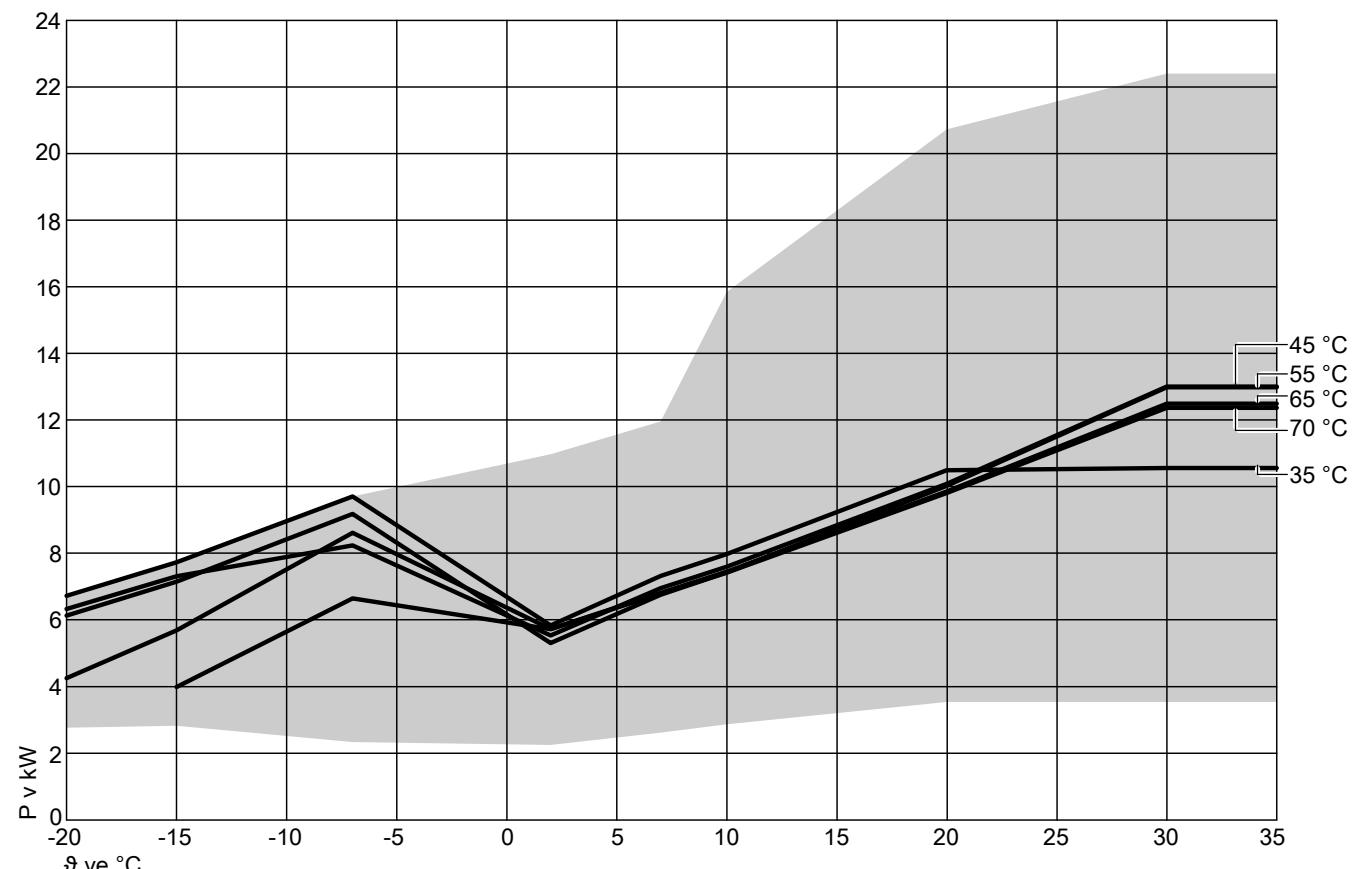


Možný rozsah výkonu

Elektrický příkon topení při výstupních teplotách 35 °C, 45 °C, 55 °C, 65 °C, 70 °C

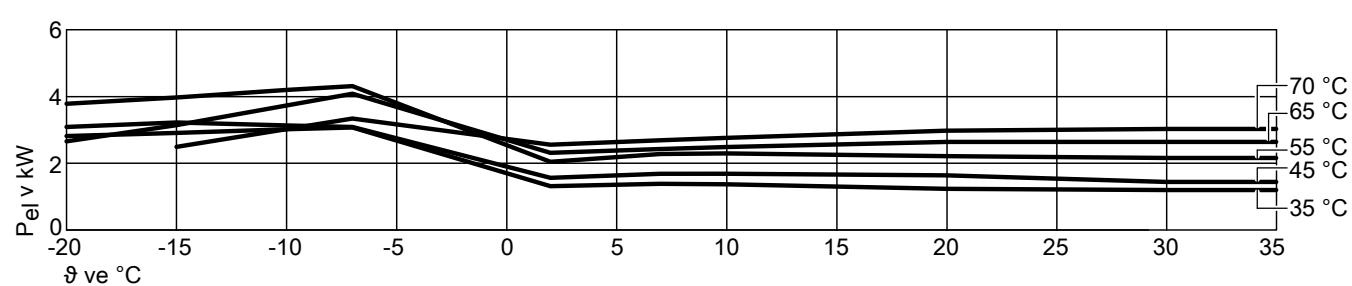

## Charakteristiky (pokračování)

Topný faktor COP při výstupních teplotách 35 °C, 45 °C, 55 °C, 65 °C, 70 °C

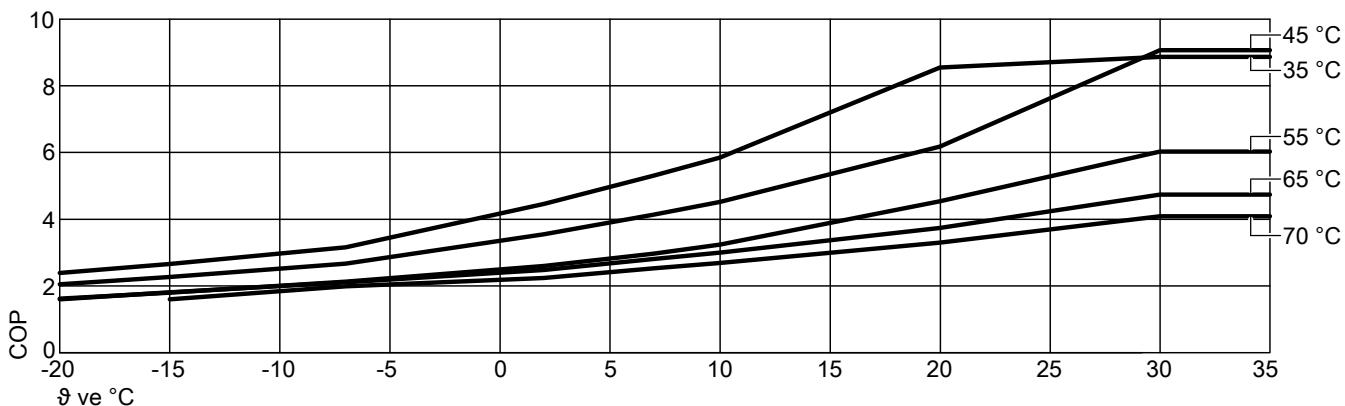

θ Vstupní teplota vzduchu  
 P Tepelný výkon  
 P<sub>el</sub> Elektrický příkon  
 COP Topný faktor

- Upozornění**  
 ■ Hodnoty COP v tabulkách a diagramech byly stanoveny na základě normy ČSN EN 14511.  
 ■ Výkonové charakteristiky platí pro nové přístroje s čistými deskovými výměníky tepla.

Pracovní bod	W A	°C °C	35								
			-20	-15	-10	-7	2	7	10	20	30
Max. tepelný výkon	kW	6,72	7,72	8,96	9,70	10,97	11,95	15,84	20,73	22,40	22,40
Jmenovitý tepelný výkon	kW	6,72	7,72	8,96	9,70	5,83	7,31	7,97	10,49	10,56	10,56
Elektrický příkon	kW	2,81	2,90	3,01	3,07	1,31	1,38	1,36	1,23	1,19	1,19
Koeficient výkonu ε (COP)		2,39	2,66	2,97	3,16	4,46	5,31	5,85	8,55	8,87	8,87
Min. tepelný výkon	kW	2,75	2,81	2,51	2,32	2,24	2,61	2,86	3,53	3,53	3,53

Pracovní bod	W A	°C °C	45								
			-20	-15	-10	-7	2	7	10	20	30
Max. tepelný výkon	kW	6,32	7,30	7,88	8,23	9,86	10,72	13,22	20,24	22,96	23,19
Jmenovitý tepelný výkon	kW	6,32	7,30	7,88	8,23	5,53	6,95	7,59	10,08	13,00	13,00
Elektrický příkon	kW	3,08	3,22	3,13	3,08	1,56	1,68	1,68	1,63	1,43	1,43
Koeficient výkonu ε (COP)		2,05	2,27	2,52	2,67	3,55	4,14	4,52	6,18	9,07	9,07
Min. tepelný výkon	kW	2,50	2,55	2,26	2,09	2,00	2,34	2,57	3,49	4,32	4,32

Pracovní bod	W A	°C °C	55								
			-20	-15	-10	-7	2	7	10	20	30
Max. tepelný výkon	kW	6,12	7,14	8,41	9,18	10,86	11,86	15,16	19,69	21,88	22,16
Jmenovitý tepelný výkon	kW	6,12	7,14	8,41	9,18	5,30	6,75	7,42	10,02	12,98	12,98
Elektrický příkon	kW	3,78	3,97	4,19	4,31	2,04	2,27	2,29	2,21	2,15	2,15
Koeficient výkonu ε (COP)		1,62	1,80	2,01	2,13	2,60	2,97	3,24	4,54	6,03	6,03
Min. tepelný výkon	kW	2,30	2,35	2,08	1,93	2,64	3,12	3,44	4,68	5,62	5,62


Pracovní bod	W A	°C °C	65								
			-20	-15	-10	-7	2	7	10	20	30
Max. tepelný výkon	kW	4,24	5,68	7,51	8,61	10,87	11,84	14,84	18,25	21,03	21,03
Jmenovitý tepelný výkon	kW	4,24	5,68	7,51	8,61	5,72	6,80	7,44	9,85	12,49	12,49
Elektrický příkon	kW	2,65	3,14	3,73	4,08	2,31	2,42	2,48	2,63	2,63	2,63
Koeficient výkonu ε (COP)		1,60	1,81	2,00	2,11	2,48	2,81	3,00	3,74	4,74	4,74
Min. tepelný výkon	kW	2,20	2,24	2,42	2,52	3,50	4,23	4,69	6,48	8,05	8,05

Pracovní bod	W A	°C °C	70									
			-20	-15	-10	-7	2	7	10	20	30	35
Max. tepelný výkon	kW				5,64	6,64	9,33	10,78	13,76	16,83	20,74	20,78
Jmenovitý tepelný výkon	kW				5,64	6,64	5,71	6,79	7,41	9,80	12,36	12,36
Elektrický příkon	kW				3,02	3,34	2,55	2,68	2,76	2,97	3,02	3,02
Koeficient výkonu ε (COP)					1,84	1,99	2,24	2,53	2,69	3,30	4,09	4,09
Min. tepelný výkon	kW				2,75	3,05	4,22	5,01	5,55	7,57	9,08	9,08

## Charakteristiky (pokračování)


### Chlazení

Chladicí výkon u výstupní teploty 18 °C

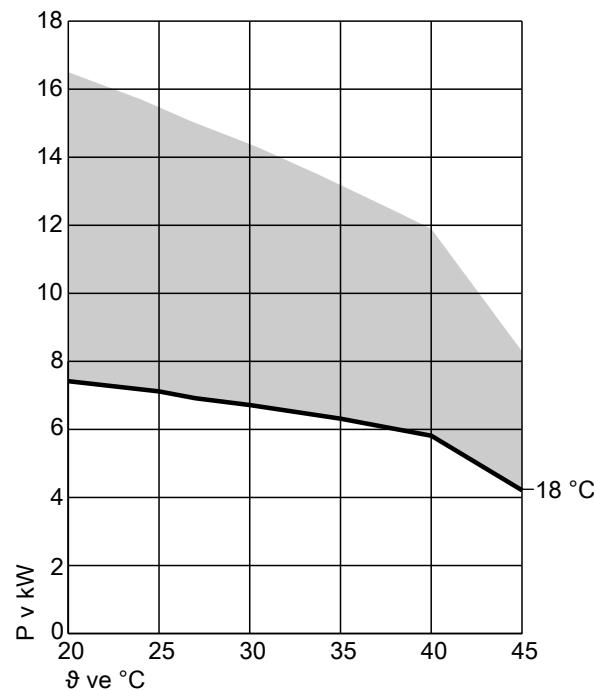


Možný rozsah výkonu

Elektrický příkon chlazení u výstupní teploty 18 °C

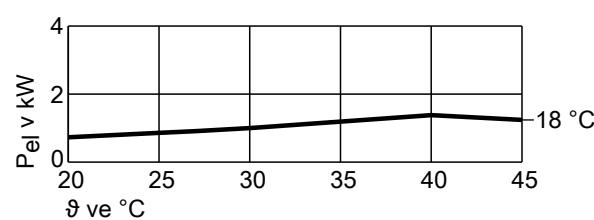

Chladicí faktor EER u výstupní teploty 18 °C

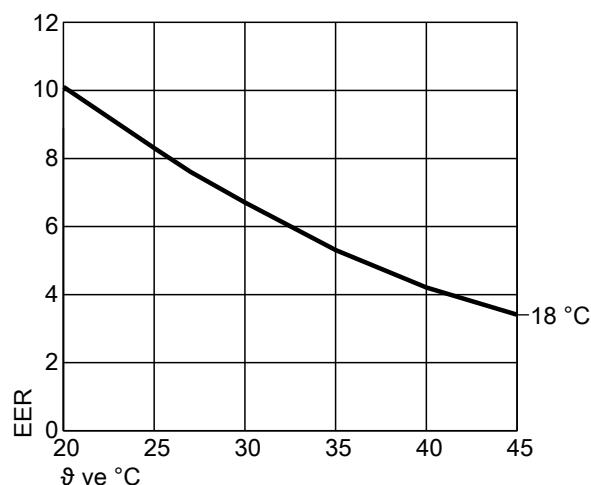

θ Výstupní teplota vzduchu  
 P Chladicí výkon  
 Pe Elektrický příkon  
 EER Topný faktor

### Upozornění

- Hodnoty EER v tabulkách a diagramech byly zjištěny na základě normy ČSN EN 14511.
- Výkonové charakteristiky platí pro nové přístroje s čistými deskovými výměníky tepla.


Pracovní bod	W A	°C °C	18					
			20	25	27	30	35	40
Max. chladicí výkon		kW	16,20	15,20	14,70	14,10	12,90	11,60
Chladicí výkon		kW	7,40	7,10	6,90	6,70	6,30	5,80
Elektrický příkon		kW	0,73	0,86	0,91	1,00	1,19	1,38
Chladicí faktor EER			10,10	8,30	7,60	6,70	5,30	4,20
Min. chladicí výkon		kW	7,40	7,10	6,90	6,70	6,30	5,80
								3,40

## Charakteristiky (pokračování)

### 5.2 Výkonové diagramy venkovní jednotky typy 251.A10, 400 V~


#### Topení

Tepelný výkon při výstupních teplotách 35 °C, 45 °C, 55 °C, 65 °C, 70 °C

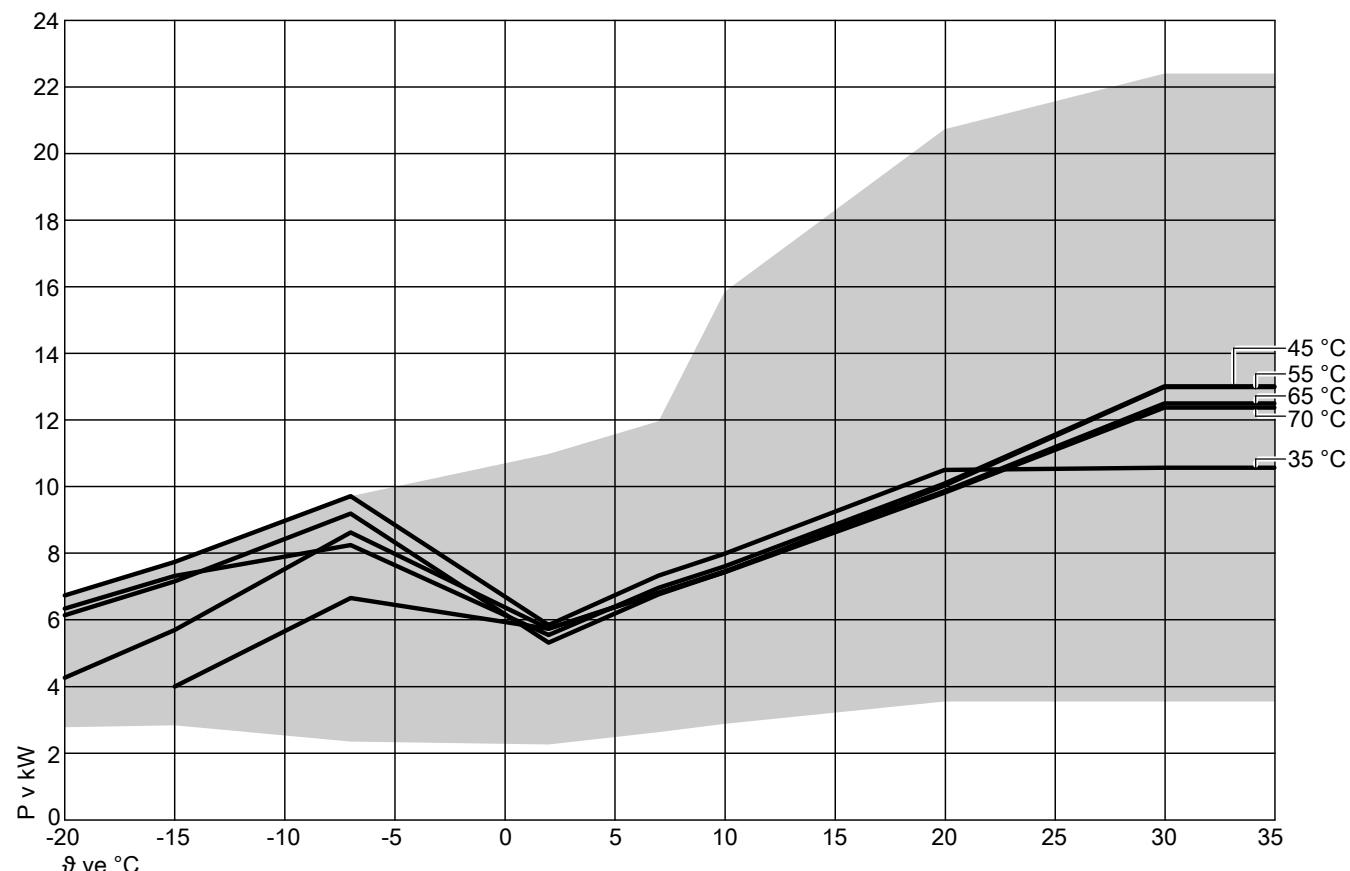


Možný rozsah výkonu

Elektrický příkon topení při výstupních teplotách 35 °C, 45 °C, 55 °C, 65 °C, 70 °C

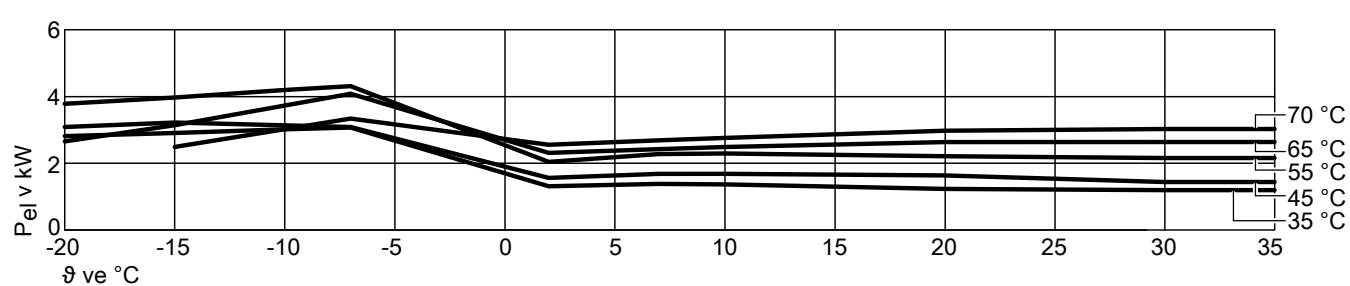

## Charakteristiky (pokračování)

Topný faktor COP při výstupních teplotách 35 °C, 45 °C, 55 °C, 65 °C, 70 °C

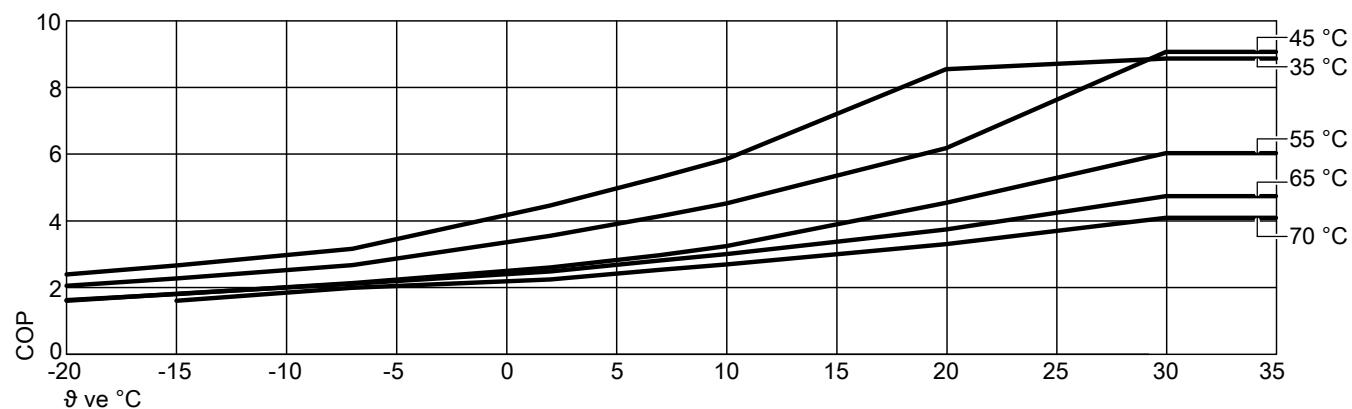

θ Vstupní teplota vzduchu

P Tepelný výkon

P<sub>el</sub> Elektrický příkon

COP Topný faktor

### Upozornění

■ Hodnoty COP v tabulkách a diagramech byly stanoveny na základě normy ČSN EN 14511.

■ Výkonové charakteristiky platí pro nové přístroje s čistými deskovými výměníky tepla.

Pracovní bod	W A	°C °C	35									
			-20	-15	-10	-7	2	7	10	20	30	35
Max. tepelný výkon	kW		6,72	7,72	8,96	9,70	10,97	11,95	15,84	20,73	22,40	22,40
Jmenovitý tepelný výkon	kW		6,72	7,72	8,96	9,70	5,83	7,31	7,97	10,49	10,56	10,56
Elektrický příkon	kW		2,81	2,90	3,01	3,07	1,31	1,38	1,36	1,23	1,19	1,19
Koeficient výkonu ε (COP)			2,39	2,66	2,97	3,16	4,46	5,31	5,85	8,55	8,87	8,87
Min. tepelný výkon	kW		2,75	2,81	2,51	2,32	2,24	2,61	2,86	3,53	3,53	3,53

Pracovní bod	W A	°C °C	45									
			-20	-15	-10	-7	2	7	10	20	30	35
Max. tepelný výkon	kW		6,32	7,30	7,88	8,23	9,86	10,72	13,22	20,24	22,96	23,19
Jmenovitý tepelný výkon	kW		6,32	7,30	7,88	8,23	5,53	6,95	7,59	10,08	13,00	13,00
Elektrický příkon	kW		3,08	3,22	3,13	3,08	1,56	1,68	1,68	1,63	1,43	1,43
Koeficient výkonu ε (COP)			2,05	2,27	2,52	2,67	3,55	4,14	4,52	6,18	9,07	9,07
Min. tepelný výkon	kW		2,50	2,55	2,26	2,09	2,00	2,34	2,57	3,49	4,32	4,32

Pracovní bod	W A	°C °C	55									
			-20	-15	-10	-7	2	7	10	20	30	35
Max. tepelný výkon	kW		6,12	7,14	8,41	9,18	10,86	11,86	15,16	19,69	21,88	22,16
Jmenovitý tepelný výkon	kW		6,12	7,14	8,41	9,18	5,30	6,75	7,42	10,02	12,98	12,98
Elektrický příkon	kW		3,78	3,97	4,19	4,31	2,04	2,27	2,29	2,21	2,15	2,15
Koeficient výkonu ε (COP)			1,62	1,80	2,01	2,13	2,60	2,97	3,24	4,54	6,03	6,03
Min. tepelný výkon	kW		2,30	2,35	2,08	1,93	2,64	3,12	3,44	4,68	5,62	5,62


Pracovní bod	W A	°C °C	65									
			-20	-15	-10	-7	2	7	10	20	30	35
Max. tepelný výkon	kW		4,24	5,68	7,51	8,61	10,87	11,84	14,84	18,25	21,03	21,03
Jmenovitý tepelný výkon	kW		4,24	5,68	7,51	8,61	5,72	6,80	7,44	9,85	12,49	12,49
Elektrický příkon	kW		2,65	3,14	3,73	4,08	2,31	2,42	2,48	2,63	2,63	2,63
Koeficient výkonu ε (COP)			1,60	1,81	2,00	2,11	2,48	2,81	3,00	3,74	4,74	4,74
Min. tepelný výkon	kW		2,20	2,24	2,42	2,52	3,50	4,23	4,69	6,48	8,05	8,05

Pracovní bod	W A	°C °C	70									
			-20	-15	-10	-7	2	7	10	20	30	35
Max. tepelný výkon	kW				5,64	6,64	9,33	10,78	13,76	16,83	20,74	20,78
Jmenovitý tepelný výkon	kW				5,64	6,64	5,71	6,79	7,41	9,80	12,36	12,36
Elektrický příkon	kW				3,02	3,34	2,55	2,68	2,76	2,97	3,02	3,02
Koeficient výkonu ε (COP)					1,84	1,99	2,24	2,53	2,69	3,30	4,09	4,09
Min. tepelný výkon	kW				2,75	3,05	4,22	5,01	5,55	7,57	9,08	9,08

## Charakteristiky (pokračování)


### Chlazení

Chladicí výkon u výstupní teploty 18 °C

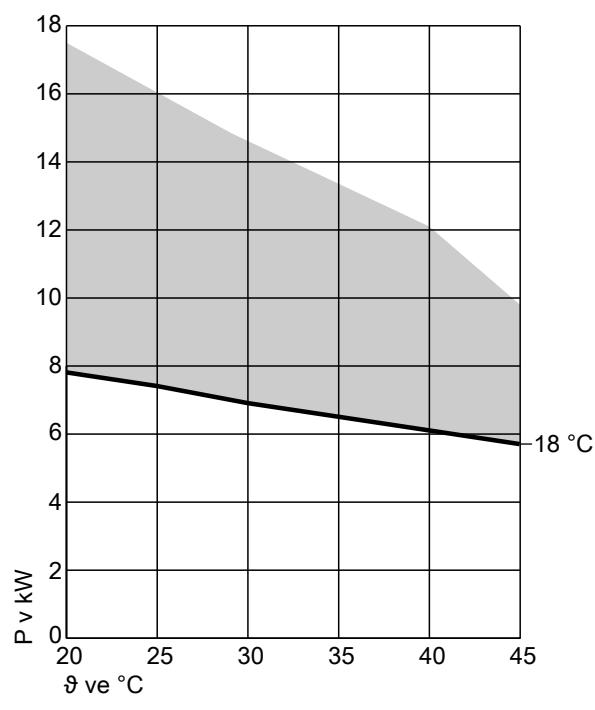


Možný rozsah výkonu

Elektrický příkon chlazení u výstupní teploty 18 °C

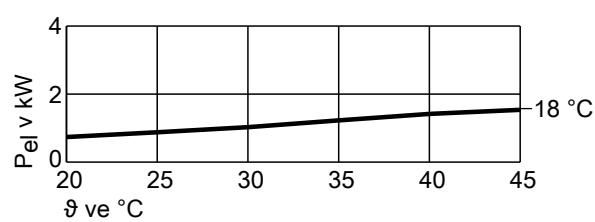

Chladicí faktor EER u výstupní teploty 18 °C

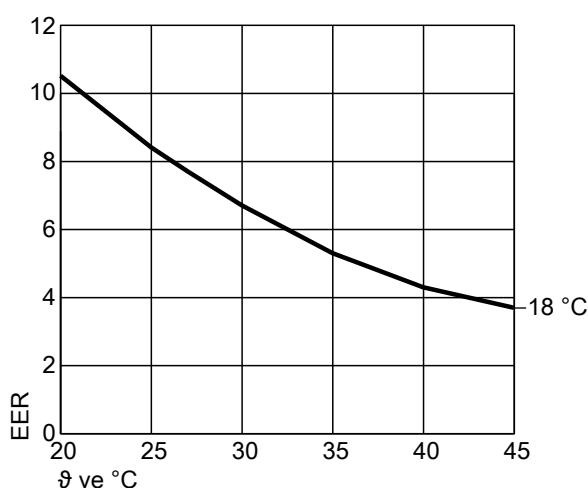

θ Vstupní teplota vzduchu  
 P Chladicí výkon  
 P<sub>el</sub> Elektrický příkon  
 EER Topný faktor

### Upozornění

- Hodnoty EER v tabulkách a diagramech byly zjištěny na základě normy ČSN EN 14511.
- Výkonové charakteristiky platí pro nové přístroje s čistými deskovými výměníky tepla.


Pracovní bod	W A	°C °C	20	25	27	30	35	40	45
Max. chladicí výkon	kW		17,20	15,70	15,10	14,30	13,00	11,80	9,50
Chladicí výkon	kW		7,80	7,40	7,20	6,90	6,50	6,10	5,70
Elektrický příkon	kW		0,74	0,88	0,94	1,03	1,23	1,42	1,54
Chladicí faktor EER			10,50	8,40	7,70	6,70	5,30	4,30	3,70
Min. chladicí výkon	kW		7,80	7,40	7,20	6,90	6,50	6,10	5,70

## Charakteristiky (pokračování)

### 5.3 Výkonové diagramy venkovní jednotky typy 251.A13, 230 V~


#### Topení

Tepelný výkon při výstupních teplotách 35 °C, 45 °C, 55 °C, 65 °C, 70 °C

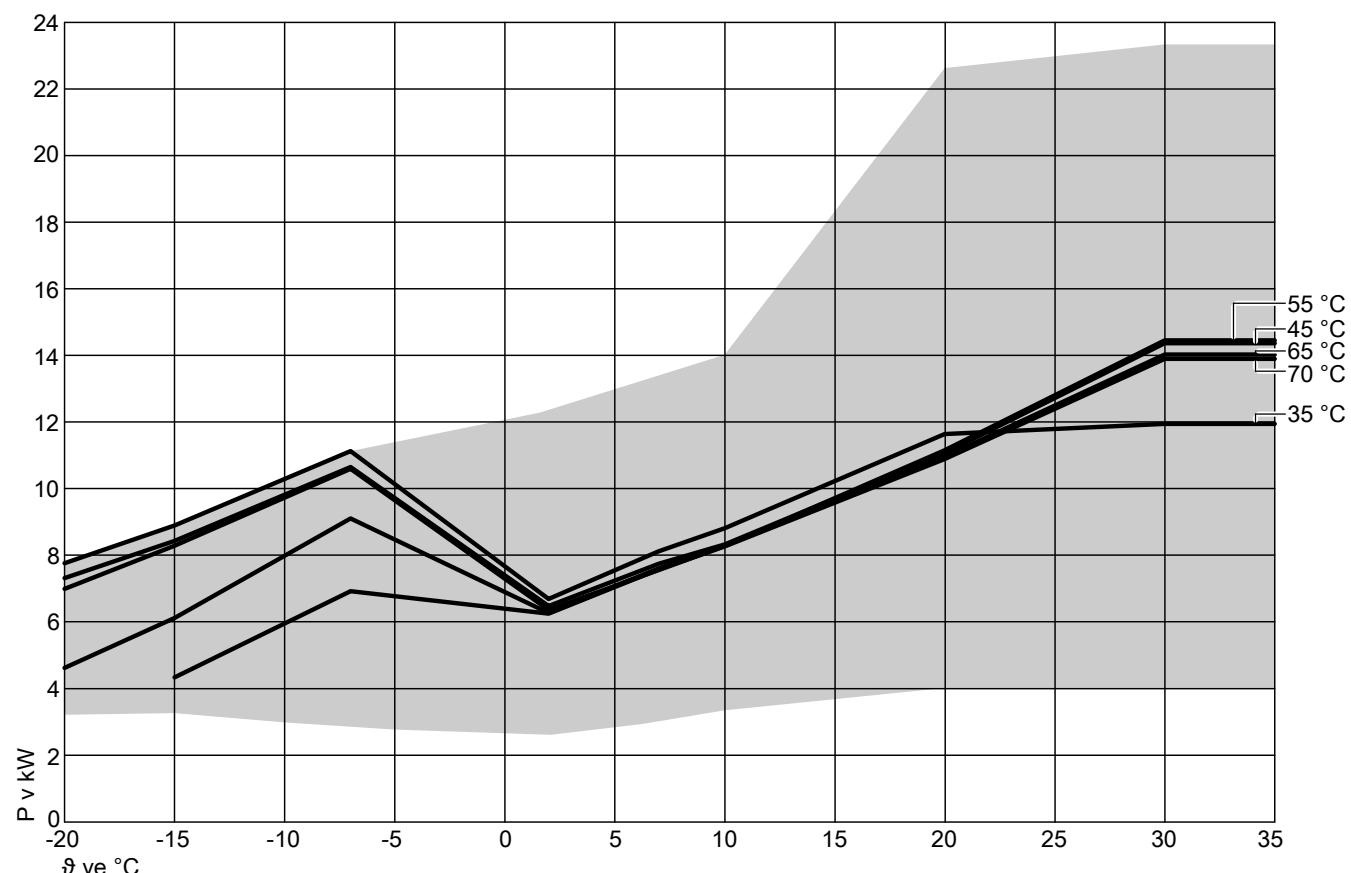


Možný rozsah výkonu

Elektrický příkon topení při výstupních teplotách 35 °C, 45 °C, 55 °C, 65 °C, 70 °C

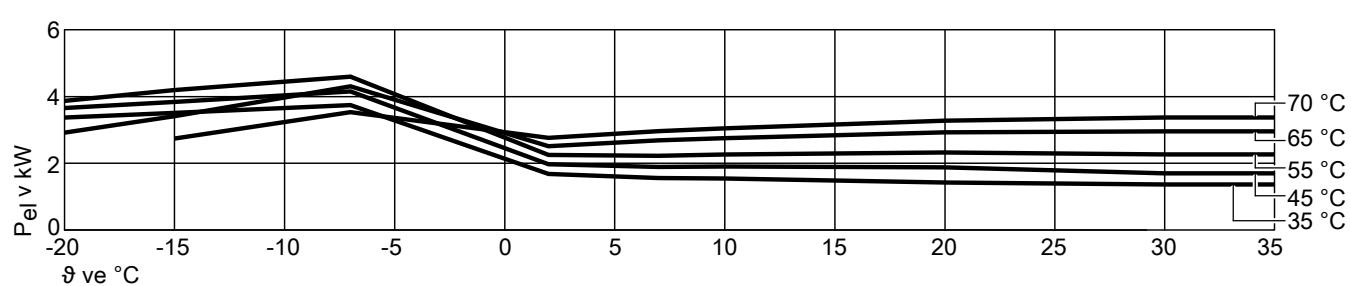

## Charakteristiky (pokračování)

Topný faktor COP při výstupních teplotách 35 °C, 45 °C, 55 °C, 65 °C, 70 °C

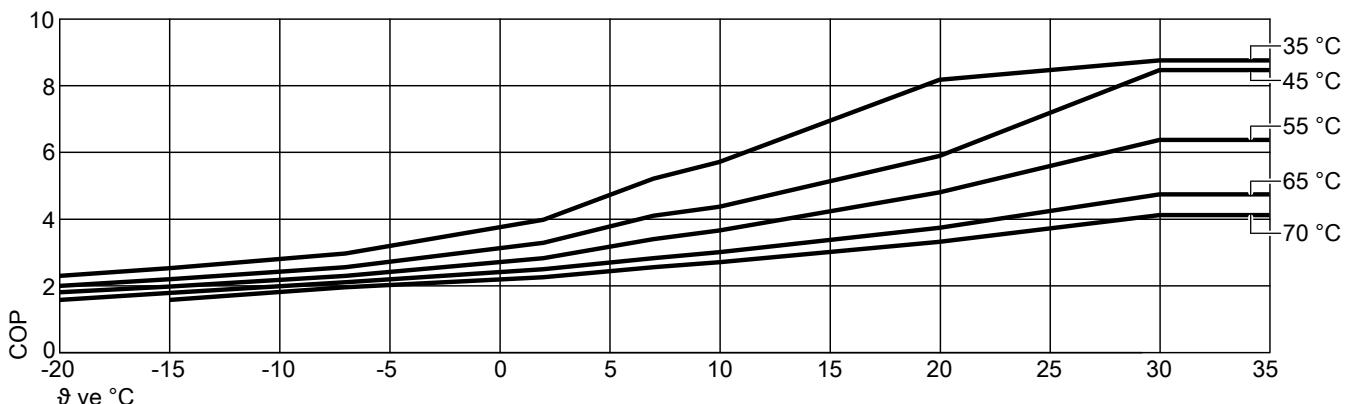

θ Vstupní teplota vzduchu

P Tepelný výkon

P<sub>el</sub> Elektrický příkon

COP Topný faktor

### Upozornění

■ Hodnoty COP v tabulkách a diagramech byly stanoveny na základě normy ČSN EN 14511.

■ Výkonové charakteristiky platí pro nové přístroje s čistými deskovými výměníky tepla.

Pracovní bod	W A	°C °C	35								
			-20	-15	-10	-7	2	7	10	20	30
Max. tepelný výkon	kW	7,77	8,90	10,30	11,13	12,34	13,40	17,20	22,63	23,34	23,34
Jmenovitý tepelný výkon	kW	7,77	8,90	10,30	11,13	6,70	8,13	8,82	11,65	11,95	11,95
Elektrický příkon	kW	3,37	3,51	3,66	3,75	1,68	1,56	1,55	1,43	1,37	1,37
Koeficient výkonu ε (COP)		2,30	2,53	2,81	2,97	3,98	5,21	5,71	8,17	8,75	8,75
Min. tepelný výkon	kW	3,22	3,27	2,99	2,82	2,61	3,00	3,35	4,02	4,02	4,02

Pracovní bod	W A	°C °C	45								
			-20	-15	-10	-7	2	7	10	20	30
Max. tepelný výkon	kW	7,32	8,44	9,82	10,66	12,10	13,18	16,60	22,03	23,65	24,24
Jmenovitý tepelný výkon	kW	7,32	8,44	9,82	10,66	6,48	7,75	8,33	11,07	14,37	14,37
Elektrický příkon	kW	3,66	3,84	4,04	4,16	1,97	1,89	1,91	1,88	1,70	1,70
Koeficient výkonu ε (COP)		2,00	2,20	2,43	2,56	3,29	4,10	4,37	5,89	8,46	8,46
Min. tepelný výkon	kW	3,12	3,17	2,89	2,72	2,64	3,01	3,25	3,92	4,52	4,52

Pracovní bod	W A	°C °C	55								
			-20	-15	-10	-7	2	7	10	20	30
Max. tepelný výkon	kW	7,00	8,29	9,74	10,60	12,28	13,33	17,27	20,65	22,88	23,20
Jmenovitý tepelný výkon	kW	7,00	8,29	9,74	10,60	6,37	7,56	8,28	11,16	14,46	14,46
Elektrický příkon	kW	3,87	4,20	4,45	4,60	2,25	2,23	2,27	2,33	2,27	2,27
Koeficient výkonu ε (COP)		1,81	1,98	2,18	2,30	2,83	3,40	3,66	4,80	6,37	6,37
Min. tepelný výkon	kW	2,70	2,74	2,48	2,32	3,03	3,51	3,84	5,07	6,10	6,10


Pracovní bod	W A	°C °C	65								
			-20	-15	-10	-7	2	7	10	20	30
Max. tepelný výkon	kW	4,63	6,12	7,99	9,11	12,16	12,77	15,78	19,25	22,01	22,03
Jmenovitý tepelný výkon	kW	4,63	6,12	7,99	9,11	6,28	7,61	8,30	10,97	14,03	14,03
Elektrický příkon	kW	2,92	3,42	3,98	4,31	2,51	2,69	2,76	2,93	2,96	2,96
Koeficient výkonu ε (COP)		1,58	1,79	1,99	2,11	2,50	2,83	3,01	3,74	4,74	4,74
Min. tepelný výkon	kW	2,62	2,67	2,83	2,93	3,85	4,60	5,05	6,81	8,34	8,34

Pracovní bod	W A	°C °C	70									
			-20	-15	-10	-7	2	7	10	20	30	35
Max. tepelný výkon	kW				5,96	6,93	9,83	11,78	14,76	17,83	21,74	21,78
Jmenovitý tepelný výkon	kW				5,96	6,93	6,25	7,58	8,27	10,90	13,90	13,90
Elektrický příkon	kW				3,24	3,54	2,77	2,97	3,05	3,28	3,38	3,38
Koeficient výkonu ε (COP)					1,82	1,96	2,26	2,56	2,71	3,32	4,12	4,12
Min. tepelný výkon	kW				3,15	3,43	4,57	5,36	5,88	7,97	9,48	9,48

## Charakteristiky (pokračování)


### Chlazení

Chladicí výkon u výstupní teploty 18 °C

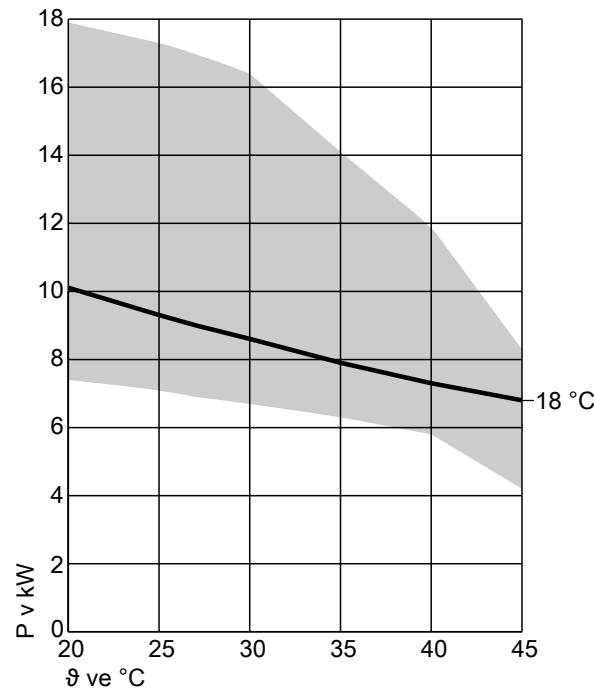

Možný rozsah výkonu

Chladicí faktor EER u výstupní teploty 18 °C

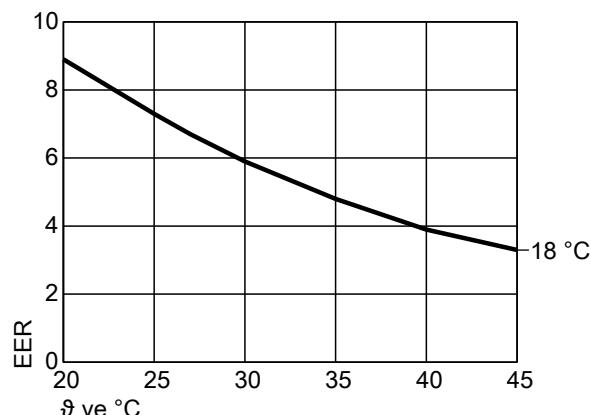

θ = Vstupní teplota vzduchu

P = Chladicí výkon


P<sub>el</sub> = Elektrický příkon

EER = Topný faktor

### Upozornění

- Hodnoty EER v tabulkách a diagramech byly zjištěny na základě normy ČSN EN 14511.
- Výkonové charakteristiky platí pro nové přístroje s čistými deskovými výměníky tepla.

Elektrický příkon chlazení u výstupní teploty 18 °C

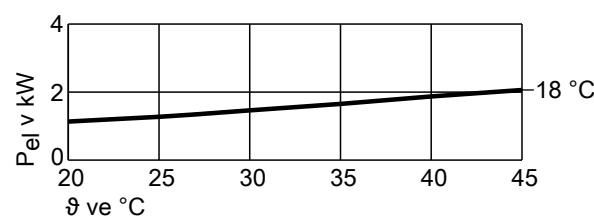


Pracovní bod	W A	°C °C	20	25	27	18 30	35	40	45
Max. chladicí výkon	kW		17,90	17,30	17,00	16,40	14,10	11,90	8,30
Chladicí výkon	kW		10,10	9,30	9,00	8,60	7,90	7,30	6,80
Elektrický příkon	kW		1,13	1,27	1,34	1,46	1,65	1,87	2,06
Chladicí faktor EER			8,90	7,30	6,70	5,90	4,80	3,90	3,30
Min. chladicí výkon	kW		7,70	7,40	7,20	7,00	6,60	6,10	4,50

## Charakteristiky (pokračování)

### 5.4 Výkonové diagramy venkovní jednotky typy 251.A13, 400 V~


#### Topení

Tepelný výkon při výstupních teplotách 35 °C, 45 °C, 55 °C, 65 °C, 70 °C

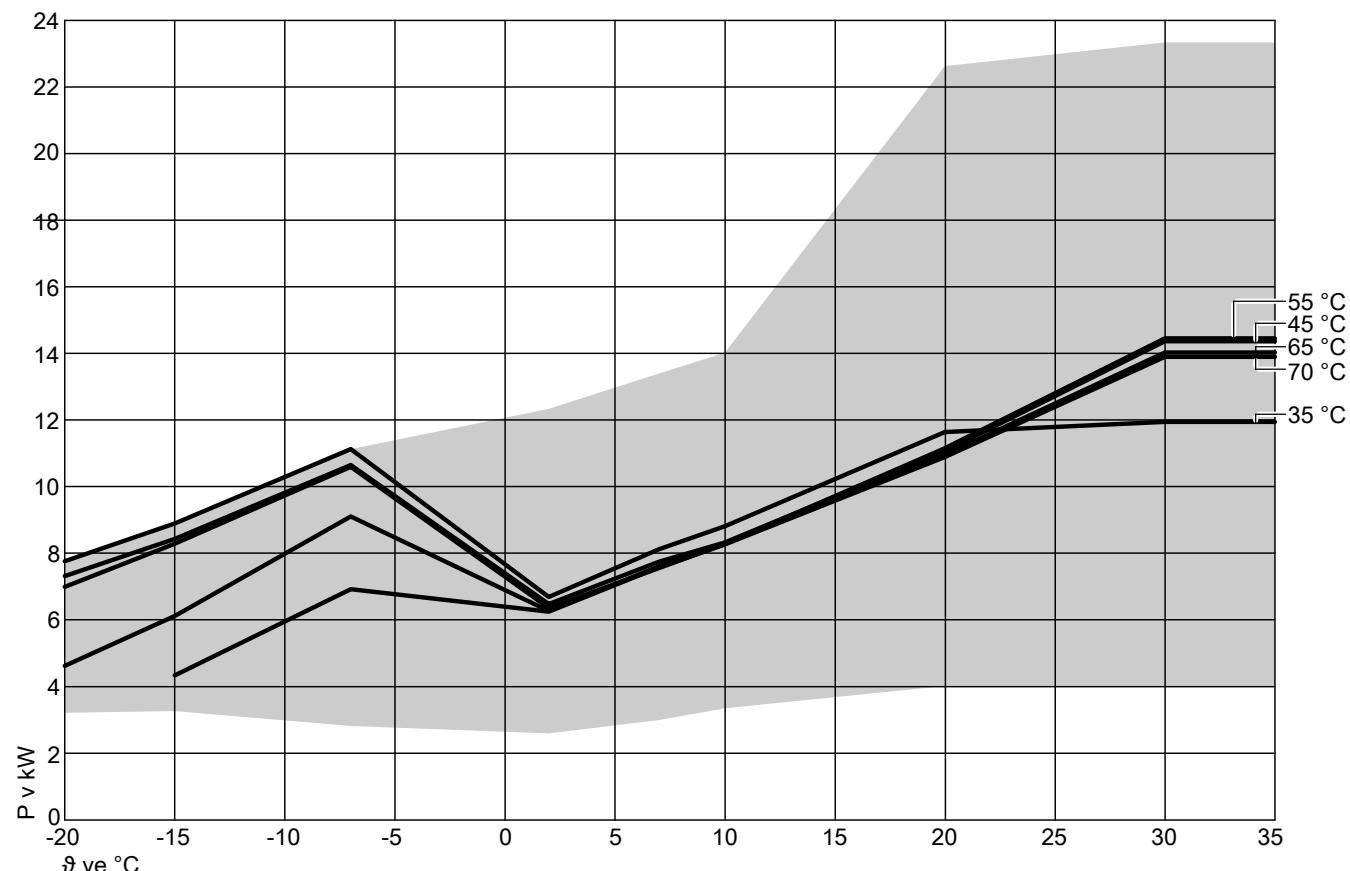


Možný rozsah výkonu

Elektrický příkon topení při výstupních teplotách 35 °C, 45 °C, 55 °C, 65 °C, 70 °C

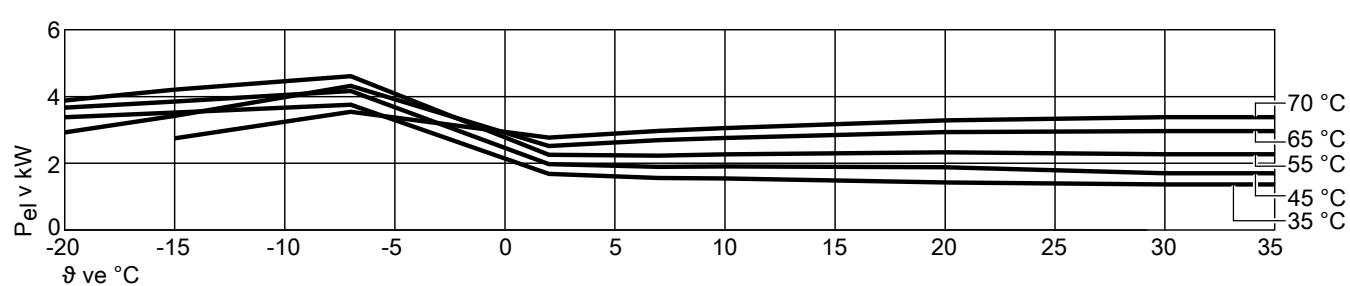

## Charakteristiky (pokračování)

Topný faktor COP při výstupních teplotách 35 °C, 45 °C, 55 °C, 65 °C, 70 °C

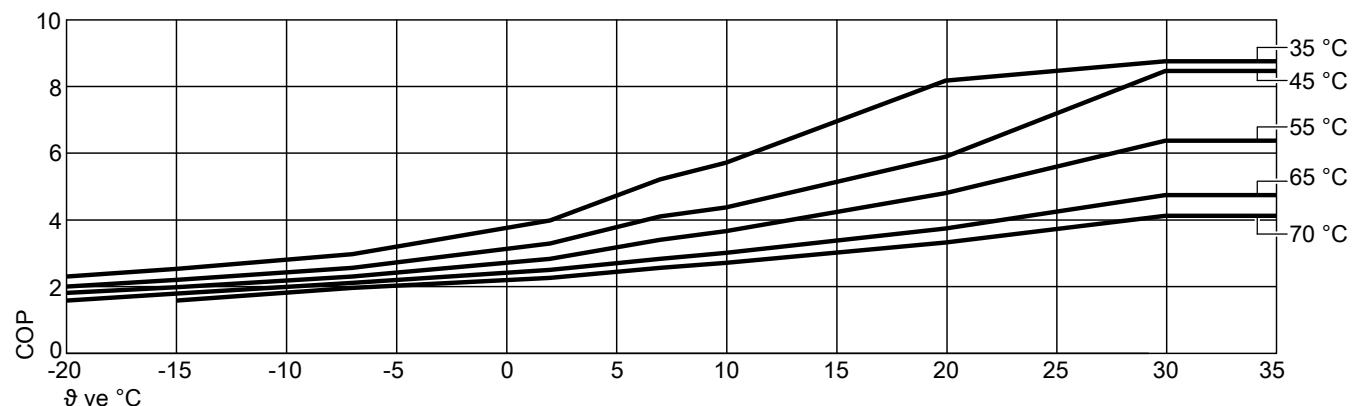

θ Vstupní teplota vzduchu

P Tepelný výkon

P<sub>el</sub> Elektrický příkon

COP Topný faktor

### Upozornění

■ Hodnoty COP v tabulkách a diagramech byly stanoveny na základě normy ČSN EN 14511.

■ Výkonové charakteristiky platí pro nové přístroje s čistými deskovými výměníky tepla.

Pracovní bod	W A	°C °C	35									
			-20	-15	-10	-7	2	7	10	20	30	35
Max. tepelný výkon	kW	7,77	8,90	10,30	11,13	12,34	13,40	17,20	22,63	23,34	23,34	23,34
Jmenovitý tepelný výkon	kW	7,77	8,90	10,30	11,13	6,70	8,13	8,82	11,65	11,95	11,95	11,95
Elektrický příkon	kW	3,37	3,51	3,66	3,75	1,68	1,56	1,55	1,43	1,37	1,37	1,37
Koeficient výkonu ε (COP)		2,30	2,53	2,81	2,97	3,98	5,21	5,71	8,17	8,75	8,75	8,75
Min. tepelný výkon	kW	3,22	3,27	2,99	2,82	2,60	3,00	3,35	4,02	4,02	4,02	4,02

Pracovní bod	W A	°C °C	45									
			-20	-15	-10	-7	2	7	10	20	30	35
Max. tepelný výkon	kW	7,32	8,44	9,82	10,66	12,10	13,18	16,60	22,03	23,65	24,24	24,24
Jmenovitý tepelný výkon	kW	7,32	8,44	9,82	10,66	6,48	7,75	8,33	11,07	14,37	14,37	14,37
Elektrický příkon	kW	3,66	3,84	4,04	4,16	1,97	1,89	1,91	1,88	1,70	1,70	1,70
Koeficient výkonu ε (COP)		2,00	2,20	2,43	2,56	3,29	4,10	4,37	5,89	8,46	8,46	8,46
Min. tepelný výkon	kW	3,12	3,17	2,89	2,72	2,64	3,01	3,25	3,92	4,52	4,52	4,52

Pracovní bod	W A	°C °C	55									
			-20	-15	-10	-7	2	7	10	20	30	35
Max. tepelný výkon	kW	7,00	8,29	9,74	10,60	12,28	13,33	17,27	20,65	22,88	23,20	23,20
Jmenovitý tepelný výkon	kW	7,00	8,29	9,73	10,60	6,37	7,56	8,28	11,16	14,46	14,46	14,46
Elektrický příkon	kW	3,87	4,20	4,45	4,60	2,25	2,23	2,27	2,33	2,27	2,27	2,27
Koeficient výkonu ε (COP)		1,81	1,98	2,18	2,30	2,83	3,40	3,66	4,80	6,37	6,37	6,37
Min. tepelný výkon	kW	2,70	2,74	2,48	2,32	3,03	3,51	3,84	5,07	6,10	6,10	6,10


Pracovní bod	W A	°C °C	65									
			-20	-15	-10	-7	2	7	10	20	30	35
Max. tepelný výkon	kW	4,63	6,12	7,99	9,11	12,16	12,77	15,78	19,25	22,01	22,03	22,03
Jmenovitý tepelný výkon	kW	4,63	6,12	7,99	9,11	6,28	7,61	8,30	10,97	14,03	14,03	14,03
Elektrický příkon	kW	2,92	3,42	3,98	4,31	2,51	2,69	2,76	2,93	2,96	2,96	2,96
Koeficient výkonu ε (COP)		1,58	1,79	1,99	2,11	2,50	2,83	3,01	3,74	4,74	4,74	4,74
Min. tepelný výkon	kW	2,62	2,67	2,83	2,93	3,85	4,60	5,05	6,81	8,44	8,44	8,44

Pracovní bod	W A	°C °C	70									
			-20	-15	-10	-7	2	7	10	20	30	35
Max. tepelný výkon	kW				5,96	6,93	9,83	11,78	14,76	17,83	21,74	21,78
Jmenovitý tepelný výkon	kW				5,96	6,93	6,25	7,58	8,27	10,90	13,90	13,90
Elektrický příkon	kW				3,24	3,54	2,77	2,97	3,05	3,28	3,38	3,38
Koeficient výkonu ε (COP)					1,82	1,96	2,26	2,56	2,71	3,32	4,12	4,12
Min. tepelný výkon	kW				3,15	3,43	4,57	5,36	5,88	7,97	9,48	9,48

## Charakteristiky (pokračování)


### Chlazení

Chladicí výkon u výstupní teploty 18 °C

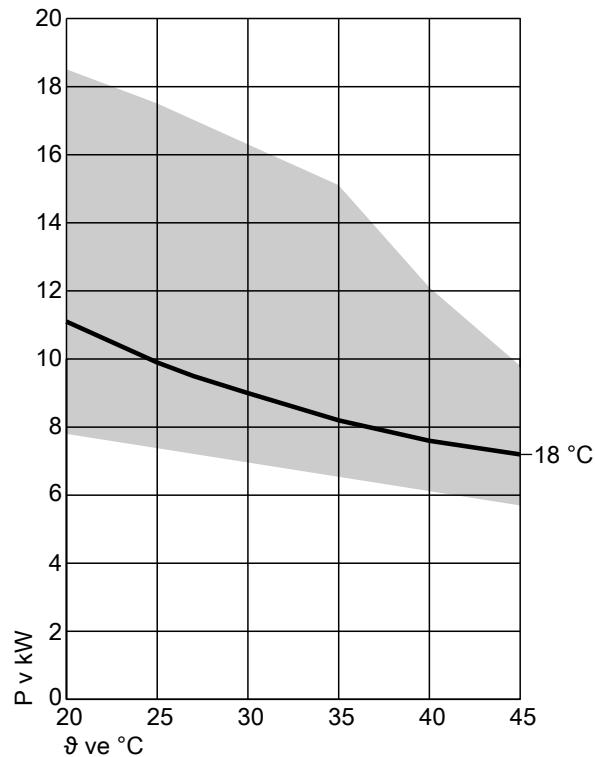


Možný rozsah výkonu

Elektrický příkon chlazení u výstupní teploty 18 °C

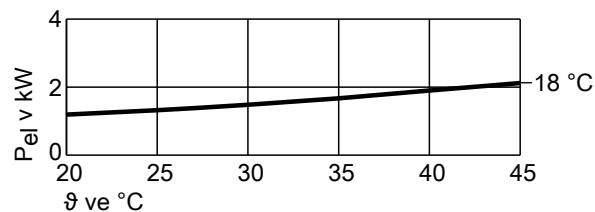

Chladicí faktor EER u výstupní teploty 18 °C

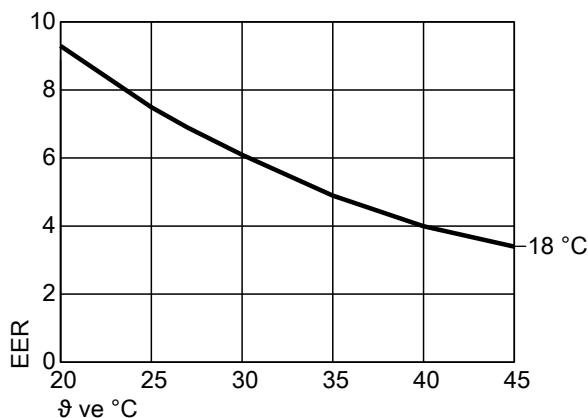

θ Vstupní teplota vzduchu

P Chladicí výkon

P<sub>el</sub> Elektrický příkon

EER Topný faktor

### Upozornění

- Hodnoty EER v tabulkách a diagramech byly zjištěny na základě normy ČSN EN 14511.
- Výkonové charakteristiky platí pro nové přístroje s čistými deskovými výměníky tepla.

Pracovní bod	W A	°C °C	20	25	27	30	35	40	45
Max. chladicí výkon	kW		18,50	17,50	17,00	16,30	15,10	12,10	9,80
Chladicí výkon	kW		11,10	9,90	9,50	9,00	8,20	7,60	7,20
Elektrický příkon	kW		1,19	1,32	1,38	1,48	1,67	1,90	2,12
Chladicí faktor EER			9,30	7,50	6,90	6,10	4,90	4,00	3,40
Min. chladicí výkon	kW		8,10	7,70	7,50	7,20	6,80	6,40	6,00

## Příslušenství instalace

### 6.1 Ohřev pitné vody s ohřívačem vody Vitocell 100-V/100-W, typ CVWA/CVWB (300 l/390 l/500 l)

Pro Vitocal 250-A

#### Ohřívač vody Vitocell 100-V/100-W, typ CVWA/CVWB, vitopearlwhite

Dodržujte upozornění k dimenzování zásobníkového ohřívače vody: viz od strany 90.

Obj. č.	Typu zásobníku	Objem zásobníku
Z021898	CVWB	300 l
Z021899	CVWA	390 l
Z021900	CVWA	500 l

Dodržujte upozornění k dimenzování zásobníkového ohřívače vody: viz od strany 90.

#### Upozornění k trvalému výkonu

Při projektování s uvedeným nebo stanoveným trvalým výkonem zahrňte do plánu i odpovídající oběhové čerpadlo. Uvedeného trvalého výkonu je dosaženo jen tehdy, pokud je jmenovitý tepelný výkon zdroje tepla  $\geq$  trvalý výkon.

#### Dimenzování instalačních otvorů

Skutečné rozměry zásobníkového ohřívače vody se mohou z důvodu výrobních tolerancí nepatrně lišit.

#### Technické údaje


Typ	CVWB	CVWA		
Objem zásobníku (AT: skutečný objem vody)	300	390	500	
Objem topné vody	22	27	40	
Hrubý objem	322	417	540	
Registr. č. DIN	zažádáno	9W173-13MC/E		
<b>Trvalý výkon</b> u níže uvedeného objemového toku topné vody				
– Při ohřevu pitné vody z <b>10 na 45 °C</b> a níže uvedených <b>teplotách přívodní větve topné vody</b>				
	90 °C kW l/h	85 2093	98 2422	118 2896
	80 °C kW l/h	71 1749	82 2027	99 2428
	70 °C kW l/h	57 1399	66 1623	79 1950
	60 °C kW l/h	42 1033	49 1202	59 1451
	50 °C kW l/h	25 617	29 723	36 881
– Při ohřevu pitné vody z <b>10 na 60 °C</b> a níže uvedených <b>teplotách přívodní větve topné vody</b>				
	90 °C kW l/h	73 1255	85 1458	102 1754
	80 °C kW l/h	58 995	67 1159	81 1399
	70 °C kW l/h	41 710	48 830	59 1008
<b>Objemový tok topné vody</b> pro uvedené trvalé výkony	m <sup>3</sup> /h	3,0	3,0	3,0
<b>Odběrný výkon</b>	l/min	15	15	15
<b>Odebíratelné množství vody</b> bez dohřevu				
– Objem zásobníku ohřátý na 45 °C, voda s t = 45 °C (konstantní)	l	210	285	350
– Objem zásobníku ohřátý na 55 °C, voda s t = 55 °C (konstantní)	l	210	285	350
<b>Doba ohřevu</b> při připojení tepelného čerpadla s jmenovitým tepelným výkonem 16 kW a teplotou přívodní větve topné vody 55 <b>nebo</b> 65 °C				
– Při ohřevu pitné vody z 10 na 45 °C	min	50	60	66
– Při ohřevu pitné vody z 10 na 55 °C	min	60	76	85
<b>Max. připojitelný výkon tepelného čerpadla</b> při teplotě přívodní větve topné vody 65 °C a 55 °C a při uvedeném objemovém toku topné vody	kW	12	15	17
<b>Na soupravě solárního výměníku tepla (příslušenství) max. připojitelná plocha apertury</b>	m <sup>2</sup>	—	6	6
– Vitosol-T	m <sup>2</sup>	—	6	6
– Vitosol-F	m <sup>2</sup>	—	11,5	11,5
<b>Koeficient výkonu N<sub>L</sub></b> ve spojení s jedním tepelným čerpadlem				
Teplota zásobníku				
45 °C		1,7	2,5	3,5
50 °C		1,9	2,8	3,9

## Příslušenství instalace (pokračování)

Typ	I	CVWB	CVWA	
Objem zásobníku (AT: skutečný objem vody)		300	390	500
<b>Pohotovostní ztráty</b>	kWh/24 h	1,62	1,80	1,90
<b>Přípustné teploty</b>				
– Na straně topné vody	°C	110	110	110
– Na straně pitné vody	°C	95	95	95
– Solární strana	°C	140	140	140
<b>Přípustný provozní tlak</b>				
– Na straně topné vody	bar	10	10	10
	MPa	1,0	1,0	1,0
– Na straně pitné vody	bar	10	10	10
	MPa	1,0	1,0	1,0
– Solární strana	bar	10	10	10
	MPa	1,0	1,0	1,0
<b>Rozměry</b>				
Délka a (Ø)				
– S tepelnou izolací	mm	668	859	859
– Bez tepelné izolace	mm	—	650	650
Celková šířka b				
– S tepelnou izolací	mm	714	923	923
– Bez tepelné izolace	mm	—	881	881
Výška c				
– S tepelnou izolací	mm	1687	1624	1948
– Bez tepelné izolace	mm	—	1522	1844
Klopná míra				
– S tepelnou izolací	mm	1790	—	—
– Bez tepelné izolace	mm	—	1550	1860
<b>Celková hmotnost s tepelnou izolací</b>	kg	150	190	200
<b>Topná plocha</b>	m <sup>2</sup>	3,0	4,0	5,5
<b>Přípojky</b>				
Přívodní a vratná větev topné vody (vnější závit)	R	1½	1½	1½
Studená voda, teplá voda (vnější závit)	R	1	1¼	1¼
Souprava solárního výměníku tepla (vnější závit)	R	—	¾	¾
Cirkulace (vnější závit)	R	¾	¾	¾
Elektrická topná vložka (vnitřní závit)	Rp	1½	1½	1½
<b>Třída energetické účinnosti</b>	B	B	B	B
<b>Barva</b>				
– Vitocell 100-V		Stříbrná barva Vitosilber	Stříbrná barva Vitosilber nebo Vitopearlwhite	
– Vitocell 100-W		Vitopearlwhite	—	

## Příslušenství instalace (pokračování)

Rozměry typ CVWB, objem 300 l

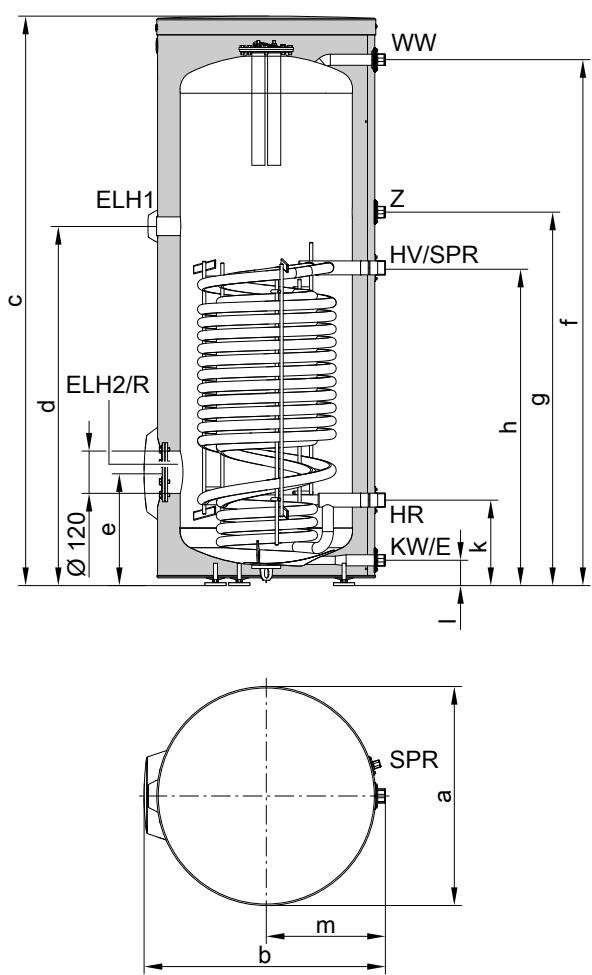


- E Vypouštění  
 ELH1 Hrdlo trubky pro elektrickou topnou vložku  
 ELH2 Přírubový otvor pro elektrickou topnou vložku  
 HR Vratná větev topné vody  
 HV Přívodní větev topné vody  
 SV Studená voda  
 R Revizní a čisticí otvor s krytem příruby  
 SPR Svorkový systém k upevnění ponorných čidel teploty na plášti zásobníku s upevněním pro 3 ponorná čidla teploty  
 TV Teplá voda  
 Z Cirkulace

Rozměry typ CVWB

Objem zásobníku	I	300
Délka ( $\varnothing$ )	a	mm 668
Šířka	b	mm 714
Výška	c	mm 1687
	d	mm 1100
	e	mm 351
	f	mm 1607
	g	mm 1143
	h	mm 974
	k	mm 266
	l	mm 83
	m	mm 362

Rozměry typ CVWA, 390, objem 500 l

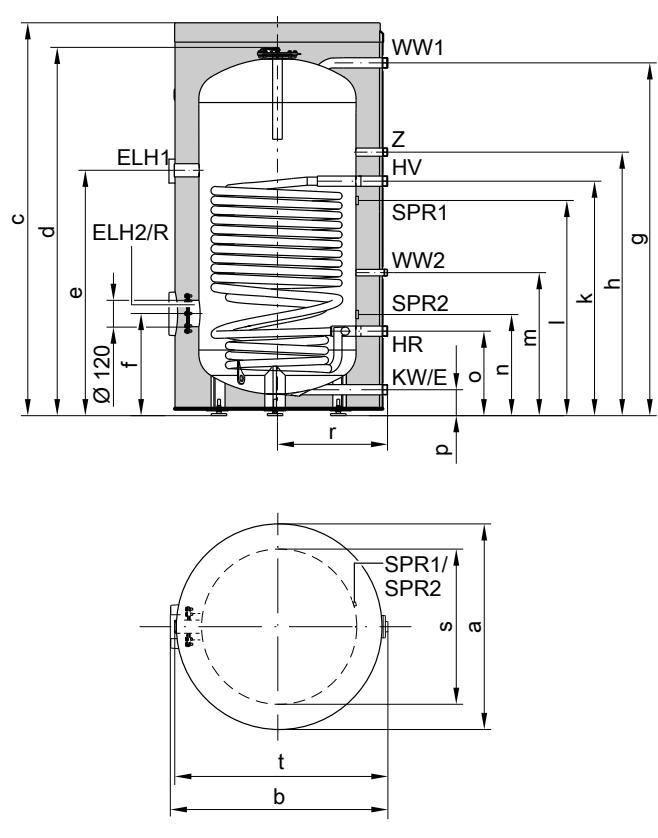

- E Vypouštění  
 ELH1 Hrdlo trubky pro elektrickou topnou vložku  
 ELH2 Přírubový otvor pro elektrickou topnou vložku  
 HR Vratná větev topné vody  
 HV Přívodní větev topné vody  
 SV Studená voda  
 R Revizní a čisticí otvor s krytem příruby  
 SPR1 Svorkový systém k upevnění ponorných čidel teploty na plášti zásobníku s upevněním pro 3 ponorná čidla teploty  
 SPR2 Svorkový systém k upevnění ponorných čidel teploty na plášti zásobníku s upevněním pro 3 ponorná čidla teploty  
 WW1 Teplá voda  
 WW2 Teplá voda ze soupravy solárního výměníku tepla  
 Z Cirkulace

Rozměry typ CVWA

Objem zásobníku	I	390	500
Délka ( $\varnothing$ )	a	mm 859	859
Šířka	b	mm 923	923
Výška	c	mm 1624	1948
	d	mm 1522	1844
	e	mm 1000	1307
	f	mm 403	442
	g	mm 1439	1765
	h	mm 1070	1370
	k	mm 950	1250
	l	mm 816	1116
	m	mm 572	572
	n	mm 366	396
	o	mm 330	330
	p	mm 88	88
	r	mm 455	455
	s	mm 650	650
	t	mm 881	881

## Příslušenství instalace (pokračování)

### Koeficient výkonu $N_L$ podle DIN 4708

Objem zásobníku	I	300	390	500
Koeficient výkonu $N_L$				
Teplota přívodní větve topné vody				
90 °C		9,5	12,6	16,5
80 °C		8,5	11,3	14,9
70 °C		7,5	10,0	13,3

- Koeficient výkonu  $N_L$  se mění s teplotou zásobníku  $T_{zás.}$
- Teplota zásobníku  $T_{zás.} =$  vstupní teplota studené vody +  $50 \text{ K}^{+5 \text{ K}-0 \text{ K}}$
- $T_{zás.} = 50 \text{ }^{\circ}\text{C} \rightarrow 0,55 \times N_L$
- $T_{zás.} = 45 \text{ }^{\circ}\text{C} \rightarrow 0,3 \times N_L$

Směrné hodnoty ke koeficientu výkonu  $N_L$

- $T_{zás.} = 60 \text{ }^{\circ}\text{C} \rightarrow 1,0 \times N_L$
- $T_{zás.} = 55 \text{ }^{\circ}\text{C} \rightarrow 0,75 \times N_L$


### Krátkodobý výkon během 10 min, vztaženo na koeficient výkonu $N_L$

Objem zásobníku	I	300	390	500
Krátkodobý výkon při ohřevu pitné vody z 10 na 45 °C				
Teplota přívodní větve topné vody				
90 °C	l/10 min	415	540	690
80 °C	l/10 min	400	521	667
70 °C	l/10 min	357	455	596

### Max. odběrné množství během 10 min, vztaženo na koeficient výkonu $N_L$

Objem zásobníku	I	300	390	500
Max. odběrné množství při ohřevu pitné vody z 10 na 45 °C, s dohřevem				
Teplota přívodní větve topné vody				
90 °C	l/min	41	54	69
80 °C	l/min	40	52	66
70 °C	l/min	35	46	59


### Průtokový odpor na straně pitné vody

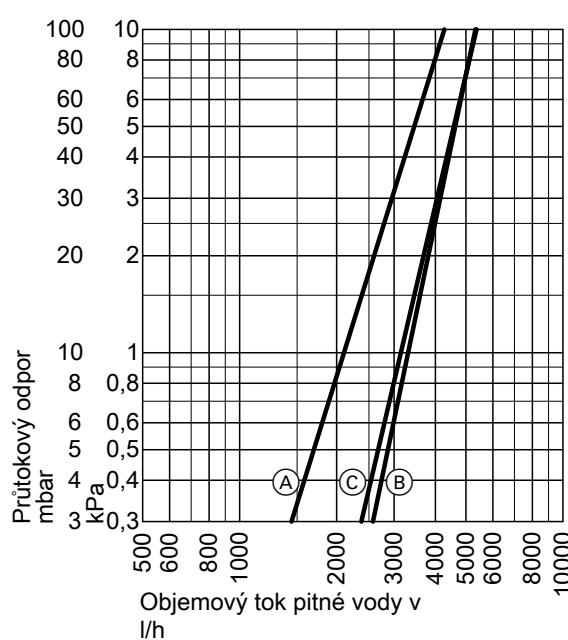

- (A) Objem zásobníku 300 l
- (B) Objem zásobníku 390 l
- (C) Objem zásobníku 500 l

## Příslušenství instalace (pokračování)

### Průtokový odpor na straně topné vody

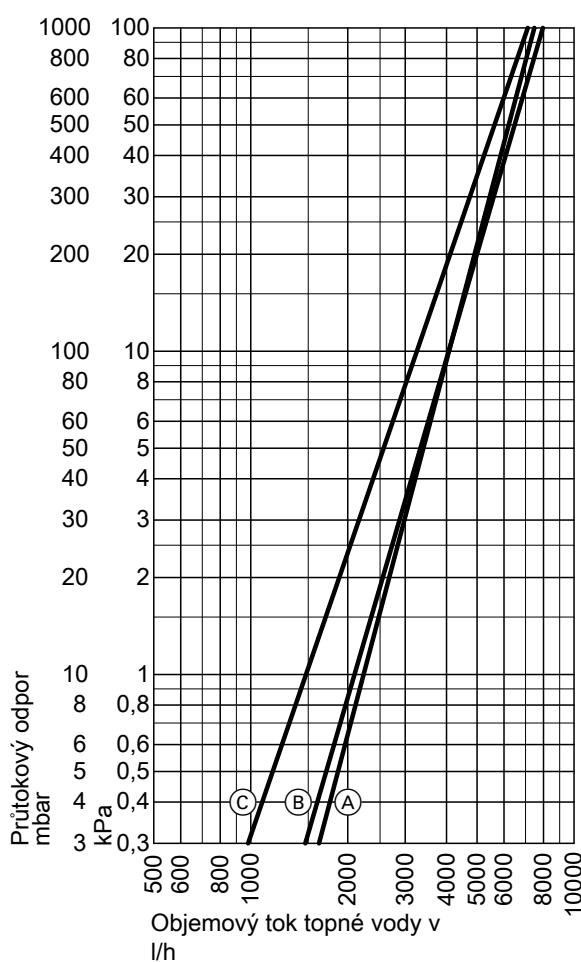

- (A) Objem zásobníku 300 l
- (B) Objem zásobníku 390 l
- (C) Objem zásobníku 500 l

### Elektrická topná vložka EHE

#### Obj. č. Z012684

K montáži do připojovacího hrdla v horní části ohřívače Vitocell 100-V/100-W, typ CVWA/CVWB s objemem zásobníku 300 l/390 l/500 l

- Elektrickou topnou vložku je možné použít jen u velmi měkké až středně tvrdé vody do 14 °dH (stupeň tvrdosti 2, do 2,5 mol/m<sup>3</sup>).
- Topný výkon je volitelný: 2, 4 nebo 6 kW

Součásti:

- Bezpečnostní termostat
- Regulátor teploty

#### Upozornění

- K aktivování elektrické topné vložky pomocí tepelného čerpadla je nutný pomocný stykač, obj. č. 7814681.
- Elektrická topná vložka není určena pro provoz na 230 V~. Pokud není k dispozici připojka 400 V, musí být použity běžné elektrické topné vložky.

#### Technické údaje

Výkon	kW	2	4	6
Jmenovité napětí		3/N/PE 400 V/50 Hz		
Stupeň krytí		IP 45	IP 45	IP 45
Jmenovitý proud	A	8,7	8,7	8,7
Doba ohřevu z 10 na 60 °C				
– Objem zásobníku 300 l	h	2,90	1,45	1,00
– Objem zásobníku 390 l	h	3,74	1,87	1,25
– Objem zásobníku 500 l	h	3,86	1,93	1,29
S objemem ohřívaným elektrickou topnou vložkou				
– Objem zásobníku 300 l	l	101	101	101
– Objem zásobníku 390 l	l	129	129	129
– Objem zásobníku 500 l	l	133	133	133

## Příslušenství instalace (pokračování)

### Elektrická topná vložka EHE

#### ■ Obj. č. Z021936:

Pro vestavbu do přírubového otvoru v **dolní** části 100-W, typ CVWB s objemem zásobníku **300 l**

#### ■ Obj. č. Z021937:

K montáži do připojovacího hrdla ve **dolní** části 100-W, typ CVWA s objemem zásobníku **390 l a 500 l**

■ Elektrickou topnou vložku je možné použít jen u velmi měkké až středně tvrdé vody do 14 °dH (stupeň tvrdosti 2, do 2,5 mol/m<sup>3</sup>).

■ Topný výkon lze zvolit: 2, 4 nebo 6 kW

Součásti:

- Bezpečnostní termostat
- Regulátor teploty
- Příruba
- Kryt přírub, barva: Vitopearlwhite
- Těsnění

#### Upozornění

- K aktivování elektrické topné vložky pomocí tepelného čerpadla je nutný pomocný stykač, obj. č. 781468.
- Elektrické topné vložky nejsou určeny k provozu na 230 V~. Pokud není k dispozici připojka 400 V, musí být použity běžné elektrické topné vložky.

### Souprava solárního výměníku tepla

#### Obj. č. 7186663



K připojení solárních kolektorů k zásobníkovému ohřívači vody (objem 390 a 500 l)  
Vhodné pro zařízení podle DIN 4753. Do celkové tvrdosti pitné vody 20 °dH (3,6 mol/m<sup>3</sup>)

Max. připojitelná plocha kolektoru:

- Ploché kolektory 11,5 m<sup>2</sup>
- Trubicové kolektory 6 m<sup>2</sup>

#### Technické údaje

Výkon	kW	2	4	6
Jmenovité napětí		3/N/PE 400 V/50 Hz		
Stupeň krytí		IP 45	IP 45	IP 45
Jmenovitý proud	A	8,7	8,7	8,7
Doba ohřevu z 10 na 60 °C				
– Objem zásobníku 300 l	h	6,80	3,40	2,30
– Objem zásobníku 390 l	h	8,73	4,36	2,91
– Objem zásobníku 500 l	h	10,82	5,41	3,61
S objemem ohřívaným elektrickou topnou vložkou				
– Objem zásobníku 300 l	l	236	236	236
– Objem zásobníku 390 l	l	301	301	301
– Objem zásobníku 500 l	l	373	373	373

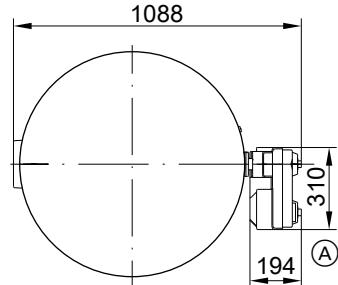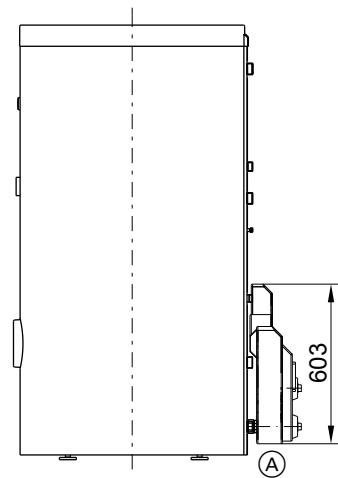

(A) Souprava solárního výměníku tepla

## Příslušenství instalace (pokračování)

### Technické údaje

<b>Přípustné teploty</b>	
Solární strana	140 °C
Na straně topné vody	110 °C
Na straně pitné vody	
– Při kotlovém provozu	95 °C
– Při solárním provozu	60 °C
<b>Přípustný provozní tlak</b>	10 bar (1,0 MPa)
Na solární straně, na straně topné a pitné vody	
<b>Zkušební tlak</b>	13 bar (1,3 MPa)
Na solární straně, na straně topné a pitné vody	
<b>Minimální vzdálenost od stěny</b>	350 mm
Pro vestavbu soupravy solárního výměníku tepla	
<b>Oběhové čerpadlo</b>	
Síťová připojka	230 V / 50 Hz
Stupeň krytí	IP42

### Anoda napájená elektrickým proudem

#### Obj. č. Z004247

- Nevyžaduje údržbu
- Pro vestavbu do Vitocell 100-V/100-W, typ CVWA/CVWB místo dodané ochranné hořčíkové anody

## 6.2 Ohřev pitné vody ohřívačem vody Vitocell 100-W, typ CVAB (300 l)

Pro Vitocal 250-A

### Ohřívač vody Vitocell 100-W, typ CVAB, vitopearlwhite

#### Obj. č. Z021912

Dodržujte upozornění k dimenzování zásobníkového ohřívače vody: viz od strany 90.

#### Dimenzování instalačních otvorů

Skutečné rozměry zásobníkového ohřívače vody se mohou z důvodu výrobních tolerancí nepatrně lišit.

#### Upozornění k trvalému výkonu

Při projektování s uvedeným nebo stanoveným trvalým výkonem zahrňte do plánu i odpovídající oběhové čerpadlo. Uvedeného trvalého výkonu je dosaženo jen tehdy, pokud je jmenovitý tepelný výkon zdroje tepla  $\geq$  trvalý výkon.

### Technické údaje

Typ	CVAB	CVA	CVAA	
<b>Objem zásobníku (AT: skutečný objem vody)</b>	<b>I</b>	<b>300</b>	<b>500</b>	<b>750</b>
<b>Objem topné vody</b>	I	10,0	12,5	29,7
<b>Hrubý objem</b>	I	310,0	512,5	779,7
<b>Registr. č. DIN</b>	zažádáno		9W241/11-13 MC/E	
<b>Trvalý výkon</b> u níže uvedeného objemového toku topné vody				
– Při ohřevu pitné vody z <b>10 na 45 °C</b> a níže uvedených teplotách přívodní větve topné vody	90 °C kW l/h	53 1302	70 1720	109 2670
	80 °C kW l/h	44 1081	58 1425	91 2236
	70 °C kW l/h	33 811	45 1106	73 1794
	60 °C kW l/h	23 565	32 786	54 1332
	50 °C kW l/h	18 442	24 589	33 805
				58 1433
				35 869


## Příslušenství instalace (pokračování)

Typ		CVAB	CVA	CVAA	
Objem zásobníku (AT: skutečný objem vody)	I	300	500	750	950
– Při ohřevu pitné vody z 10 na 60 °C a níže uvedených teplotách přívodní větve topné vody					
90 °C	kW	45	53	94	101
l/h		774	911	1613	1732
80 °C	kW	34	44	75	80
l/h		584	756	1284	1381
70 °C	kW	23	33	54	58
l/h		395	567	923	995
<b>Objemový tok topné vody</b> pro uvedené trvalé výkony	m <sup>3</sup> /h	3,0	3,0	3,0	3,0
<b>Pohotovostní ztráty</b>	kWh/24 h	1,65	1,95	2,28	2,48
<b>Přípustné teploty</b>					
– Na straně topné vody	°C	160	160	160	160
– Na straně pitné vody	°C	95	95	95	95
<b>Přípustný provozní tlak</b>					
– Na straně topné vody	bar	25	25	25	25
	MPa	2,5	2,5	2,5	2,5
– Na straně pitné vody	bar	10	10	10	10
	MPa	1,0	1,0	1,0	1,0
<b>Rozměry</b>					
Délka a (Ø)					
– S tepelnou izolací	mm	668	859	1062	1062
– Bez tepelné izolace	mm	—	650	790	790
Šířka b					
– S tepelnou izolací	mm	706	923	1110	1110
– Bez tepelné izolace	mm	—	837	1005	1005
Výška c					
– S tepelnou izolací	mm	1687	1948	1897	2197
– Bez tepelné izolace	mm	—	1844	1817	2123
Klopná míra					
– S tepelnou izolací	mm	1790	—	—	—
– Bez tepelné izolace	mm	—	1860	1980	2286
<b>Celková hmotnost</b> s tepelnou izolací	kg	115	181	301	363
<b>Topná plocha</b>	m <sup>2</sup>	1,5	1,9	3,5	3,9
<b>Přípojky</b> (vnější závit)					
Přívodní a vratná větev topné vody	R	1	1	1¼	1¼
Studená voda, teplá voda	R	1	1¼	1¼	1¼
Cirkulace	R	1	1	1¼	1¼
<b>Třída energetické účinnosti</b>		B	B	—	—
<b>Barva</b>					
– Vitocell 100-V		Stříbrná barva Vitosilber	Stříbrná barva Vitosilber nebo vitopearlwhite	Stříbrná barva Vitosilber	
– Vitocell 100-W		Vitopearlwhite	—	—	

6179584

## Příslušenství instalace (pokračování)

Rozměry typ CVAB, objem 300 l

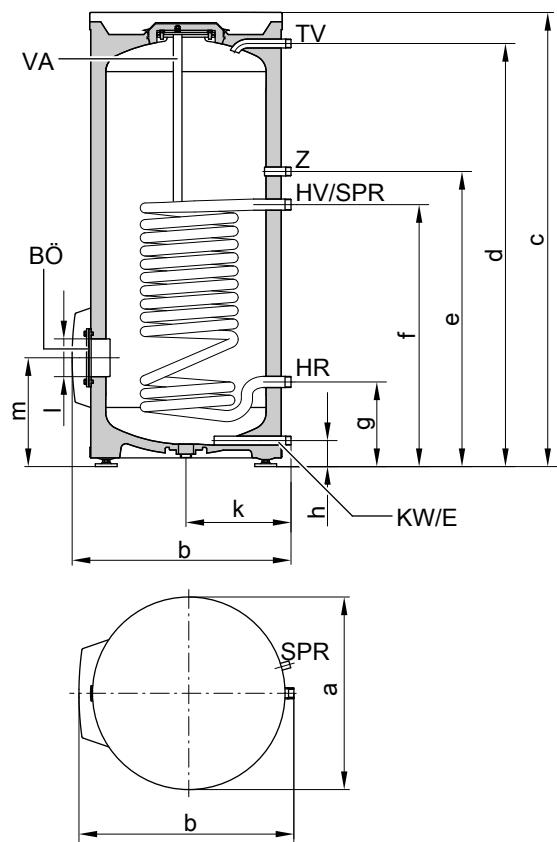


BÖ Revizní a čisticí otvor  
 E Vypouštění  
 HR Vratná větev topné vody  
 HV Přívodní větev topné vody  
 SV Studená voda  
 SPR Svorkový systém k upevnění ponorných čidel teploty na plášti zásobníku s upevněním pro 3 ponorná čidla teploty  
 VA Ochranná hořčíková anoda  
 TV Teplá voda  
 Z Cirkulace

Rozměry typ CVAB

Objem zásobníku	I	300
Délka ( $\varnothing$ )	a	mm 668
Šířka	b	mm 706
Výška	c	mm 1687
	d	mm 1607
	e	mm 1122
	f	mm 882
	g	mm 267
	h	mm 83
	k	mm 362
	l	mm Ø 100
	m	mm 340

Rozměry typ CVA, objem 500 l

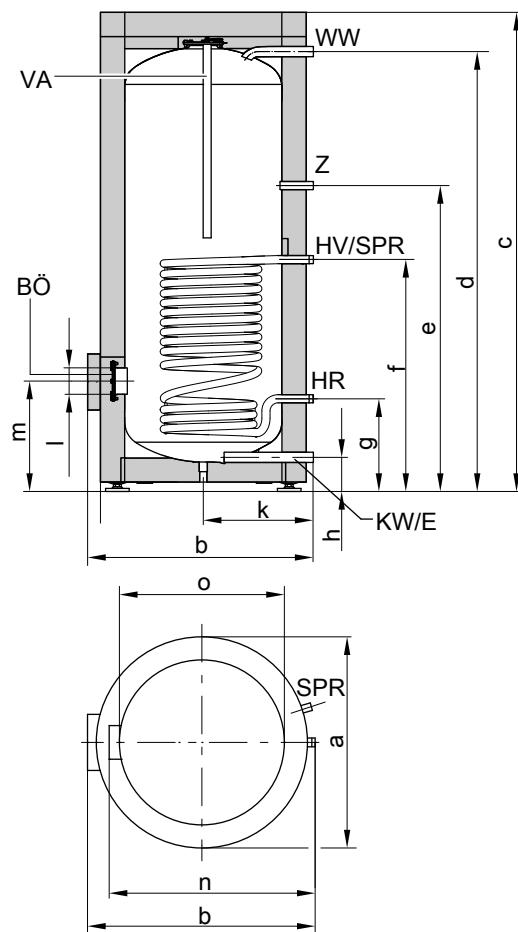



BÖ Revizní a čisticí otvor  
 E Vypouštění  
 HR Vratná větev topné vody  
 HV Přívodní větev topné vody  
 SV Studená voda  
 SPR Čidlo teploty zásobníku regulace teploty zásobníku a regulátor teploty (vnitřní průměr jímky 16 mm)  
 VA Ochranná hořčíková anoda  
 TV Teplá voda  
 Z Cirkulace

Rozměry typ CVA

Objem zásobníku	I	500
Délka ( $\varnothing$ )	a	mm 859
Šířka	b	mm 923
Výška	c	mm 1948
	d	mm 1784
	e	mm 1230
	f	mm 924
	g	mm 349
	h	mm 107
	k	mm 455
	l	mm Ø 100
	m	mm 422
Bez tepelné izolace	n	mm 837
Bez tepelné izolace	o	mm Ø 650

## Příslušenství instalace (pokračování)

### Rozměry typ CVAA, objem 750 a 950 l

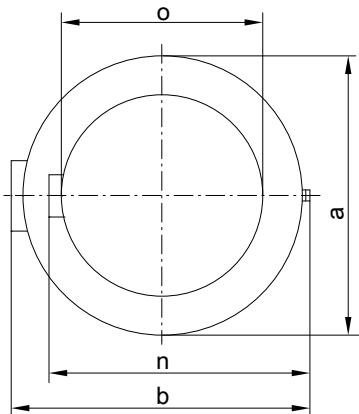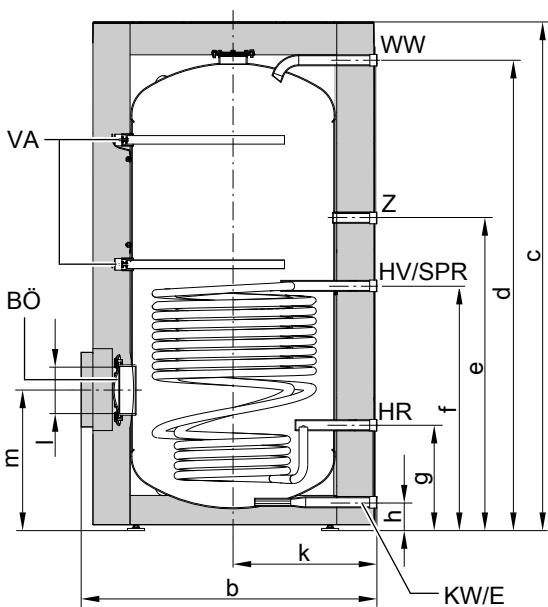

BÖ Revizní a čisticí otvor  
E Vypouštění

### Koeficient výkonu $N_L$ podle DIN 4708

Objem zásobníku	I	300	500	750	950
Koeficient výkonu $N_L$					
Teplota přívodní větev topné vody					
90 °C		9,7	21,0	38,0	44,0
80 °C		9,3	19,0	32,0	42,0
70 °C		8,7	16,5	25,0	39,0

- Koeficient výkonu  $N_L$  se mění s teplotou zásobníku  $T_{zás}$ .
- Teplota zásobníku  $T_{zás} =$  vstupní teplota studené vody + 50 K  $\pm 5$  K

HR Vratná větev topné vody  
HV Přívodní větev topné vody  
SV Studená voda  
SPR Svorkový systém k upevnění ponorných čidél teploty na plášti zásobníku, uchycení pro 3 ponorná čidla teploty na každý svorkový systém  
VA Ochranná hořčíková anoda  
TV Teplá voda  
Z Cirkulace

### Rozměry typ CVAA

Objem zásobníku	I	750	950
Délka ( $\varnothing$ )	a	mm 1062	mm 1062
Šířka	b	mm 1110	mm 1110
Výška	c	mm 1897	mm 2197
	d	mm 1788	mm 2094
	e	mm 1179	mm 1283
	f	mm 916	mm 989
	g	mm 377	mm 369
	h	mm 79	mm 79
	k	mm 555	mm 555
	l	mm Ø 180	mm Ø 180
Bez tepelné izolace	m	mm 513	mm 502
Bez tepelné izolace	n	mm 1005	mm 1005
	o	mm Ø 790	mm Ø 790

Směrné hodnoty ke koeficientu výkonu  $N_L$

- $T_{zás} = 60 °C \rightarrow 1,0 \times N_L$
- $T_{zás} = 55 °C \rightarrow 0,75 \times N_L$

- $T_{zás} = 50 °C \rightarrow 0,55 \times N_L$
- $T_{zás} = 45 °C \rightarrow 0,3 \times N_L$

## Příslušenství instalace (pokračování)

Krátkodobý výkon během 10 min, vztaženo na koeficient výkonu  $N_L$

Objem zásobníku	I	300	500	750	950
<b>Krátkodobý výkon při ohřevu pitné vody z 10 na 45 °C</b>					
Teplota přívodní větve topné vody					
90 °C	l/10 min	407	618	850	937
80 °C	l/10 min	399	583	770	915
70 °C	l/10 min	385	540	665	875

Max. odběrné množství během 10 min, vztaženo na koeficient výkonu  $N_L$

Objem zásobníku	I	300	500	750	950
<b>Max. odběrné množství při ohřevu pitné vody z 10 na 45 °C, s dohřevem</b>					
Teplota přívodní větve topné vody					
90 °C	l/min	41	62	85	94
80 °C	l/min	40	58	77	92
70 °C	l/min	39	54	67	88

Odebíratelné množství vody

Objem zásobníku	I	300	500	750	950
<b>Odběrné množství u objemu zásobníku ohřátého na 60 °C</b>	l/min	15	15	20	20
<b>Odebíratelné množství vody bez dohřevu</b>	I	240	420	615	800
Voda s $t = 60$ °C (konstantní)					


Doba ohřevu

Uvedených dob ohřevu se dosáhne, je-li k dispozici max. trvalý výkon zásobníkového ohřívače vody při příslušné teplotě přívodní větve topné vody a ohřevu pitné vody z 10 na 60 °C.

Objem zásobníku	I	300	500	750	950
<b>Doba ohřevu</b>					
Teplota přívodní větve topné vody					
90 °C	min	23	28	23	35
80 °C	min	31	36	31	45
70 °C	min	45	50	45	70


## Příslušenství instalace (pokračování)

### Průtokové odpory na straně pitné vody

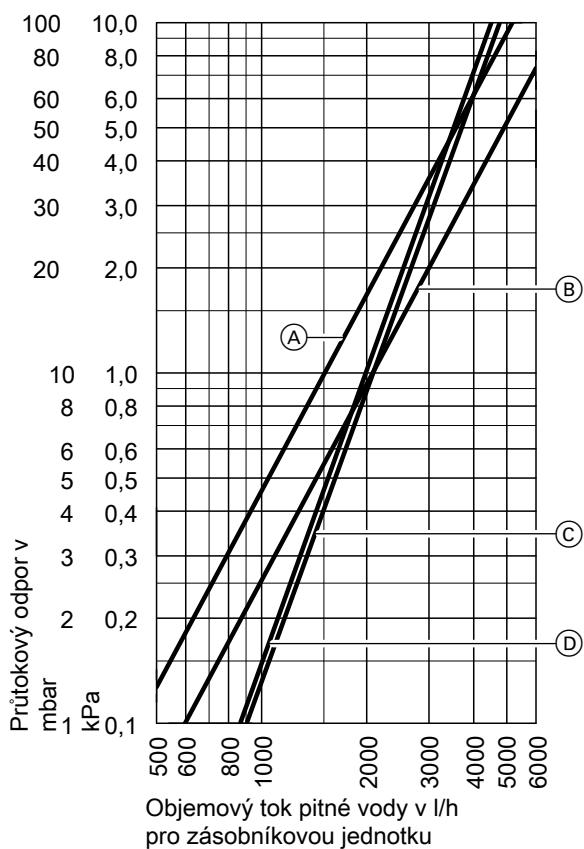

- (A) Objem zásobníku 300 l
- (B) Objem zásobníku 500 l
- (C) Objem zásobníku 750 l
- (D) Objem zásobníku 950 l

### Průtokové odpory na straně topné vody

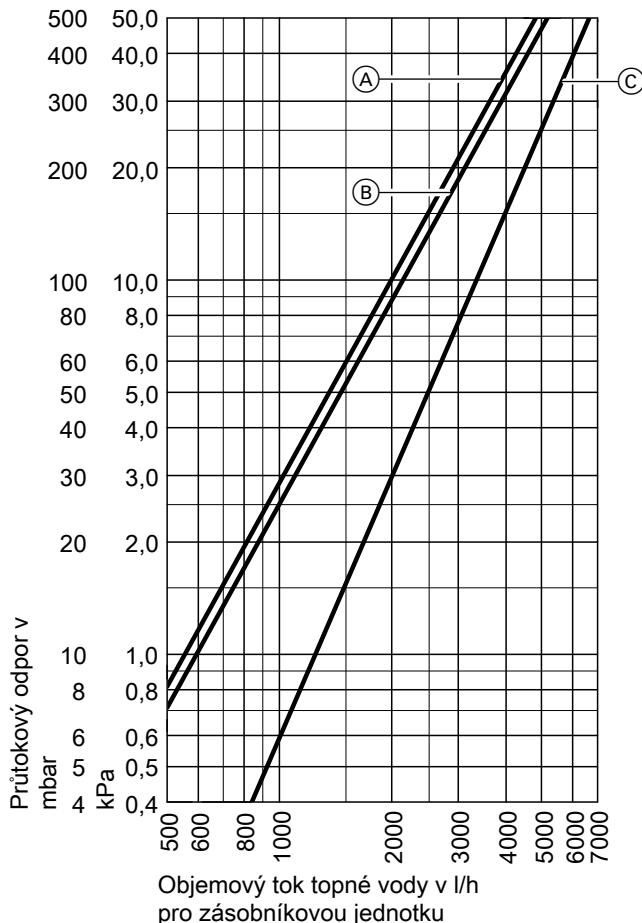

- (A) Objem zásobníku 500 l
- (B) Objem zásobníku 300 l
- (C) Objem zásobníku 750 l a 950 l

## Elektrická topná vložka EHE

### Obj. č. Z021939

- Pro objem zásobníku 300 l
- K montáži do **spodního** přírubového otvoru
- Elektrickou topnou vložku je možné použít jen u velmi měkké až středně tvrdé vody do 14 °dH (stupeň tvrdosti 2, do 2,5 mol/m³).
- Topný výkon lze zvolit: 2, 4 nebo 6 kW

### Součásti:

- Bezpečnostní termostat
- Regulátor teploty
- Příruba
- Kryt přírub, barva: Vitopearlwhite
- Těsnění

### Upozornění

- K aktivování elektrické topné vložky pomocí tepelného čerpadla je nutný pomocný stykač, obj. č. 7814681.
- Elektrická topná vložka není určena pro provoz na 230 V~. Pokud není k dispozici přípojka 400 V, musí být použity běžné elektrické topné vložky.

### Technické údaje

Výkon	kW	2	4	6
Jmenovité napětí		3/N/PE 400 V/50 Hz		
Stupeň krytí		IP 44	IP 44	IP 44
Jmenovitý proud	A	8,7	8,7	8,7
Doba ohřevu z 10 na 60 °C		7,4	3,7	2,5
S objemem ohřívaným elektrickou topnou vložkou	I	254	254	254

## Příslušenství instalace (pokračování)

### Anoda napájená elektrickým proudem

Obj. č. 7265008

■ Nevyžaduje údržbu

■ Místo dodané ochranné hořčíkové anody

## 6.3 Ohřev pitné vody s ohřívačem Vitocell 100-W, typ CVBC (300 l)

Pro Vitocal 250-A

### Ohřívač vody Vitocell 100-W, typ CVBC, vitopearlwhite

Obj. č. Z021914

Dodržujte upozornění k dimenzování zásobníkového ohřívače vody:  
viz od strany 90.

#### Upozornění k horní topné spirále

Horní topná spirála je určena pro připojení ke zdroji tepla.

#### Upozornění ke spodní topné spirále

Dolní topná spirála je určena k připojení solárních kolektorů nebo  
tepelných čerpadel.

K montáži čidla teploty v zásobníku použijte závitové koleno s jím-  
kou (je součástí dodávky).

#### Upozornění k trvalému výkonu

Při projektování s uvedeným nebo stanoveným trvalým výkonem  
zahrňte do plánu i odpovídající oběhové čerpadlo. Uvedeného trva-  
lého výkonu je dosaženo jen tehdy, pokud je jmenovitý tepelný  
výkon zdroje tepla  $\geq$  trvalý výkon.

#### Dimenzování instalačních otvorů

Skutečné rozměry zásobníkového ohřívače vody se mohou z důvodu  
výrobních tolerancí nepatrně lišit.

#### Technické údaje


Typ	CVBC		CVB		CVB		CVBB		CVBB		
Objem zásobníku (AT: skutečný objem vody)	I		300		400		500		750		
Topná spirála	nahoře	dole	nahoře	dole	nahoře	dole	nahoře	dole	nahoře	dole	
Objem topné vody	I	6	10	6,5	10,5	9	12,5	13,8	29,7	18,6	33,1
Hrubý objem	I	316	316	417	417	521,5	521,5	795,5	795,5	1001,7	1001,7
Registr. č. DIN	zažádáno		9W242/11-13 MC/E				zažádáno				
Trvalý výkon u níže uvedeného objemového toku topné vody											
– Při ohřevu pitné vody z 10 na 45 °C a níže uvedených teplotách přívodní větve top- né vody											
90 °C kW l/h	31 761	53 1302	42 1032	63 1548	47 1154	70 1720	76 1866	114 2790	90 2221	122 2995	
80 °C kW l/h	26 638	44 1081	33 811	52 1278	40 982	58 1425	63 1546	94 2311	75 1840	101 2482	
70 °C kW l/h	20 491	33 811	25 614	39 958	30 737	45 1106	49 1200	73 1794	58 1428	78 1926	
60 °C kW l/h	15 368	23 565	17 418	27 663	22 540	32 786	35 853	52 1275	41 1015	56 1369	
50 °C kW l/h	11 270	18 442	10 246	13 319	16 393	24 589	26 639	39 955	31 760	42 1026	
– Při ohřevu pitné vody z 10 na 60 °C a níže uvedených teplotách přívodní větve top- né vody											
90 °C kW l/h	23 395	45 774	36 619	56 963	36 619	53 911	59 1012	79 1359	67 1157	85 1465	
80 °C kW l/h	20 344	34 584	27 464	42 722	30 516	44 756	49 840	66 1128	56 960	71 1216	
70 °C kW l/h	15 258	23 395	18 310	29 499	22 378	33 567	37 630	49 846	42 720	53 912	
Objemový tok topné vody pro uvezené trvalé výkony	m <sup>3</sup> /h	3,0		3,0		3,0		3,0		3,0	
Max. připojitelný výkon tepel- ného čerpadla	kW	10		12		14		21		23	
Při teplotě přívodní větve topné vody 55 °C a teplotě teplé vody 45 °C při uvedeném objemovém toku topné vody (obě topné spi- rály zapojeny sériově)											

## Příslušenství instalace (pokračování)

<b>Typ</b>		<b>CVBC</b>	<b>CVB</b>	<b>CVB</b>	<b>CVBB</b>	<b>CVBB</b>
<b>Objem zásobníku</b>	I	300	400	500	750	950
(AT: skutečný objem vody)						
<b>Pohotovostní ztráty</b>	kWh/ 24 h	1,65	1,80	1,95	2,28	2,48
<b>Objem pohotovostní části V<sub>aux</sub></b>	I	127	167	231	365	500
<b>Objem solární části V<sub>sol</sub></b>	I	173	233	269	385	450
<b>Přípustné teploty</b>						
– Na straně topné vody	°C	160	160	160	160	160
– Na straně pitné vody	°C	95	95	95	95	95
– Solární strana	°C	160	160	160	160	160
<b>Přípustný provozní tlak</b>						
– Na straně topné vody	bar	10	10	10	10	10
	MPa	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
– Na straně pitné vody	bar	10	10	10	10	10
	MPa	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
– Solární strana	bar	10	10	10	10	10
	MPa	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
<b>Rozměry</b>						
Délka a (Ø)						
– S tepelnou izolací	mm	668	859	859	1062	1062
– Bez tepelné izolace	mm	–	650	650	790	790
Celková šířka b						
– S tepelnou izolací	mm	714	923	923	1110	1110
– Bez tepelné izolace	mm	–	881	881	1005	1005
Výška c						
– S tepelnou izolací	mm	1687	1624	1948	1897	2197
– Bez tepelné izolace	mm	–	1518	1844	1797	2103
Klopná míra						
– S tepelnou izolací	mm	1790	—	—	—	—
– Bez tepelné izolace	mm	—	1550	1860	1980	2286
<b>Celková hmotnost s tepelnou izolací</b>	kg	126	167	205	320	390
<b>Celková provozní hmotnost s elektrickou topnou vložkou</b>	kg	428	569	707	1072	1342
<b>Topná plocha</b>	m <sup>2</sup>	0,9	1,5	1,0	1,5	1,4
				1,5	1,9	1,9
				1,6	3,5	2,2
				3,9		
<b>Přípojky (vnější závit)</b>						
Topná spirála nahore	R	1	1	1	1	1
Topná spirála dole	R	1	1	1	1½	1¼
Studená voda, teplá voda	R	1	1¼	1¼	1¼	1¼
Cirkulace	R	1	1	1	1¼	1¼
<b>Přípojky (vnitřní závit)</b>						
Elektrická topná vložka	Rp	1½	1½	1½	—	—
<b>Třída energetické účinnosti</b>		B	B	B	—	—
<b>Barva</b>						
– Vitocell 100-B		Stříbrná barva Vi-tosilber	Vitopearlwhite	Vitopearlwhite	Vitopearlwhite	Vitopearlwhite
– Vitocell 100-W		Vitopearlwhite	—	—	—	—


## Příslušenství instalace (pokračování)

Rozměry typ CVBC, objem 300 l

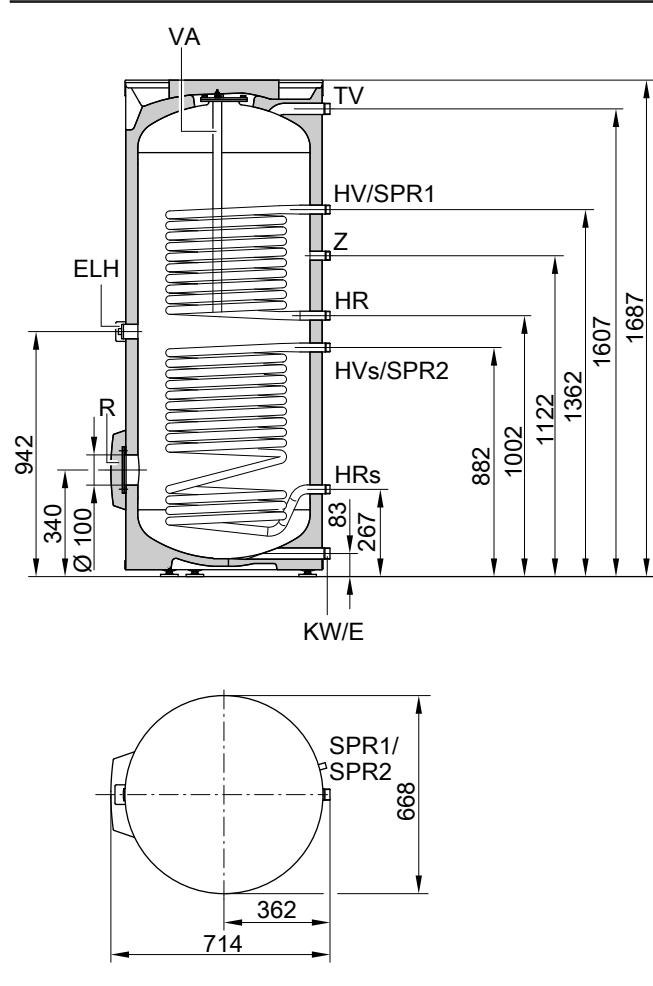

E	Vypouštění
ELH	Elektrická topná vložka
HR	Vratná větev topné vody
HR <sub>s</sub>	Vratná větev solárního zařízení
HV	Přívodní větev topné vody
HVs	Přívodní větev solárního zařízení
SV	Studená voda
R	Revizní a čisticí otvor s krytem příruby (vhodný také pro vestavbu elektrické topné vložky)
SPR1	Svorkový systém k upevnění ponorných čidel teploty na plášti zásobníku s upevněním pro 3 ponorná čidla teploty
SPR2	Svorkový systém k upevnění ponorných čidel teploty na plášti zásobníku s upevněním pro 3 ponorná čidla teploty
TH	Teploměr (příslušenství)
VA	Ochranná hořčíková anoda
TV	Teplá voda
Z	Cirkulace

Rozměry typ CVB, objem 400 a 500 l

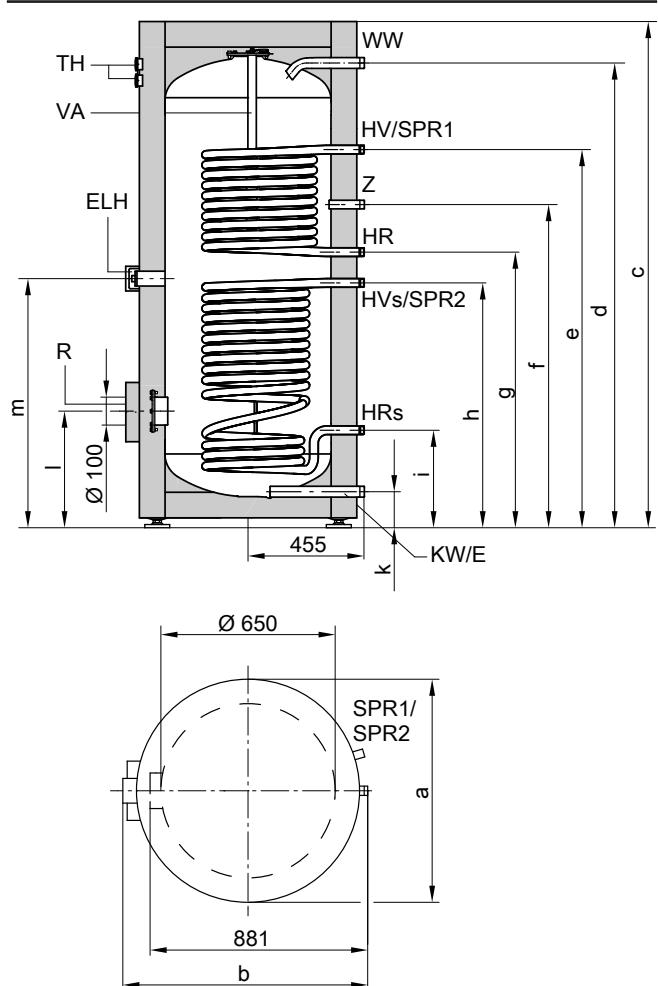

E	Vypouštění
ELH	Hrdlo trubky pro elektrickou topnou vložku
HR	Vratná větev topné vody
HR <sub>s</sub>	Vratná větev, solární zařízení
HV	Přívodní větev topné vody
HVs	Přívodní větev solárního zařízení
SV	Studená voda
R	Revizní a čisticí otvor s krytem příruby (vhodný také pro vestavbu elektrické topné vložky)
SPR1	Čidlo teploty zásobníku regulace teploty zásobníku (vnitřní průměr 16 mm)
SPR2	Teplotní čidlo/teploměr (vnitřní průměr 16 mm)
TH	Teploměr (příslušenství)
VA	Ochranná hořčíková anoda
TV	Teplá voda
Z	Cirkulace

## Příslušenství instalace (pokračování)

### Rozměry typ CVB

Objem zásobníku	I	400	500
a	mm	Ø 859	Ø 859
b	mm	923	923
c	mm	1624	1948
d	mm	1458	1784
e	mm	1204	1444
f	mm	1044	1230
g	mm	924	1044
h	mm	804	924
i	mm	349	349
k	mm	107	107
l	mm	422	422
m	mm	864	984

HR Vratná větev topné vody

HR<sub>s</sub> Vratná větev solárního zařízení

HV Přívodní větev topné vody

HV<sub>s</sub> Přívodní větev solárního zařízení

SV Studená voda

R Revizní a čisticí otvor s krytem příruby

SPR1 Svrkový systém k upevnění ponorných čidel teploty na plášti zásobníku s upevněním pro 3 ponorná čidla teploty

SPR2 Svrkový systém k upevnění ponorných čidel teploty na plášti zásobníku s upevněním pro 3 ponorná čidla teploty


TH Teploměr (příslušenství)

VA Ochranná hořčíková anoda

TV Teplá voda

Z Cirkulace


### Rozměry typ CVBB, objem 750 a 950 l

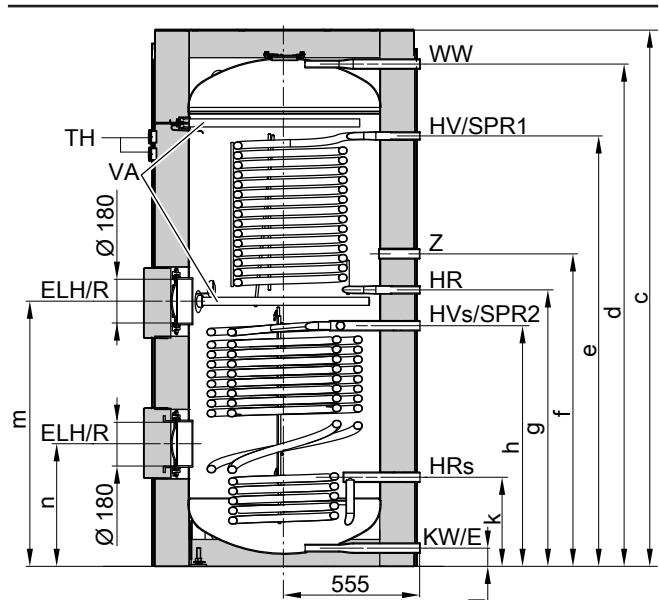

### Rozměry typ CVBB

Objem zásobníku	I	750	950
a	mm	1062	1062
b	mm	1110	1110
c	mm	1897	2197
d	mm	1749	2054
e	mm	1464	1760
f	mm	1175	1278
g	mm	1044	1130
h	mm	912	983
k	mm	373	363
l	mm	74	73
m	mm	975	1084
n	mm	509	501


### Čidlo teploty zásobníku při solárním provozu



Umístění čidla teploty zásobníku ve vratné věti solárního okruhu HR<sub>s</sub>

(A) Čidlo teploty zásobníku (součást dodávky solární regulace)

(B) Závitové koleno s jímkou (součást dodávky, vnitřní průměr 6,5 mm)

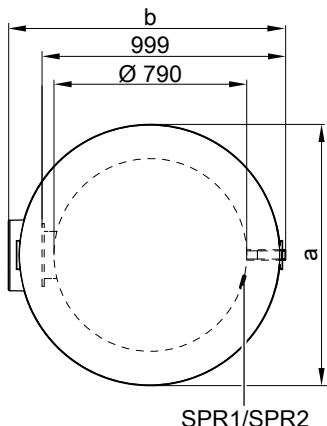

E Vypouštění

ELH Elektrická topná vložka nebo plnicí tryska

## Příslušenství instalace (pokračování)

### Koeficient výkonu $N_L$ podle DIN 4708, horní topná spirála

Objem zásobníku	I	300	400	500	750 <sup>*5</sup>	950 <sup>*5</sup>
<b>Koeficient výkonu <math>N_L</math></b>						
Teplota přívodní větve topné vody						
90 °C	1,6	3,0	6,0	8,0	11,0	
80 °C	1,5	3,0	6,0	8,0	11,0	
70 °C	1,4	2,5	5,0	7,0	10,0	

- Koeficient výkonu  $N_L$  se mění s teplotou v zásobníku  $T_{zás}$ .
- Teplota zásobníku  $T_{zás.} = \text{vstupní teplota studené vody} + 50 \text{ K} + 5 \text{ K} \cdot 0 \text{ K}$
- $T_{zás} = 50 \text{ °C} \rightarrow 0,55 \times N_L$
- $T_{zás} = 45 \text{ °C} \rightarrow 0,3 \times N_L$

Směrné hodnoty ke koeficientu výkonu  $N_L$

- $T_{zás} = 60 \text{ °C} \rightarrow 1,0 \times N_L$
- $T_{zás} = 55 \text{ °C} \rightarrow 0,75 \times N_L$

### Krátkodobý výkon během 10 min, vztaženo na koeficient výkonu $N_L$

Objem zásobníku	I	300	400	500	750 <sup>*5</sup>	950 <sup>*5</sup>
<b>Krátkodobý výkon</b> při ohřevu pitné vody z 10 na 45 °C						
Teplota přívodní větve topné vody						
90 °C	l/10 min	173	230	319	438	600
80 °C	l/10 min	168	230	319	438	600
70 °C	l/10 min	164	210	299	400	550

### Max. odběrné množství během 10 min, vztaženo na koeficient výkonu $N_L$

Objem zásobníku	I	300	400	500	750 <sup>*5</sup>	950 <sup>*5</sup>
<b>Max. odběrné množství</b> při ohřevu pitné vody z 10 na 45 °C, s dohřevem						
Teplota přívodní větve topné vody						
90 °C	l/min	17	23	32	44	60
80 °C	l/min	17	23	32	44	60
70 °C	l/min	16	21	30	40	55

### Odebíratelné množství vody

Objem zásobníku	I	300	400	500	750 <sup>*5</sup>	950 <sup>*5</sup>
Odběrné množství u objemu zásobníku ohřátého na 60 °C	l/min	15	15	15	15	15
<b>Odebíratelné množství vody</b> bez dohřevu	I	110	120	220	330	420
Voda s t = 60 °C (konstantní)						


### Doba ohřevu

Uvedených dob ohřevu se dosáhne, je-li k dispozici max. trvalý výkon zásobníkového ohřívače vody při příslušné teplotě přívodní větve topné vody a ohřevu pitné vody z 10 na 60 °C.


Objem zásobníku	I	300	400	500	750 <sup>*5</sup>	950 <sup>*5</sup>
<b>Doba ohřevu</b>						
Teplota přívodní větve topné vody						
90 °C	min	16	17	19	17	18
80 °C	min	22	23	24	21	22
70 °C	min	30	36	37	26	28

## Příslušenství instalace (pokračování)

### Průtokové odpory na straně pitné vody

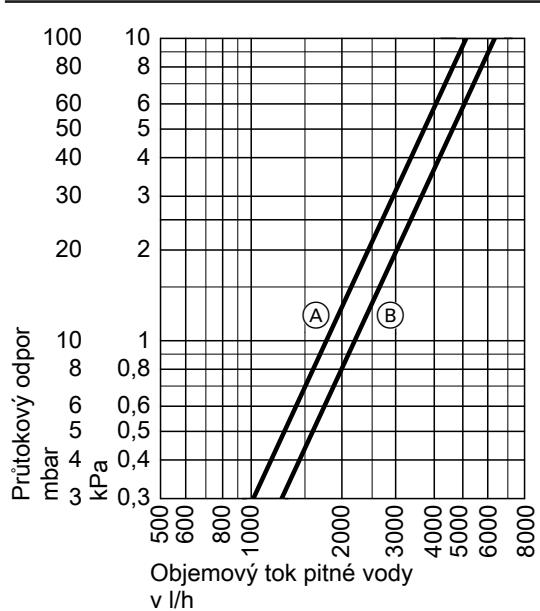


- (A) Objem zásobníku 300 l
- (B) Objem zásobníku 400 a 500 l

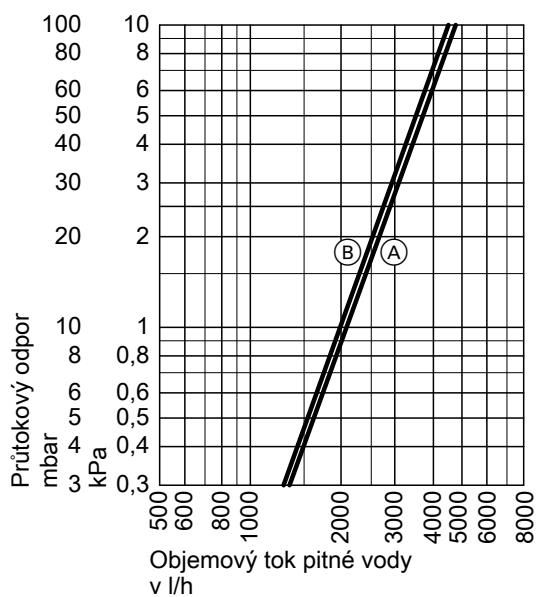


- (A) Objem zásobníku 750 l
- (B) Objem zásobníku 400 a 500 l

## Příslušenství instalace (pokračování)

### Průtokové odpory na straně topné vody

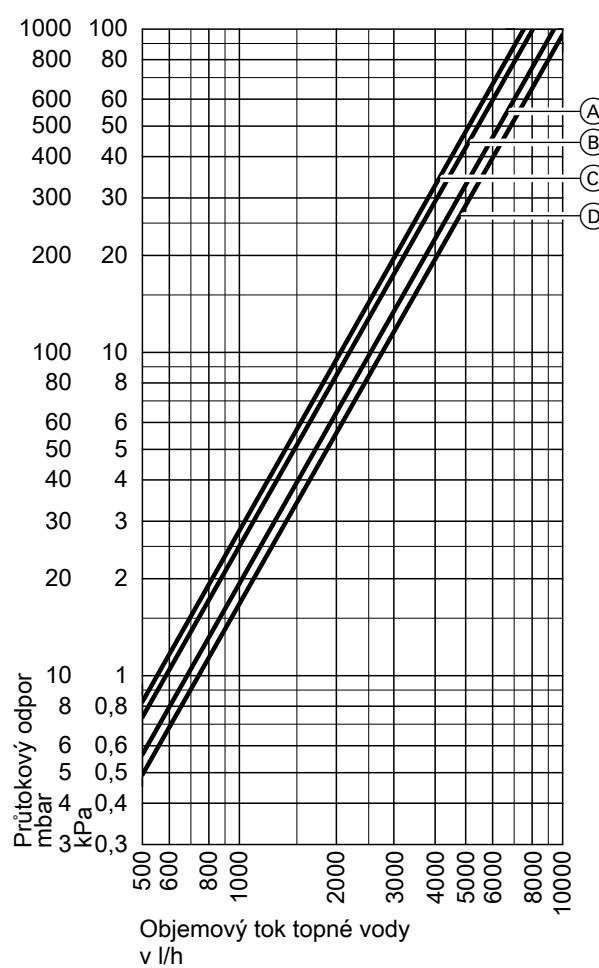

- (A) Objem zásobníku 300 l (topná spirála nahoře)
- (B) Objem zásobníku 300 l (topná spirála dole),  
Objem zásobníku 400 a 500 l (topná spirála nahoře)
- (C) Objem zásobníku 500 l (topná spirála dole)
- (D) Objem zásobníku 400 l (topná spirála dole)

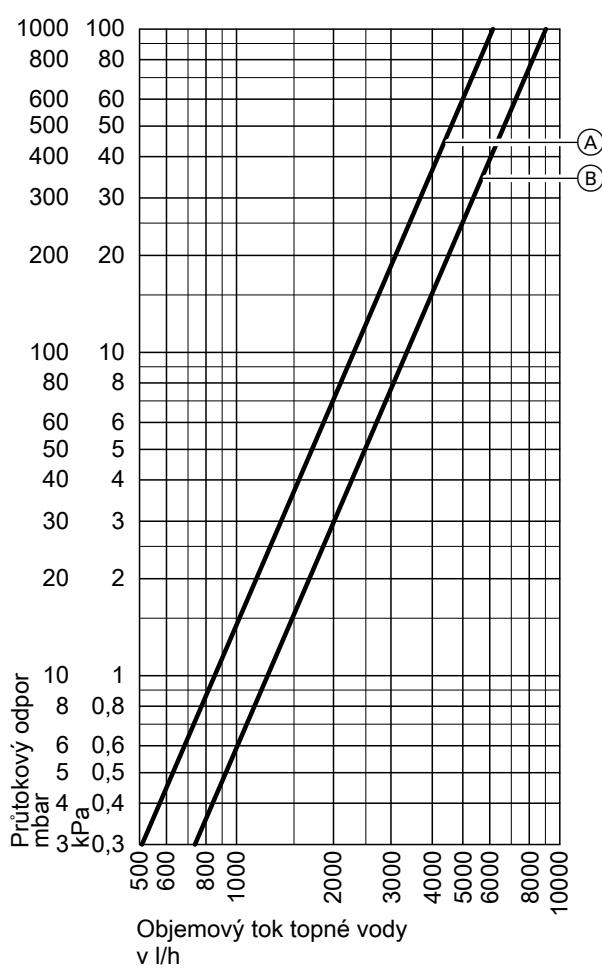

- (A) Objem zásobníku 750 a 950 l (topná spirála nahoře)
- (B) Objem zásobníku 750 a 950 l (topná spirála dole)

### Elektrická topná vložka EHE

Obj. č. Z021939

- Pro objem zásobníku **300 l**
- K montáži do **spodního** přírubového otvoru
- Elektrickou topnou vložku je možné použít jen u velmi měkké až středně tvrdé vody do 14 °dH (stupeň tvrdosti 2, do 2,5 mol/m<sup>3</sup>).
- Topný výkon lze zvolutit: 2, 4 nebo 6 kW

Součásti:

- Bezpečnostní termostat
- Regulátor teploty
- Příruba
- Kryt přírub, barva: Vitopearlwhite
- Těsnění

#### Upozornění

- K aktivování elektrické topné vložky pomocí tepelného čerpadla je nutný pomocný stykač, obj. č. 7814681.
- Elektrická topná vložka není určena pro provoz na 230 V~. Pokud není k dispozici přípojka 400 V, musí být použity běžné elektrické topné vložky.

6179584

#### Technické údaje

Výkon	kW	2	4	6
Jmenovité napětí		3/N/PE 400 V/50 Hz		
Stupeň krytí		IP 44	IP 44	IP 44
Jmenovitý proud	A	8,7	8,7	8,7
Doba ohřevu z 10 na 60 °C		7,4	3,7	2,5
S objemem ohřívaným elektrickou topnou vložkou	I	254	254	254

## Příslušenství instalace (pokračování)

### Anoda napájená elektrickým proudem

Obj. č. 7265008

- Nevyžaduje údržbu
- Místo dodané ochranné hořčíkové anody

## Projekční pokyny

### 7.1 Napájení elektrickým proudem a tarify

Podle platného tarifního sazbníku na potřebu elektrického proudu pro provoz tepelných čerpadel se pohlíží jako na potřebu domácnosti. U tepelných čerpadel pro vytápění budov se musí elektrorozvodný závod vyjádřit. Příslušný elektrorozvodný závod také podá informace o podmínkách připojení daných přístrojů. Zvláště důležité je, zda je v dané oblasti zásobování elektrickým proudem možný monovalentní a/nebo monoenergetický provoz s tepelným čerpadlem.

### Postup přihlašování

K posouzení účinků provozu tepelného čerpadla na zásobovací síť elektrorozvodného podniku jsou zapotřebí následující údaje:

- Adresa provozovatele
- Místo instalace tepelného čerpadla
- Druh potřeby podle všeobecných tarifů (domácnost, zemědělství, průmyslová, podnikatelská a jiná potřeba)

Pro účely projektování jsou důležité rovněž informace o základní ceně a ceně práce, o možnostech využívání cenově výhodného nočního proudu a o případných dobách blokování.

V případě dotazů k tomuto tématu se obrátěte na elektrorozvodný závod zákazníka.

- Plánovaný druh provozu tepelného čerpadla
- Výrobce tepelného čerpadla
- Typ tepelného čerpadla
- Elektrický připojovací výkon v kW (z jmenovitého napětí a jmenovitého proudu)
- Max. náběhový proud v A
- Max. tepelná zátěž budovy v kW

### 7.2 Instalace venkovní jednotky

Pro instalaci na volném prostranství jsou venkovní jednotky lakovány UV odolným lakem.

#### Upozornění

Při instalaci tepelného čerpadla v korozivním prostředí obsahuje okolní vzduch a vzduch nasávaný tepelným čerpadlem nasávaný látky jako např. Čpavek, síra, chlór, sůl atd. mohou způsobit poškození tepelného čerpadla korozí jak uvnitř tak i zvenku.

Venkovní tepelná čerpadla Viessmann jsou dimenzována pro provoz v mírně agresivním prostředí. Toto umožňuje instalaci v městském a průmyslovém prostředí, jakož i v blízkosti mořského pobřeží. Velmi korozivní zatížení mohou způsobit optické škody na skříně nebo k omezení provozu. Popř. se zkracuje životnost tepelného čerpadla.

### Požadavky na místo montáže

- Maximální geografická výška místa montáže: 1500 m n.m.
- Zvolte stanoviště s dobrou cirkulací vzduchu pro odvod ochlazeného vzduchu a přívod teplého vzduchu.
- Neinstalujte do výklenků nebo mezi zdi. Mohlo by způsobit vzduchový zkrat mezi vyfukovaným a nasávaným vzduchem.
  - Vzduchový zkrat při **topném provozu** má za následek opětovné nasávání ochlazeného vyfukovaného vzduchu. To může mít za následek nižší účinnost tepelného čerpadla a problémy při odmrazování.
  - Vzduchový zkrat při **chladicím provozu** má za následek opětovné nasávání ohřátého vyfukovaného vzduchu. To může způsobit poruchy vysokého tlaku.
- Při instalaci zařízení na místě se silným působením větru je třeba zabránit nepříznivému vlivu větru na ventilátory. Silný vítr může rušit proud vzduchu skrz výparník.
- Místo montáže zvolte tak, aby nemohlo dojít k upcání výparníku listím, sněhem apod.
- Při volbě místa montáže zohledněte zákony šíření zvuku a odrazu zvuku.

- Nemontujte nad sklepni šachtou nebo podlahovou vanou.
- Neinstalujte v blízkosti oken ložnice.
- Aby se zabránilo zvýšenému zatížení větrem, dodržujte vzdálenost 1 m od okrajů a rohů budovy.
- Dodržujte min. odstup 3 m od chodníků, okapů nebo povrchově uzavřených ploch. V důsledku ochlazeného vzduchu v oblasti vyfukování hrozí při vnějších teplotách pod 10 °C nebezpečí tvorby náledí.
- Místo montáže musí být snadno přístupné, např. za účelem údržby: viz „Minimální vzdálenost“.

#### Dodatečné požadavky při montáži na plochou střechu:

- Venkovní jednotku na ploché střeše neinstalujte bezprostředně vedle nebo nad obývací pokoje a ložnice.
- Neumistujte jej před okna nebo dodržujte vzdálenost 1 m od okna.
- Vzhledem ke zvýšenému zatížení větrem dodržujte vzdálenost 5 m od okrajů budov.

## Projekční pokyny (pokračování)

### Instalace

- Venkovní jednotku instalujte jen na volném prostranství, podle ČSN EN 378-3:2016.
  - Chladicí okruh ve venkovní jednotce obsahuje snadno hořlavé chladivo bezpečnostní skupiny A3 podle normy ANSI/ASHRAE 34.  
Proto je v bezprostřední blízkosti venkovní jednotky vymezeno ochranné pásmo, ve kterém platí zvláštní požadavky: Viz kapitola „Ochranné pásmo“.
  - Bezpodmínečně dbejte údajů týkajících se tvorby hluku.  
Požadavky technického návodu "Hluk" se musí v každém případě dodržovat.
  - Při instalaci tepelného čerpadla na pozemku se musí dodržovat vzdálenosti k sousednímu pozemku podle příslušného stavebního úřadu.
  - Neinstalujte stranou vyfukování ke stěně domu proti hlavnímu směru větru.
  - Při odmrazování vystupuje z otvorů vzduchového kanálu venkovní jednotky chladná pára. To je třeba vzít při instalaci v úvahu (volba místa instalace, vyrovnání tepelného čerpadla).
  - Stěnové průchodky a ochranné trubky pro hydraulická a elektrická spojovací vedení zhotovte bez tvarovek a změn směru.
- Zajistěte **plynотěsnost** všech stěnových kanálů. To se týká i stěnových průchodek, které jsou v **ochranné oblasti pod úrovní terénu**.

- Zajistěte zařízení na ochranu venkovní jednotky před mechanickým poškozením, např. ochranu proti nárazu míčků.
- Při výběru místa instalace zohledňte vlivy prostředí a počasí, např. povodně, vítr, sníh, led atd. V případě potřeby nainstalujte vhodné ochranné pomůcky.

### Instalace v garážích, na vícepodlažních parkovištích a parkovištích:

- Před montáží je třeba pro daný případ vyjasnit, zda je montáž přípustná podle předpisů pro garáže a parkovací místa (GaStellIV, GaStplVO, BetrVO) platných v dané lokalitě.
- Zařízení s chladivy bezpečnostní skupiny A3 musí být vybaveny ochranou proti nárazu. Tuto ochranu proti nárazu navrhnete tak, aby náraz vozidla s příslušnou maximální rychlosťí nezpůsobil poškození chladicího okruhu.
- Označte ochranný prostor venkovní jednotky zákazovými značkami pro zdroje vznícení.
- Instalace v podzemní garáži **není** přípustná.

### Instalace v blízkosti pobřeží: Vzdálenost < 1000 m

- V pobřežních oblastech zvyšují částečky soli a píska ve vzduchu pravděpodobnost koroze:  
Tepelné čerpadlo instalujte chráněné před přímým mořským větrem.
- Popř. umístěte ochranu před větrem. Dodržujte minimální vzdálosti od tepelného čerpadla: Viz následující kapitoly.

### Způsoby montáže

- Montáž na podlahu s kabelovou průchodkou nad úrovní terénu
- Montáž na podlahu s kabelovou průchodkou pod úrovní terénu
- Montáž na stěnu
- Montáž na plochou střechu

#### Upozornění

*Montáž venkovní jednotky na plochou střechu doporučujeme jen tehdy, pokud není z důvodu místních podmínek možná montáž na podlahu nebo montáž na stěnu.*

### Montáž na podlahu

- Zejména v náročných klimatických podmínkách (teploty pod bodem mrazu, sníh, vlhkost) je nutná vzdálenost k podkladu 300 mm.
- Venkovní jednotku připevněte k betonovému základu pomocí držáků pro montáž na podlahu (příslušenství).  
K upevnění konzoly použijte ukotvení do podlahy s tažnou silou nejméně 2,5 kN.
  - Pokud nelze použít konzoly, instalujte venkovní jednotku s tlumičem podstavcem (příslušenství) na betonový základ o výšce  $\geq 250$  mm.

Pokud je venkovní jednotka namontována pod zastřešením chránícím před sněhem (např. přístřešek pro auto), lze použít i nižší podstavec.

- Zohledňte hmotnost venkovní jednotky: viz kapitola „Hmotnosti venkovních jednotek“.

### Montáž na stěnu

- Použijte sadu konzol pro montáž na stěnu (příslušenství).
- Stěna musí odpovídat statickým požadavkům.  
Používejte vhodný upevňovací materiál, v závislosti na montáži na stěnu.

### Montáž na plochou střechu

#### Upozornění

*Z důvodu zvýšeného statického zatížení (zatížení střechou / větrem) a zvýšených zvukových požadavků při montáži na plochou střechu je nutná účast odborných projektantů pro statiku a zvukové koncepty.*

## Projekční pokyny (pokračování)

Při montáži venkovní jednotky na plochou střechu zohledněte mj. dodatečně k požadavkům pro montáž na podlahu a stěnu také následující opatření:

- V důsledku vyšší montážní poloze při montáži na plochou střechu se provozní zvuky venkovní jednotky šíří silněji než při montáži na podlahu. Střešní plochy jsou obvykle zvukotěsnější než podlahové plochy.  
Aby se zabránilo zatěžování hlukem, venkovní jednotku instalujte s dostatečným odstupem od sousedících budov. Popř. naplánujte vhodná opatření ze strany stavby ke snížení hluku. Při zvažování šíření zvuku berte v úvahu akustickou reflexi na povrchu budovy: viz projekční návod.
- V případě potřeby zajistěte na místě opatření na ochranu proti větru, např. clony, stěny atd.
- Zkontrolujte, zda není z důvodu konstrukční výšky venkovní jednotky překročena příslušná výška budovy např. podle plánu zástavby.

## Povětrnostní vlivy

- Při montáži na místech vystavených větru: zohledněte zatížení větrem.
- Potrubí na vnější vzduch mimo konzolu pro montáž na podlahu (příslušenství) opatřete dostatečně silnou tepelnou izolací v souladu se stavebním zákonem (GEG): Viz následující tabulka.

- Za účelem servisu a údržby umožněte snadný, celoroční přístup k venkovní jednotce. Zajistěte dostatečné plochy pro údržbu. Namontujte vhodná ochranná zařízení, např. securant (kotvicí bod).
- Doporučujeme instalovat tepelné čerpadlo na železobetonový strop.
- Montáž na ploché střechy s nízkou plošnou hmotností (např. střechy vyrobené z dřevěných kroví nebo trapézových plechů) **není povolena**.
- Při montáži na plochou střechu může dojít ke značnému zatížení větrem v závislosti na zóně zatížení větrem a na výšce budovy. Nosnou konstrukci nechte dimenzovat odborným projektantem se zohledněním DIN 1991-1-4.
- Zvýšené zatížení střechou a větrem musí být zohledněno ve stáci a při upevnění venkovní jednotky.

## Kondenzát

V regionech, ve kterých poklesne venkovní teplota často pod 0 °C, doporučujeme vestavět elektrické doplňkové vytápění (příslušenství) pro vanu na kondenzát venkovní jednotky. V typech ...-AF je z výroby vestavěno doplňkové vytápění.

Montáž na podlaze:

- Zajistěte volný odtok kondenzátu.
- Nechte kondenzát vsakovat do štěrkového lože nebo hlubší vsakovací vrstvy nebo odtékat veřejnou kanalizační sítí: viz kapitola „Odtok kondenzátu vsakováním“.

### Upozornění

Pokud se chladivo dostane do veřejné kanalizační sítě (např. při úniku z chladicího okruhu), hrozí nebezpečí výbuchu.

Odtok kondenzátu proto připojte k veřejné kanalizaci pouze pomocí sifonu.

Vnitřní Ø potrubí	Min. tloušťka izolační vrstvy s $\lambda = 0,035 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$
$\leq 22 \text{ mm}$	40 mm
$> 22 \text{ mm}$	60 mm

$\lambda$  Tepelná vodivost

- Pokud se použije designový kryt pro konzolu pro montáž na podlahu (příslušenství): U potrubí uvnitř konzoly použijte přiloženou tepelnou izolaci.
- Venkovní jednotku zapojte do ochrany před bleskem.
- Při plánování ochrany před počasím nebo domovního zabudování zohledněte příjem tepla (topný provoz) a odvod tepla (chladicí provoz) zařízení.

Montáž na stěnu:

- Zajistěte volný odtok kondenzátu.
- Kondenzát nechte vsáknout do štěrkového lože: Viz kapitola „Odtok kondenzátu vsakováním“.

Montáž na plochou střechu:

- Volný odtok kondenzátu na střešní plochu není přípustný, neboť se tak mohou tvořit vrstvy ledu. Vrstvy ledu na střeše popř. brání volnému odtoku dalšího kondenzátu a způsobují vyšší střešní zatížení.
- Pro odvod kondenzátu použijte elektrické doplňkové vytápění (příslušenství).
- K odtoku kondenzátu připojte hadici pro odvod kondenzátu venkovní jednotky k izolovanému odvodu kondenzátu. Hadice pro odvod kondenzátu je součástí dodávky elektrického doplňkového vytápění pro odvod kondenzátu.

Hadice pro odvod kondenzátu zaveděte případně přes sifon.

## Pro potlačení zvuku v pevném materiálu a vibrací mezi budovou a venkovní jednotkou

- Elektrické spojovací kabely vnitřní/venkovní jednotky instalujte bez tahu.
- Montáž provádějte pouze na stěnách s vysokou plošnou hmotností ( $> 250 \text{ kg/m}^2$ ), ne na odlehčených zdech, krovech atd.
- Součástí dodávky konzol pro montáž na stěnu jsou součásti k potlačení vibrací.

- Žádné další tlumiče vibrací, pružiny, silentbloky atd. nepoužívejte.
- Při montáži venkovní jednotky na ploché střechy existuje riziko, že zvuk v pevném materiálu a vibrace budou přenášené do budovy. Pokud je venkovní jednotka namontována na volně stojících garážích může při potlačení zvuku a vibrací v pevném materiálu dojít k rušivým zvukům v důsledku zesílení rezonance.

Viz kapitola „Upozornění pro snížení emisí zvuku“ na straně 85.

## Hmotnosti venkovních jednotek

Venkovní jednotka	Hmotnost v kg
Venkovní jednotka 230 V~	215
Venkovní jednotka 400 V~	221

## Projekční pokyny (pokračování)

### Ochranné pásma

Chladicí okruh ve venkovní jednotce obsahuje snadno hořlavé chladiivo bezpečnostní skupiny A3 podle normy ISO 817 a ANSI/ASHRAE standard 34.

Proto je v bezprostřední blízkosti venkovní jednotky vymezeno ochranné pásmo, ve kterém platí zvláštní požadavky.

Uvnitř ochranného pásmá nesmí být nebo vzniknout tyto skutečnosti:

- Stavební otvory, např. okna, dveře, světelné šachty, okna v plochých střechách nebo jiné otvory
- Otvory venkovního a odpadního vzduchu technických vzduchových zařízení
- Hranice pozemků, sousední nemovitosti, chodníky a příjezdové cesty
- Čerpací šachty, vstupy do veřejné kanalizace, odtokové kanálky a šachty atd.
- Ostatní propadliny, žlaby, prohlubně, šachty
- Elektrické domovní přípojky
- Elektrická zařízení, zásuvky, lampy, spínače světel
- Střešní laviny

Do chráněného prostoru neumisťujte zdroje vznícení:


- Otevřený plamen nebo těleso hořáku
- Grily
- Nástroje s výbojem jiskry
- Elektrické přístroje se zápalným zdrojem, mobilní koncová zařízení s integrovaným akumulátorem (např. mobilní telefony, fitness-hodinky atd.).
- Předměty s teplotou nad 360 °C

#### Upozornění

Příslušné ochranné pásma je závislé na okolí venkovní jednotky.


- Niže uvedená ochranná pásma jsou určena pro montáž na podlahu. Tato ochranná pásma platí také pro všechny ostatní druhy montáže.
- Při montáži na stěnu platí výše uvedené požadavky také v oblasti pod venkovní jednotkou až k podlaze.

### Volná instalace venkovní jednotky




(A) Ochranné pásmo

### Instalace venkovní jednotky před venkovní stěnou

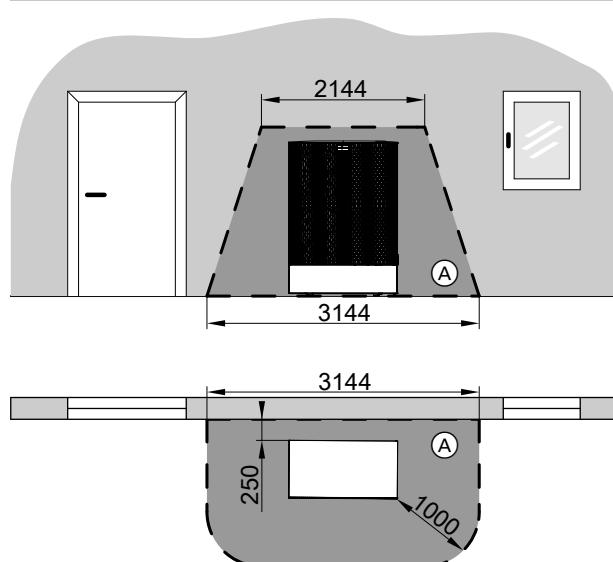

(A) Ochranné pásmo



### Instalace venkovní jednotky do rohu vpravo

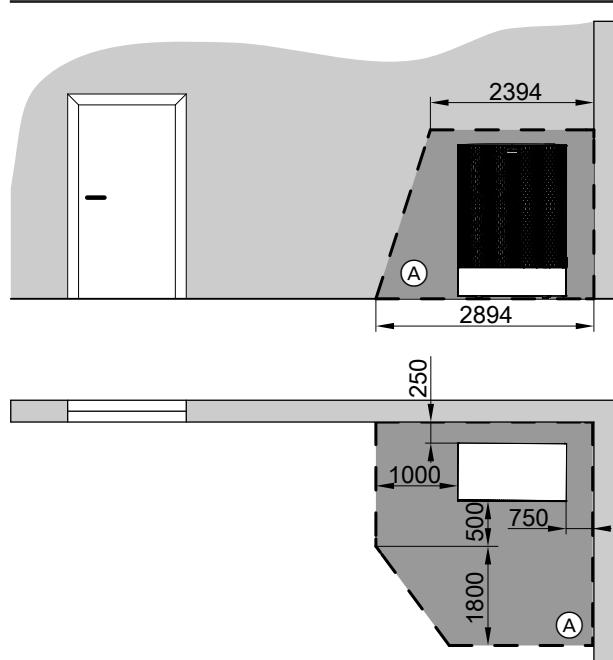

(A) Ochranné pásmo


## Projekční pokyny (pokračování)

### Instalace venkovní jednotky do rohu vlevo

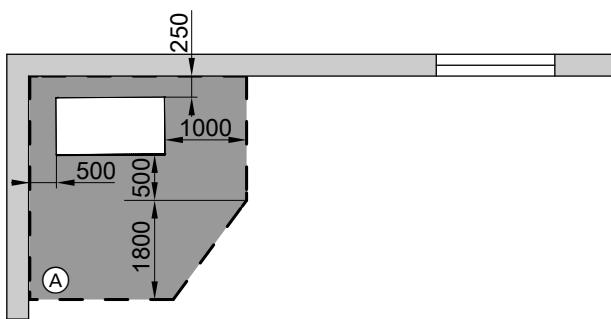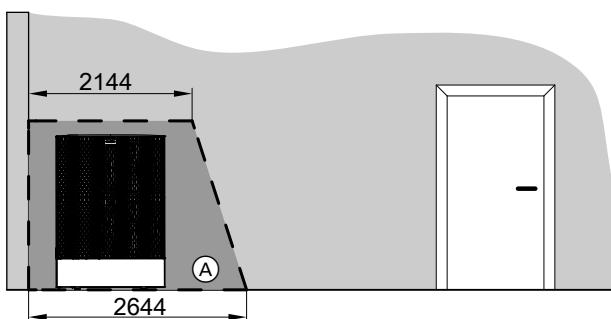

(A) Ochranné pásmo

### Minimální vzdálenosti u venkovní jednotky

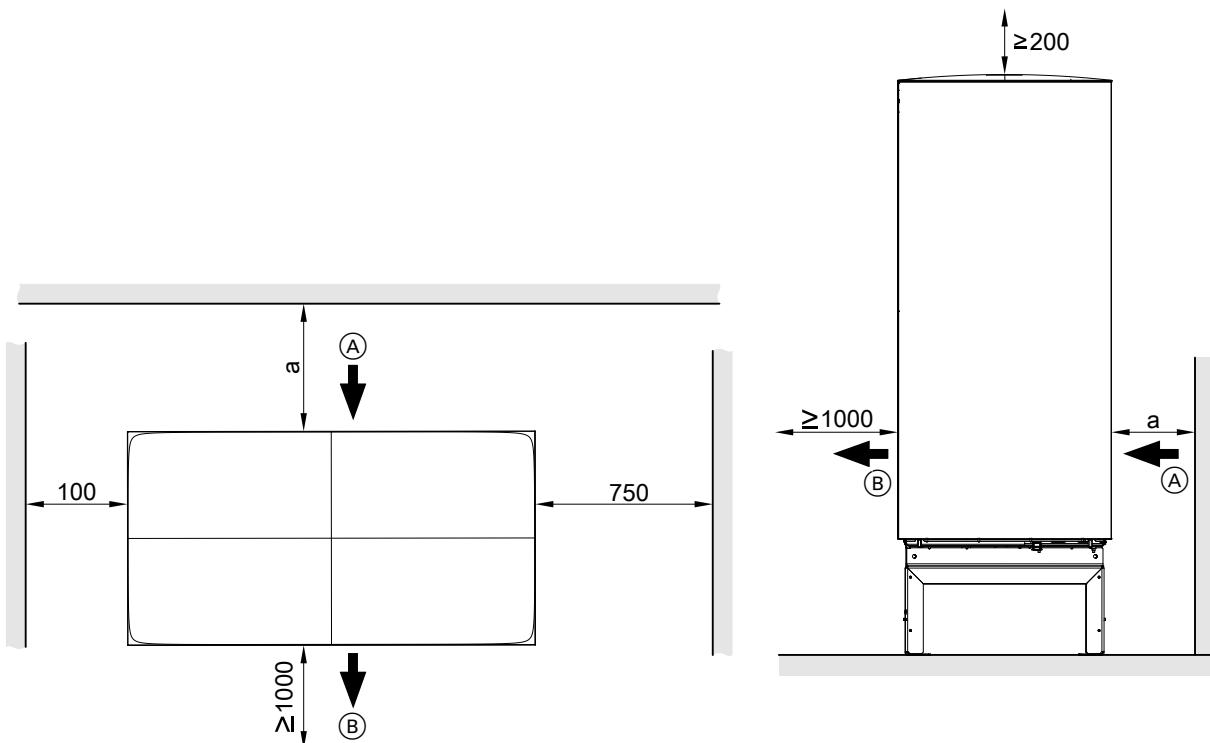

## Projekční pokyny (pokračování)



- (A) Vstup vzduchu
- (B) Výstup vzduchu
- a ■ Kabelová průchodka nad úrovní terénu:  
≥ 250 mm
- Kabelová průchodka pod úrovní terénu:  
≥ 450 mm

### Základy pro montáž s konzolou pro montáž na podlahu (příslušenství)

Vytvořit 2 vodorovné základové pásy.

- Max. tolerance naklopení: ±2 °

Doporučujeme zhotovit betonový základ podle následujícího obrázku. Uvedené tloušťky vrstev představují průměrné hodnoty. Tyto hodnoty se musí přizpůsobit místním podmínek. Dodržuje stavebně technické předpisy.

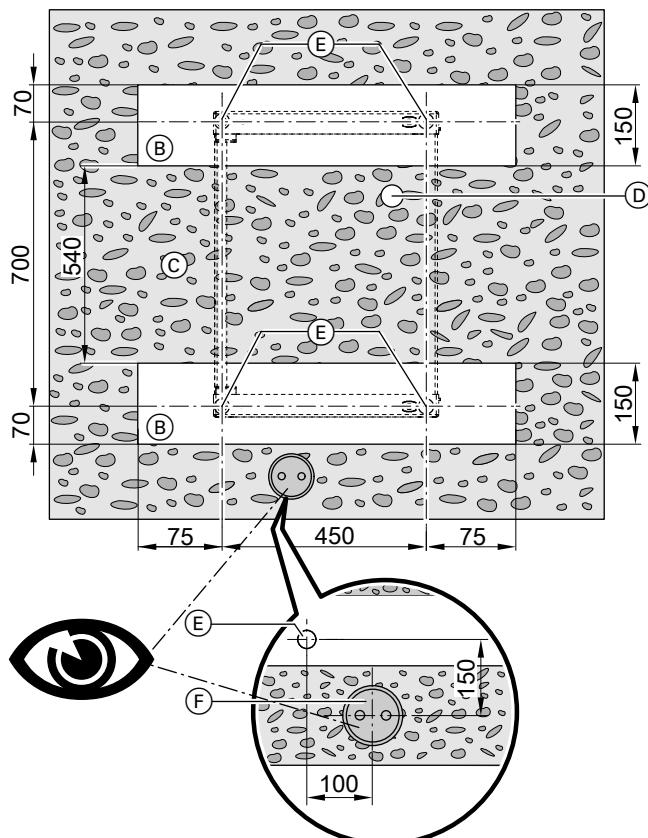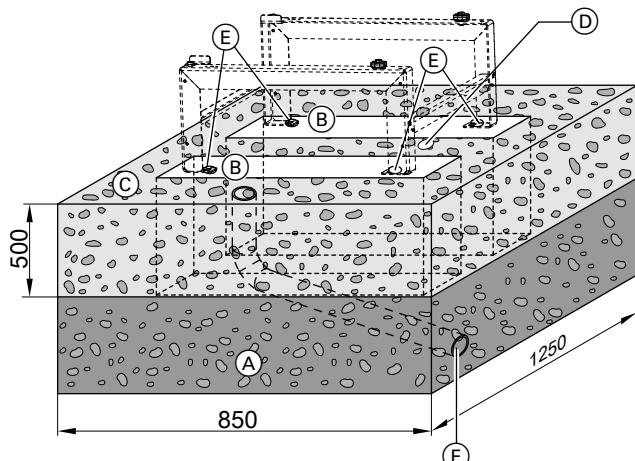

- (A) Ochrana základu před mrazem (udusaný štěrk, např. 0 až 32/56 mm), tloušťka vrstvy podle místních požadavků a předpisů stavební techniky
- (B) Základové pásky
- (C) V případě volného odtoku kondenzátu: Štěrkové lože pro vsakování

- (D) Potrubí (min. DN 40) pro odvod kondenzátu přes kanalizaci nebo průsakovou vrstvu
- (E) Upevňovací body pro konzolu: Používejte ukotvení s tažnou silou min. 2,5 kN.
- (F) Jen u kabelové průchodky pod úrovní terénu: hydraulická připojovací sada (příslušenství)

#### Upozornění

*Chcete-li použít připojovací sadu pro montáž na podlahu (příslušenství), vyrovnejte obě potrubí hydraulické připojovací sady rovnoběžně s okrajem základu: Viz předcházející obrázek.*


### Základy pro montáž s tlumicím podstavcem (příslušenství)

Vytvořit 2 vodorovné základové pásy.

- Max. tolerance naklopení: ±2 °

Doporučujeme zhotovit betonový základ podle následujícího obrázku. Uvedené tloušťky vrstev představují průměrné hodnoty. Tyto hodnoty se musí přizpůsobit místním podmínkám. Dodržuje stavebně technické předpisy.

## Projekční pokyny (pokračování)

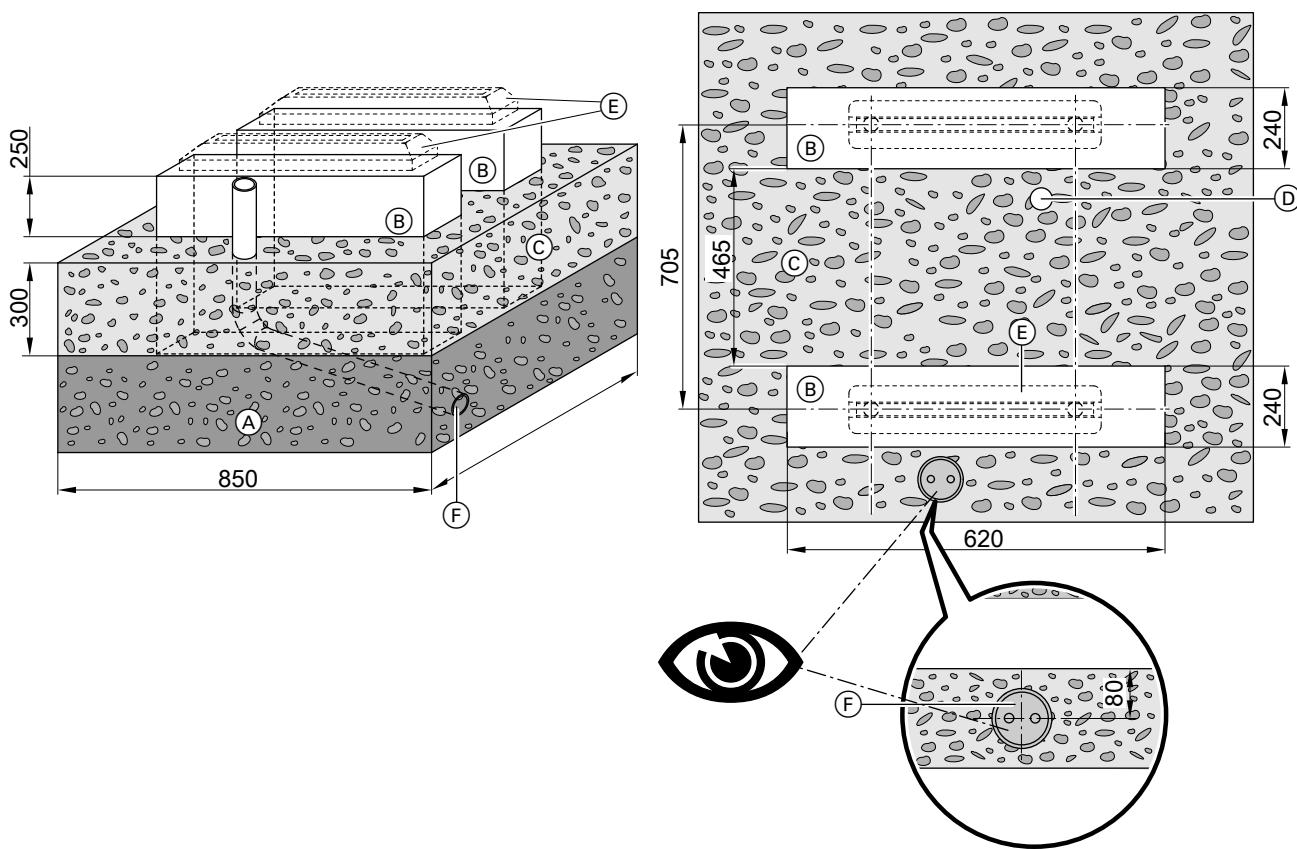

- (A) Ochrana základu před mrazem (udusaný štěrk, např. 0 až 32/56 mm), tloušťka vrstvy podle místních požadavků a předpisů stavební techniky
- (B) Základové pásy
- (C) V případě volného odtoku kondenzátu: Štěrkové lože pro vsakování

- (D) Potrubí (min. DN 40) pro odvod kondenzátu přes kanalizaci nebo průsakovou vrstvu
- (E) Tlumící podstavec (příslušenství):  
Tlumící podstavec vyrovnajte středově na základ.
- (F) Jen u kabelové průchody pod úrovni terénu: hydraulická připojovací sada (příslušenství)

### Upozornění

*Chcete-li použít připojovací sadu pro montáž na podlahu (příslušenství), vyrovnajte obě potrubí hydraulické připojovací sady rovnoběžně s okrajem základu: Viz předcházející obrázek.*


### Odtok kondenzátu vsakováním

- Nechte kondenzát volně odtékat do štěrkového lože pod venkovní jednotkou **bez** odtokového potrubí.  
Nebo
- Kondenzát odvádějte **odtokovou** trubkou do průsakové vrstvy (pouze při instalaci do podlahy): Viz následující obrázek.

### Upozornění

*Abyste zajistili odtok kondenzované vody i při nízkých teplotách, zajistěte ve vypouštěcím potrubí doplňkové vytápění (příslušenství).*


## Projekční pokyny (pokračování)

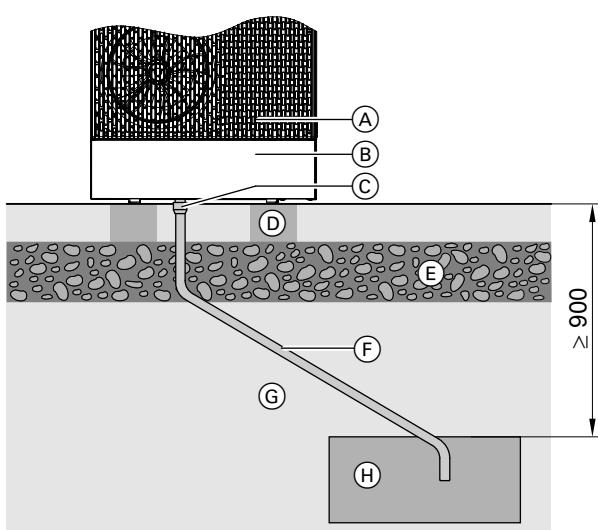

- (C) Odtokové hrdlo kondenzátu
- (D) Základ
- (E) Ochrana proti mrazu (udusaný štěrk)
- (F) Odtoková trubka s doplňkovým vytápěním (min. DN 40)
- (G) Úroveň terénu
- (H) Průsaková vrstva pro odvod kondenzátu

- (A) Venkovní jednotka
- (B) Konzola pro montáž na podlahu (příslušenství) s designovým krytem (příslušenství)

### Odtok kondenzátu přes veřejnou kanalizační síť

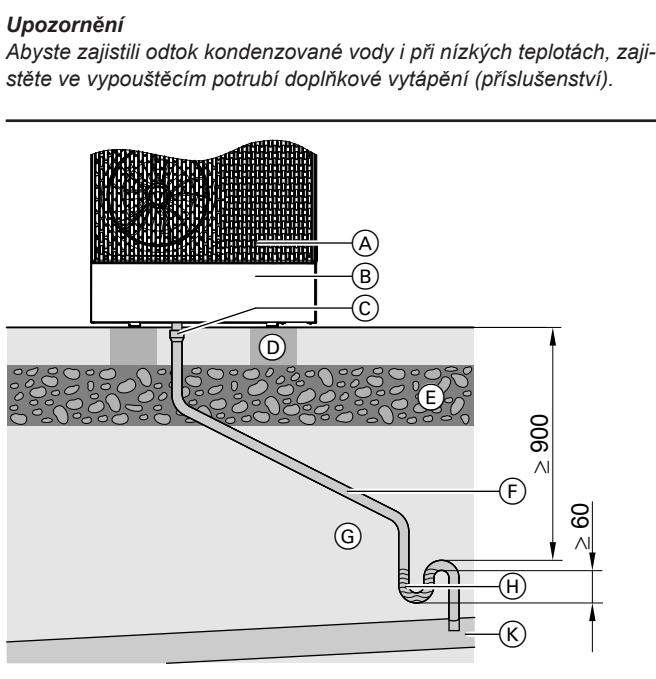


- (C) Odtokové hrdlo kondenzátu
- (D) Základ
- (E) Ochrana proti mrazu (udusaný štěrk)
- (F) Odtoková trubka s doplňkovým vytápěním (min. DN 40)
- (G) Úroveň terénu
- (H) Sifon v oblasti chráněné před zamrznutím
- (K) Kanalizační potrubí

- (A) Venkovní jednotka
- (B) Konzola pro montáž na podlahu (příslušenství) s designovým krytem (příslušenství)

## Projekční pokyny (pokračování)

### Montáž na podlahu s konzolou: kabelová průchodka nad úrovní terénu

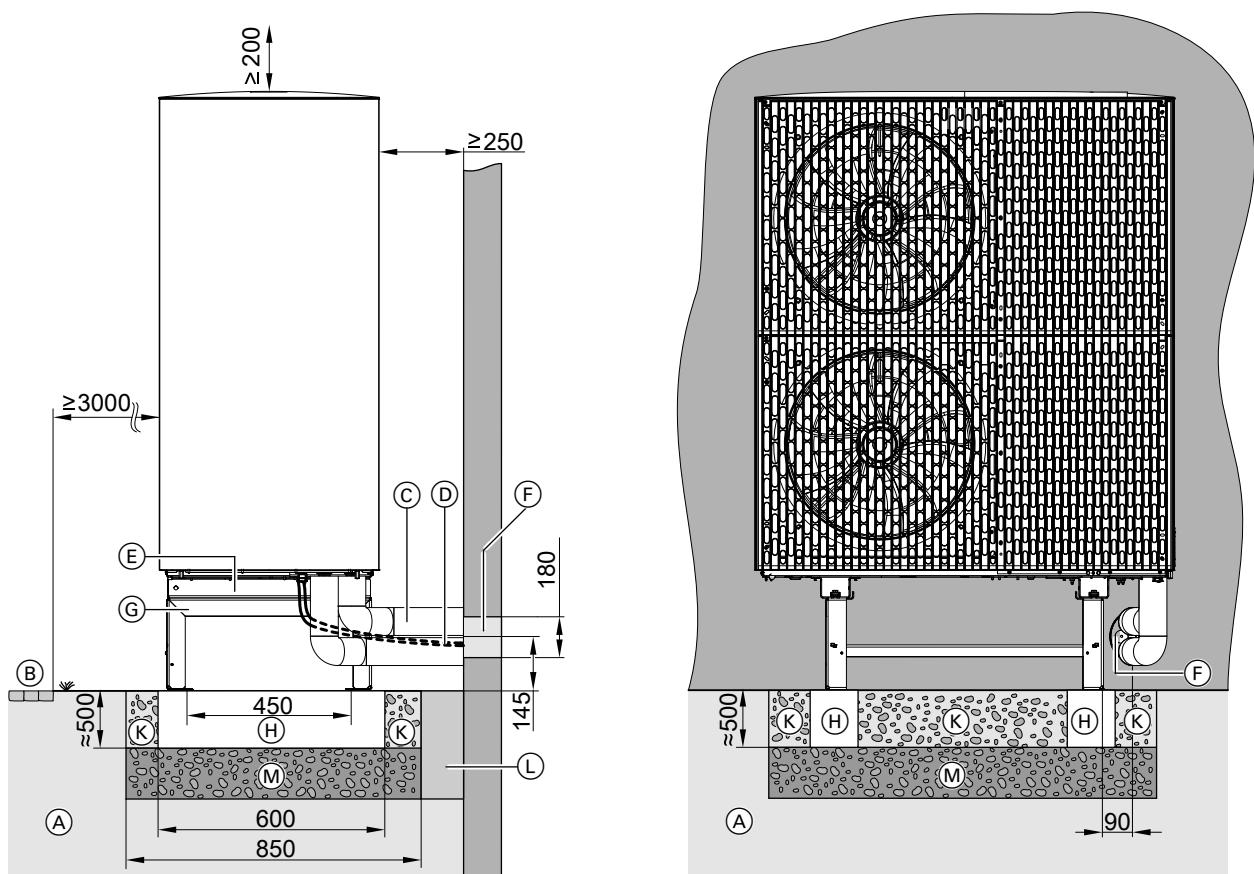

Max. vzdálenost od stěny s designovým krytem (příslušenství): 300 mm

- (A) Úroveň terénu
- (B) Chodník, terasa
- (C) Hydraulické propojovací kabely vnitřní/venkovní jednotky
- (D) Komunikační kabely sběrnice CAN vnitřní/venkovní jednotky a síťová přípojka venkovní jednotky:  
Kabely instalujte bez tahu.
- (E) Odvod kondenzátu v základovém plechu:  
Pokud kondenzát volně odtéká, nic nepřipojte.
- (F) Plynотěsná stěnová průchodka (příslušenství) pro elektrické a hydraulické vedení


- (G) Konzola pro montáž na podlahu (příslušenství), na obrázku bez designového krytu (příslušenství)
- (H) Základové pásky
- (K) V případě volného odtoku kondenzátu: Štěrkové lože pro vsakování
- (L) Elastická dělicí vrstva mezi základem a budovou
- (M) Ochrana základu před mrazem (udusaný štěrk, např. 0 až 32/56 mm), tloušťka vrstvy podle místních požadavků a předpisů stavební techniky

#### Upozornění

- Potrubí ve venkovním prostředí opatřete dostatečně silnou tepelnou izolací: viz tabulka na straně 68.
- Potrubí chráňte před poškozením. Vyhnete se riziku zakopnutí.

## Projekční pokyny (pokračování)

### Montáž na podlahu s konzolou: kabelová průchodka pod úrovní terénu

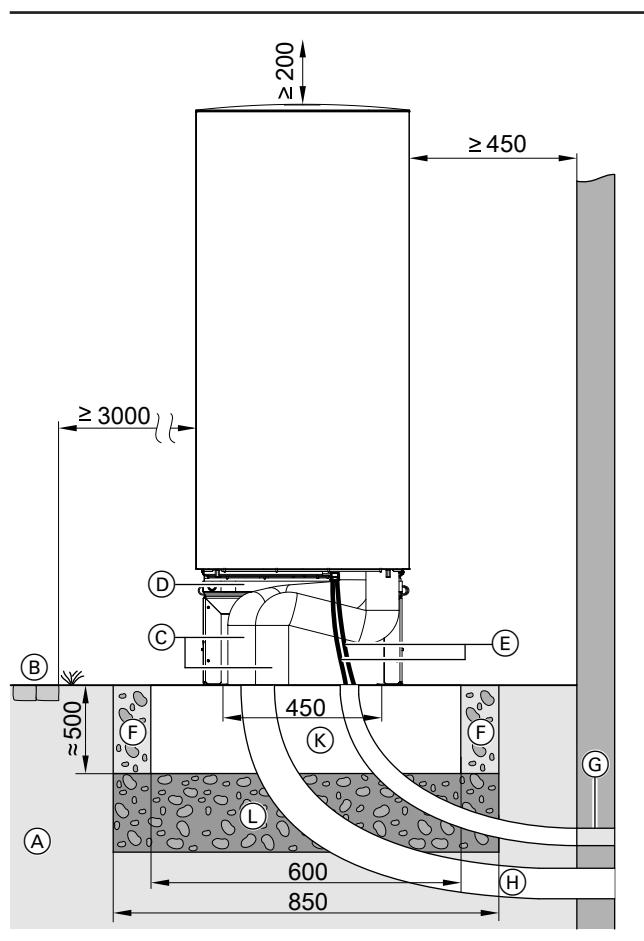

- (A) Úroveň terénu
- (B) Chodník, terasa


- (C) Připojovací sada pro montáž na podlahu (příslušenství)
- (D) Konzola pro montáž na podlahu (příslušenství)
- (E) Komunikační kabely sběrnice CAN vnitřní/venkovní jednotky a síťová přípojka venkovní jednotky:  
Kabely instalujte bez tahu.
- (F) V případě volného odtoku kondenzátu: Štěrkové lože pro vsakování
- (G) Plynotěsná stěnová průchodka pro komunikační kabely sběrnice CAN vnitřní/venkovní jednotky a síťová přípojka venkovní jednotky (příslušenství)
- (H) Hydraulická připojovací sada (příslušenství):  
Realizujte plynotěsnou stěnovou průchodku do budovy.
- (K) Základové pásy
- (L) Ochrana základu před mrazem (udusaný štěrk, např. 0 až 32/56 mm), tloušťka vrstvy podle místních požadavků a předpisů stavební techniky

#### Upozornění

- Potrubí ve venkovním prostředí opatřete dostatečně silnou tepelnou izolací: viz tabulka na straně 68.
- Potrubí chráňte před poškozením. Vyhnete se riziku zakopnutí.

## Projekční pokyny (pokračování)

### Montáž na stěnu pomocí sady konzol pro montáž na stěnu

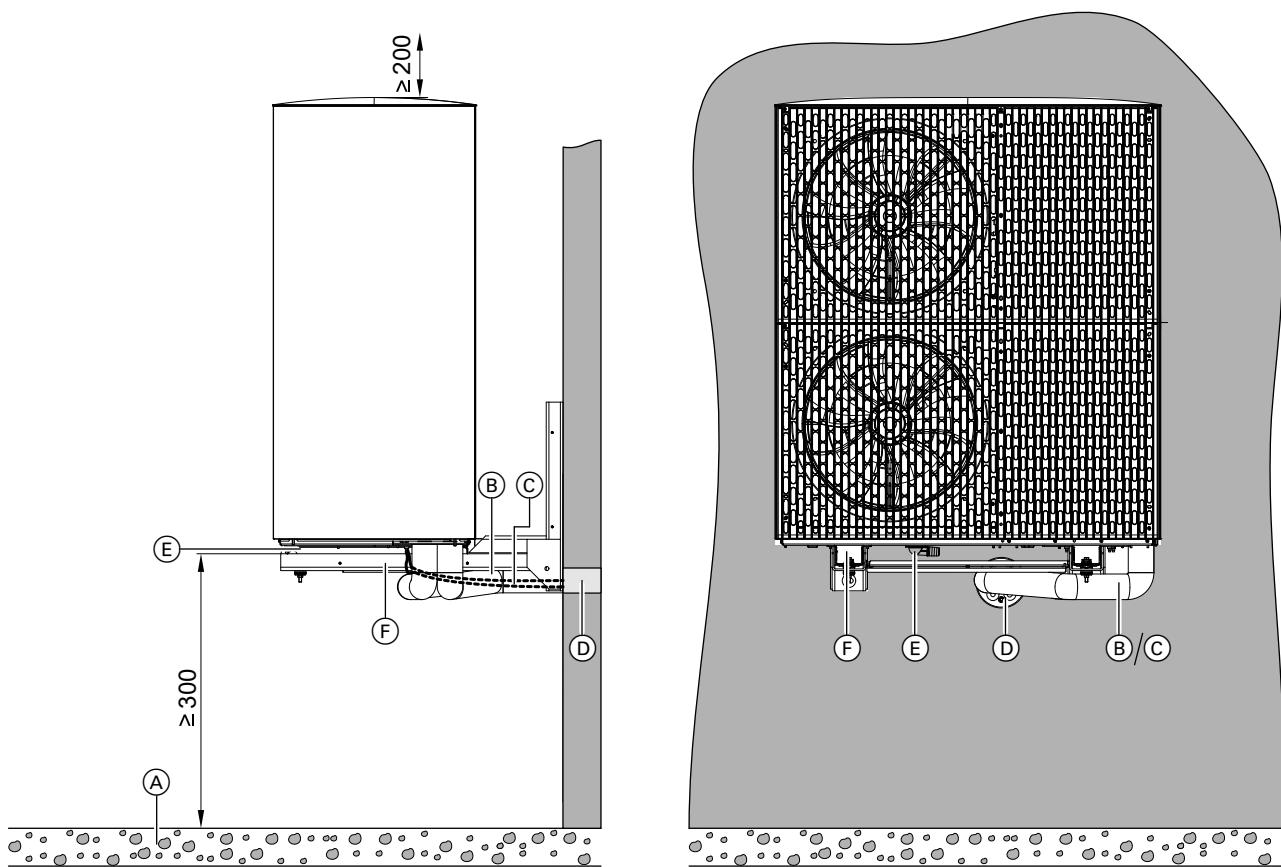

- (A) Štěrkové lože pro vsakování kondenzátu  
(B) Připojovací sada pro nástennou konzolu (příslušenství)  
(C) Komunikační kabely sběrnice CAN vnitřní/venkovní jednotky a síťová přípojka venkovní jednotky:  
Kabely instalujte bez tahu.

- (D) Plynotěsná stěnová průchodka (příslušenství) pro elektrické a hydraulické vedení  
(E) Odvod kondenzátu v základovém plechu:  
Otvor nezavírejte.  
(F) Konzola pro montáž na stěnu (příslušenství), na obrázku bez designového krytu (příslušenství)

#### Upozornění

- Pro přesné označení otvorů je u nástenné konzoly přiložena vrtací šablona.
- Potrubí ve venkovním prostředí opatřete dostatečně silnou tepelnou izolací: viz tabulka na straně 68.

### 7.3 Instalace vnitřní jednotky

#### Požadavky na místo instalace


- Místo instalace musí být suché a chráněné před mrazem.
- Zajistěte teplotu prostředí 0 až 35 °C.
- Max. relativní vlhkost vzduchu 70 %: To odpovídá absolutní vlhkosti vzduchu cca 25 g vodní páry/kg suchý vzduch při teplotě 35 °C.
- Na místě instalace zabraňte prachu, plynům, páram kvůli nebezpečí výbuchu.

#### Požadavky na instalaci

- Připravte přípojku odpadní vody pro pojistný ventil.  
Nasadte odtokovou hadici od pojistného ventili se spádem a připojte ventilační potrubí na kanalizační systém.
- Připravte uzavírací zařízení přívodní větví topné vody, vratnou větví topné vody a vratnou větví zásobníkového ohříváče vody.

## Projekční pokyny (pokračování)


### Minimální výška místonosti Vitocal 252-A

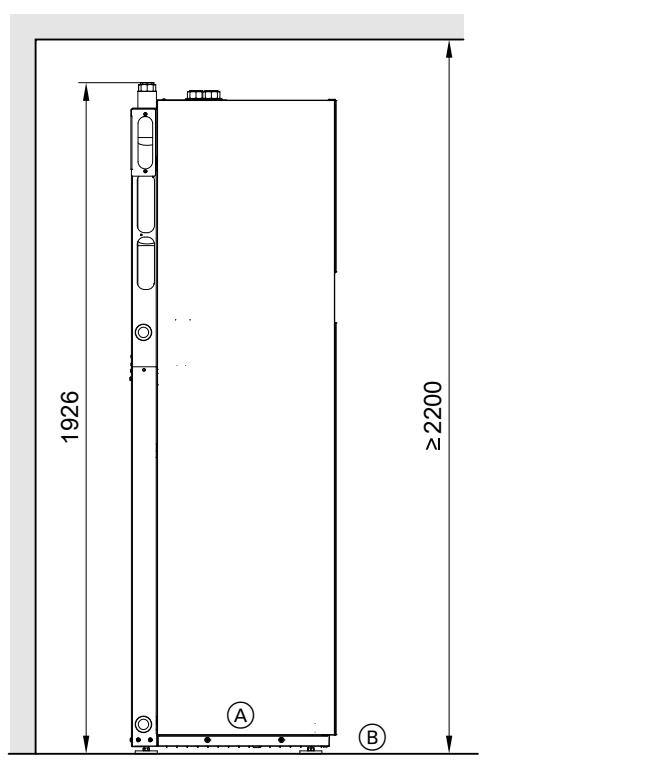

- (A) Vnitřní jednotka s integrovaným zásobníkovým ohřívačem vody  
(B) Horní hrana hotové podlahy nebo horní hrana podstavce pod hrubou stavbu

### Minimální montážní výška tepelného čerpadla Vitocal 250-A

Ve stavu při dodání je obslužná jednotka umístěna dole. Pro lepší přístupnost lze obslužnou jednotku namontovat nahoře, např. při nízké montážní výšce.

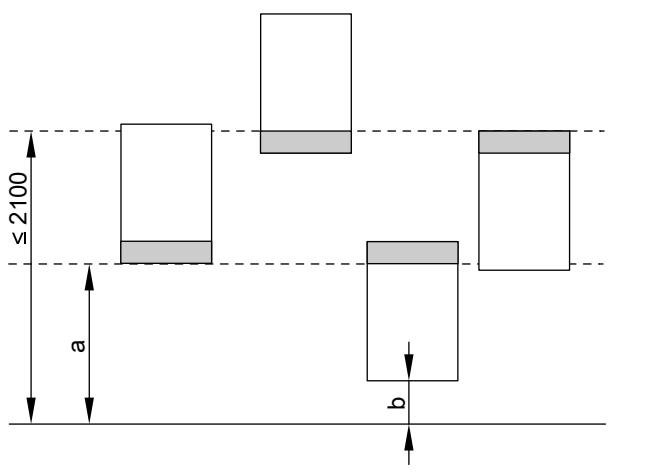


#### Doporučené rozměry

		a	b
Bez montážní pomůcky pro montáž na omítce	mm	≥ 600	≥ 500
S montážní pomůckou pro montáž na omítce (příslušenství)	mm	≥ 680	≥ 680


## Projekční pokyny (pokračování)

### Minimální vzdálenosti Vitocal 250-A

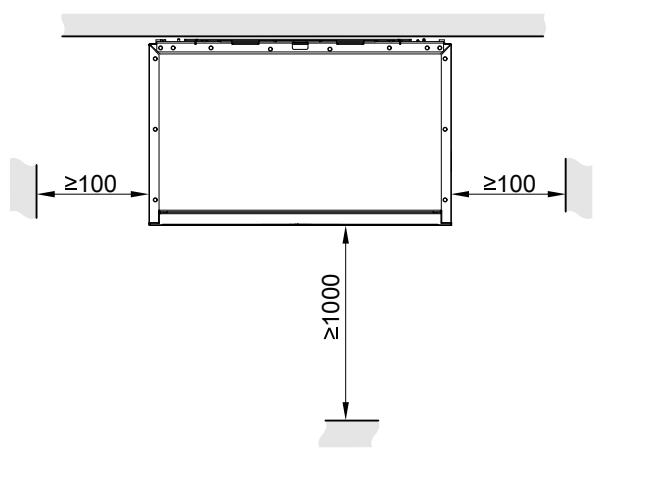


### Minimální vzdálenosti Vitocal 252-A

Přípojky sekundární okruhu vlevo/nahoře

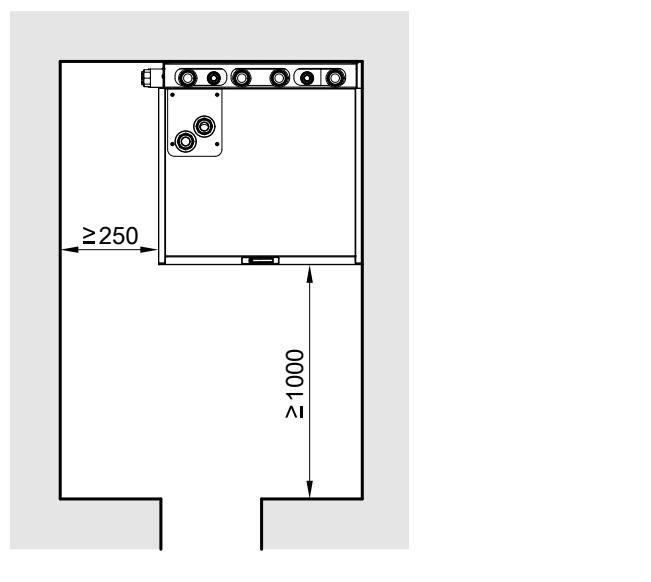


Přípojky sekundární okruhu vpravo/nahoře

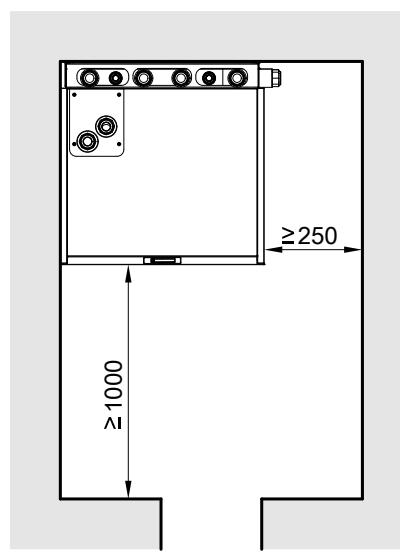

## Projekční pokyny (pokračování)

### Zátěžové body Vitocal 252-A

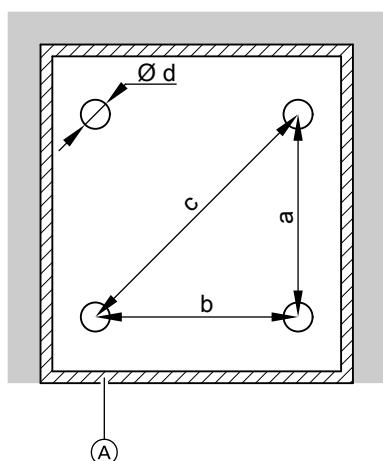

- (A) Oddělovací mezera s izolačními okraji v podlahové konstrukci  
a 478 mm

b 478 mm  
c 677 mm  
d 64 mm


#### Upozornění

- Dodržujte přípustné zatížení podlahy.
- Vyrovnejte zařízení do vodorovné polohy.
- Pokud vyrovnáte nerovnosti podlahy šroubovacími stavěcími nožkami (max. 10 mm), být zatížení tlakem rozloženo na jednotlivé stavěcí nožky rovnoměrně.
- Celková hmotnost vnitřní jednotky s naplněným zásobníkovým ohříváčem vody a 1 integrovaným topným/chladicím okruhem je 386 kg.  
Každý ze zátěžových bodů (s plochou vždy 3217 mm<sup>2</sup>) je zatížen max. 96,5 kg.
- Celková hmotnost vnitřní jednotky s naplněným zásobníkovým ohříváčem vody a 2 integrovanými topnými/chladicími okruhy je 426 kg.  
Každý ze zátěžových bodů (s plochou vždy 3217 mm<sup>2</sup>) je zatížen max. 109 kg.

## 7.4 Spojení vnitřní a venkovní jednotky

### Přívodka kabelu stěnou

Vhodné jako domovní přívod domovní přívod skrze zdivo

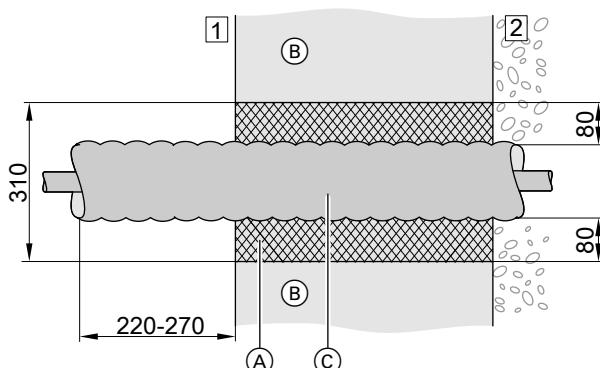

- (A) Rozpínavá malta  
(B) Vnější stěna

- (C) Hydraulická připojovací sada (příslušenství)  
1 Uvnitř budovy  
2 Mimo budovu


**Upozornění**  
Přívod kabelů provedte plynотěsně.

### Přívod kabelů základovou deskou

#### Upozornění

Při uložení přípojek ze strany budovy na úrovni terénu (viz následující obrázek) doporučujeme umístit potřebné připojovací vedení a průchodky již **před** realizací základové desky.  
Dodatečná instalace je finančně velmi náročná.

## Projekční pokyny (pokračování)

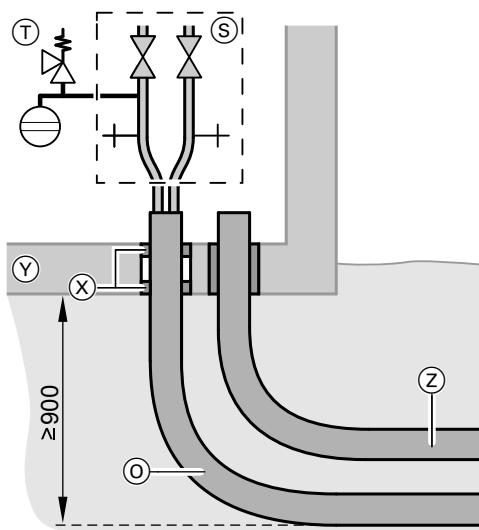

Přípojky na straně budovy v úrovni terénu

### Upozornění

Přívod kabelů provedte plynoucí.

## 7.5 Elektrické přípojky

### Požadavky na elektrickou instalaci

- Dbejte technických připojovacích podmínek (TPP) příslušného elektrorozvodného závodu (ERZ).
- Informace o potřebných měřicích a spínacích zařízeních podává příslušný elektrorozvodný závod.
- Použijte separátní elektroměr pro čerpadlo.

### Síťové napětí

Tepelná čerpadla jsou v závislosti na typu provozována s 230 V~ nebo 400 V~:

#### Vitocal 250-A

Typ	Kompresor 230 V~	400 V~
AWO-M-E-AC 251.A	X	
AWO-M-E-AC 251.A SP		
AWO-M-E-AC 251.A 2C		
AWO-M-E-AC 251.A 2C SP		
AWO-M-E-AC-AF 251.A		
AWO-M-E-AC-AF 251.A SP		
AWO-M-E-AC-AF 251.A 2C		
AWO-M-E-AC-AF 251.A 2C SP		
AWO-E-AC 251.A		X
AWO-E-AC 251.A 2C		
AWO-E-AC-AF 251.A		
AWO-E-AC-AF 251.A 2C		

#### Vitocal 252-A

Typ	Kompresor 230 V~	400 V~
AWOT-M-E-AC 251.A	X	
AWOT-M-E-AC 251.A SP		
AWOT-M-E-AC 251.A 2C		
AWOT-M-E-AC 251.A 2C SP		
AWOT-M-E-AC-AF 251.A		
AWOT-M-E-AC-AF 251.A SP		
AWOT-M-E-AC-AF 251.A 2C		
AWOT-M-E-AC-AF 251.A 2C SP		
AWOT-E-AC 251.A		
AWOT-E-AC 251.A 2C		
AWOT-E-AC-AF 251.A		
AWOT-E-AC-AF 251.A 2C		

- Pojistka ventilátorů se nachází ve venkovní jednotce.
- Průtokový ohřívač topné vody je provozován s napětím 400 V~ nebo 230 V~. Průtokový ohřívač topné vody se nachází ve vnitřní jednotce.
- Řídicí proudový obvod vyžaduje síťové napájení 230 V~. Pojistka pro řídicí proudový obvod (6,3 A) se nachází ve vnitřní jednotce.

### Blokování elektrorozvodným podnikem


U nízkých tarifů může elektrorozvodný podnik (ERP) kompresor a průtokový ohřívač topné vody (je-li součástí zařízení) dočasně vypínat externím spínacím kontaktem.

Napájení regulace tepelného čerpadla se při tom **nesmí** vypnout.

## Projekční pokyny (pokračování)


### Schéma zapojení

#### Vitocal 250-A

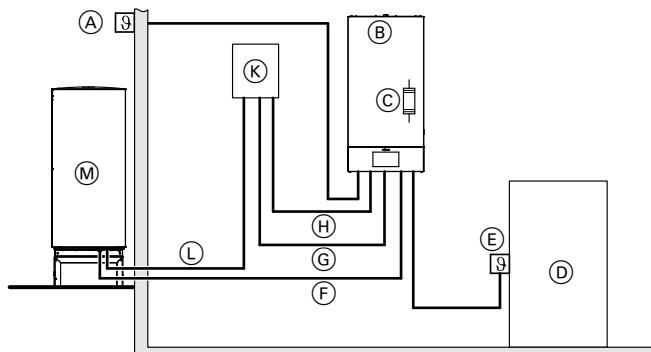

- (A) Čidlo venkovní teploty, kabel čidla: 2 x 1,5 mm<sup>2</sup>
- (B) Vnitřní jednotka
- (C) Průtokový ohřívač topné vody
- (D) Zásobníkový ohřívač vody
- (E) Čidlo teploty zásobníku s kabelem čidla (příslušenství)
- (F) Spojovací kabel sběrnice CAN-Bus vnitřní/venkovní jednotky (příslušenství nebo ze strany stavby): Viz kapitola „Spojovací kabel sběrnice CAN-Bus vnitřní/venkovní jednotky (ze strany stavby)“.
- (G) Kabel pro připojení k síti regulace tepelného čerpadla: Viz kapitola „Doporučené kably pro připojení k síti“.
- (H) Kabel pro připojení k síti průtokového ohřívače topné vody: Viz kapitola „Doporučené kably pro připojení k síti“.
- (K) Elektroměr/domovní přípojka
- (L) Připojovací kabel kompresoru, 230 V~ nebo 400 V~: Viz kapitola „Doporučené kably pro připojení k síti“.
- (M) Venkovní jednotka

#### Vitocal 252-A

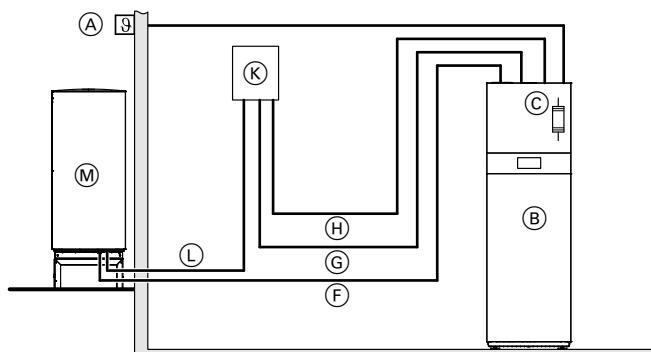

- (A) Čidlo venkovní teploty, kabel čidla: 2 x 1,5 mm<sup>2</sup>
- (B) Vnitřní jednotka

- (C) Průtokový ohřívač topné vody
- (F) Spojovací kabel sběrnice CAN-Bus vnitřní/venkovní jednotky (příslušenství nebo ze strany stavby): Viz kapitola „Spojovací kabel sběrnice CAN-Bus vnitřní/venkovní jednotky (ze strany stavby)“.
- (G) Kabel pro připojení k síti regulace tepelného čerpadla: Viz kapitola „Doporučené kably pro připojení k síti“.
- (H) Kabel pro připojení k síti průtokového ohřívače topné vody: Viz kapitola „Doporučené kably pro připojení k síti“.
- (K) Elektroměr/domovní přípojka
- (L) Připojovací kabel kompresoru, 230 V~ nebo 400 V~: Viz kapitola „Doporučené kably pro připojení k síti“.
- (M) Venkovní jednotka

### Upozornění

Pro externí akumulační zásobník a k němu připojené topně/chladicí okruhy se musí dodatečně naplánovat vedení pro napájení, ovládání a kably čidel.

Zkontrolujte a popř. zvětšete průřezy vodičů kabelů pro připojení k síti.

### Délky vedení ve vnitřní jednotce

#### Vitocal 250-A

Připojovací kabely	Délka kabelu ve vnitřní jednotce
– 230 V~, např. pro oběhová čerpadla	0,5 m
<b>Upozornění</b> Kably k elektronickému modulu HPMU pokládejte ohebně.	
– < 42 V, např. pro čidla	0,7 m

### Upozornění

■ Některé přípojně obvody, např. pro síťové přípojky a komunikační kably sběrnice CAN BUS se nachází na spodní straně zařízení vnitřní jednotky.

■ Elektrické kably potřebné pro provoz venkovní jednotky se instalují pouze **vně** na venkovní jednotce.

#### Vitocal 252-A

Připojovací kabely	Délka kabelu ve vnitřní jednotce
– 230 V~, např. pro oběhová čerpadla	1,3 m
<b>Upozornění</b> Kably k elektronickému modulu HPMU pokládejte ohebně.	
– < 42 V, např. pro čidla	0,8 m

### Upozornění

Elektrické kably potřebné pro provoz venkovní jednotky se instalují pouze **vně** na venkovní jednotce.

### Komunikační kabel CAN-BUS vnitřní jednotky/venkovní jednotky

#### Doporučený spojovací kabel (příslušenství)

Stíněný komunikační kabel sběrnice CAN BUS se zástrčkou mezi venkovní a vnitřní jednotkou, délka 5 m, 10 m nebo 30 m (příslušenství)

## Projekční pokyny (pokračování)

### Kabely provozovatele

#### Kabel Twisted Pair, stíněný, podle ISO 11898-2 (doporučení)

Průřez vedení	0,34 až 0,6 mm <sup>2</sup>
Vlnový odpor	95 až 140 Ω
Max. délka	200 m

### Doporučené kabely pro připojení k síti

#### Vnitřní jednotka

Síťová přípojka	Kabely	Max. délka kabelu
Regulace/elektronika 230 V~	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	50 m
	5 x 1,5 mm <sup>2</sup>	50 m
Průtokový ohříváč topné vody	5 x 2,5 mm <sup>2</sup>	25 m
	7 x 2,5 mm <sup>2</sup>	25 m

#### U centrální síťové přípojky typů ... SP

Síťová přípojka	Kabely	Max. délka kabelu
Vnitřní jednotka 230 V~	3 x 6,0 mm <sup>2</sup>	30 m

#### Venkovní jednotky

Síťová přípojka	Kabely	Max. délka kabelu
Venkovní jednotka 230 V~	3 x 2,5 mm <sup>2</sup>	20 m
	Nebo 3 x 4,0 mm <sup>2</sup>	32 m
Venkovní jednotka 400 V~	5 x 2,5 mm <sup>2</sup>	30 m

## 7.6 Vznik hluku

### Základy

#### Hladina akustického výkonu L<sub>w</sub>

Označuje celkové emise zvuku vyzařované tepelným čerpadlem do všech směrů. Nezávisí na okolních podmínkách (odrazy) a je posuzovací veličinou pro zdroje hluku (tepelna čerpadla) v přímém porovnání.

#### Hladina akustického tlaku L<sub>p</sub>

Hladina akustického tlaku je orientační mírou hlasitosti vnímané uchem na určitém místě. Hladina akustického tlaku je rozhodujícím způsobem ovlivněna vzdáleností a okolními podmínkami. Takto je hladina akustického tlaku závislá na místě měření, často ve vzdálosti 1 m. Obvyklé měřicí mikrofony měří přímo akustický tlak.

Hladina akustického tlaku je posuzovací veličinou pro imise jednotlivých zařízení.

#### Akustická reflexe a hladina akustického tlaku (činitel směrovosti Q)

S narůstajícím počtem sousedních svislých, dokonale odrazivých ploch (např. stěn) se hladina akustického tlaku v porovnání s instalací na volném prostranství exponenciálně (Q = činitel směrovosti) zvyšuje, neboť vyzařování zvuku je zde znemožněno.

#### CAT5-kabel, stíněný, 2-vodičový (alternativně)

Max. délka	50 m
------------	------

#### Síťová přípojka

Vnitřní jednotka 230 V~	Kabely	Max. délka kabelu
	3 x 6,0 mm <sup>2</sup>	30 m

#### Síťová přípojka

Venkovní jednotka 230 V~	Kabely	Max. délka kabelu
	3 x 2,5 mm <sup>2</sup>	20 m
	Nebo 3 x 4,0 mm <sup>2</sup>	32 m

#### Síťová přípojka

Venkovní jednotka 400 V~	Kabely	Max. délka kabelu
	5 x 2,5 mm <sup>2</sup>	30 m

#### Síťová přípojka

Venkovní jednotka 400 V~	Kabely	Max. délka kabelu
	3 x 2,5 mm <sup>2</sup>	20 m
	Nebo 3 x 4,0 mm <sup>2</sup>	32 m

#### Síťová přípojka

Venkovní jednotka 400 V~	Kabely	Max. délka kabelu
	5 x 2,5 mm <sup>2</sup>	30 m
	Nebo 7 x 2,5 mm <sup>2</sup>	25 m

#### Síťová přípojka

Venkovní jednotka 400 V~	Kabely	Max. délka kabelu
	7 x 2,5 mm <sup>2</sup>	25 m
	Nebo 10 x 2,5 mm <sup>2</sup>	20 m

#### Síťová přípojka

Venkovní jednotka 400 V~	Kabely	Max. délka kabelu
	10 x 2,5 mm <sup>2</sup>	20 m
	Nebo 12 x 2,5 mm <sup>2</sup>	15 m

#### Síťová přípojka

Venkovní jednotka 400 V~	Kabely	Max. délka kabelu
	12 x 2,5 mm <sup>2</sup>	15 m
	Nebo 15 x 2,5 mm <sup>2</sup>	10 m

#### Síťová přípojka

Venkovní jednotka 400 V~	Kabely	Max. délka kabelu
	15 x 2,5 mm <sup>2</sup>	10 m
	Nebo 18 x 2,5 mm <sup>2</sup>	8 m

#### Síťová přípojka

Venkovní jednotka 400 V~	Kabely	Max. délka kabelu
	18 x 2,5 mm <sup>2</sup>	8 m
	Nebo 20 x 2,5 mm <sup>2</sup>	7 m

#### Síťová přípojka

Venkovní jednotka 400 V~	Kabely	Max. délka kabelu
	20 x 2,5 mm <sup>2</sup>	7 m
	Nebo 25 x 2,5 mm <sup>2</sup>	5 m

#### Síťová přípojka

Venkovní jednotka 400 V~	Kabely	Max. délka kabelu
	25 x 2,5 mm <sup>2</sup>	5 m
	Nebo 30 x 2,5 mm <sup>2</sup>	4 m

#### Síťová přípojka

Venkovní jednotka 400 V~	Kabely	Max. délka kabelu
	30 x 2,5 mm <sup>2</sup>	4 m
	Nebo 35 x 2,5 mm <sup>2</sup>	3 m

#### Síťová přípojka

Venkovní jednotka 400 V~	Kabely	Max. délka kabelu
	35 x 2,5 mm <sup>2</sup>	3 m
	Nebo 40 x 2,5 mm <sup>2</sup>	2 m

#### Síťová přípojka

Venkovní jednotka 400 V~	Kabely	Max. délka kabelu
	40 x 2,5 mm <sup>2</sup>	2 m
	Nebo 45 x 2,5 mm <sup>2</sup>	1,5 m

#### Síťová přípojka

Venkovní jednotka 400 V~	Kabely	Max. délka kabelu
	45 x 2,5 mm <sup>2</sup>	1,5 m
	Nebo 50 x 2,5 mm <sup>2</sup>	1 m

#### Síťová přípojka

Venkovní jednotka 400 V~	Kabely	Max. délka kabelu
	50 x 2,5 mm <sup>2</sup>	1 m
	Nebo 55 x 2,5 mm <sup>2</sup>	0,8 m

#### Síťová přípojka

Venkovní jednotka 400 V~	Kabely	Max. délka kabelu
	55 x 2,5 mm <sup>2</sup>	0,8 m
	Nebo 60 x 2,5 mm <sup>2</sup>	0,6 m

#### Síťová přípojka

Venkovní jednotka 400 V~	Kabely	Max. délka kabelu
	60 x 2,5 mm <sup>2</sup>	0,6 m
	Nebo 65 x 2,5 mm <sup>2</sup>	0,4 m

#### Síťová přípojka

Venkovní jednotka 400 V~	Kabely	Max. délka kabelu
	65 x 2,5 mm <sup>2</sup>	0,4 m
	Nebo 70 x 2,5 mm <sup>2</sup>	0,3 m

#### Síťová přípojka

Venkovní jednotka 400 V~	Kabely	Max. délka kabelu
	70 x 2,5 mm <sup>2</sup>	0,3 m
	Nebo 75 x 2,5 mm <sup>2</sup>	0,2 m

#### Síťová přípojka


Venkovní jednotka 400 V~	Kabely	Max. délka kabelu
	75 x 2,5 mm <sup>2</sup>	0,2 m
	Nebo 80 x 2,5 mm <sup>2</sup>	0,15 m

#### Síťová přípojka


Venkovní jednotka 400 V~	Kabely	Max. délka kabelu
	80 x 2,5 mm <sup>2</sup>	0,15 m
	Nebo 85 x 2,5 mm <sup>2</sup>	0,12 m

## Projekční pokyny (pokračování)

### Q= 4: Venkovní jednotka blízko domovní stěny

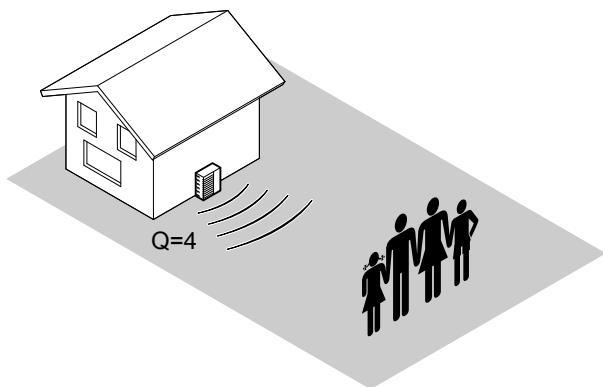

### Q= 8: Venkovní jednotka blízko domovní stěny v přiléhajícím rohu fasády

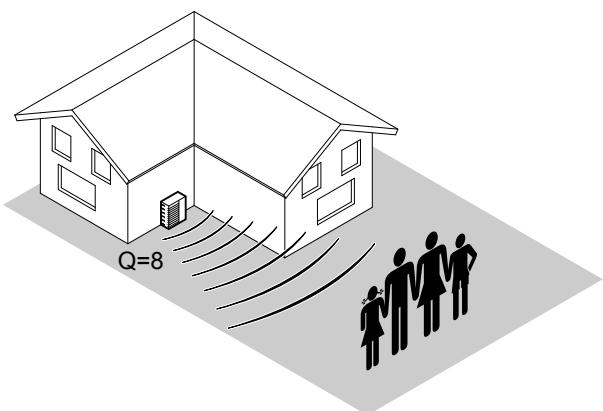

Níže uvedená tabulka ukazuje, v jaké míře se mění hladina akustického tlaku  $L_p$  v závislosti na činiteli směrovosti Q a vzdálenosti od přístroje, vztaženo na hladinu akustického tlaku  $L_w$  naměřenou přímo na přístroji nebo na výstupu vzduchu  
Hodnoty uvedené v tabulce byly vypočteny podle následujícího vzorce:

$$L = L_w + 10 \cdot \log \left( \frac{Q}{4 \cdot \pi \cdot r^2} \right)$$

$L$	=	hladina zvuku u přijímače
$L_w$	=	hladina akustického výkonu tlaku u zdroje hluku
Q	=	činitel směrovosti
r	=	vzdálenost mezi přijímačem a zdrojem hluku

Zákonitosti šíření zvuku platí za těchto ideálních podmínek:

- Zdroj zvuku je bodový.
- Podmínky instalace a provozu tepelného čerpadla jsou tytéž jako podmínky při určování akustického výkonu.
- Při Q=2 probíhá vyzařování do volného pole, v okolí se nenachází žádné odrazivé objekty, např. budovy.
- Při Q=4 a Q=8 se předpokládá dokonala odrazivost od sousedních ploch.
- Dodatečné cizí zvuky z okolí nejsou brány v úvahu.

Činitel směrovosti Q, místní průměr	Vzdálenost od zdroje hluku v m									
	1	2	4	5	6	8	10	12	15	
<b>Energeticky ekvivalentní trvalá hladina akustického tlaku <math>L_p</math> tepelného čerpadla vztažená k hladině akustického výkonu <math>L_w</math> naměřené u zařízení resp. vzduchového kanálu v dB(A)</b>										
2	-8,0	-14,0	-20,0	-22,0	-23,5	-26,0	-28,0	-29,5	-31,5	
4	-5,0	-11,0	-17,0	-19,0	-20,5	-23,0	-25,0	-26,5	-28,5	
8	-2,0	-8,0	-14,0	-16,0	-17,5	-20,0	-22,0	-23,5	-25,5	

#### Upozornění

- V praxi jsou možné odchylinky od zde uvedených hodnot, které jsou způsobeny akustickou reflexí nebo absorpcí zvuku podle místních podmínek.  
Proto popisují např. modelové situace Q=4 a Q=8 skutečné místní podmínky na emisním místě často jen nepřesně.
- Přiblíží-li se hladina akustického tlaku tepelného čerpadla zjištěná přibližně z tabulky o více než 3 dB(A) směrné hodnotě dovolené podle technického návodu "Hluk", musí být v každém případě vypracována přesná prognóza imise hluku (konzultujte specialistu akustika).

## Projekční pokyny (pokračování)

### Směrné hodnoty posuzované hladiny podle technického návodu "Hluk" (mimo budovu)

Oblast/objekt <sup>*6</sup>	Směrná hodnota imisí (hladina akustického tlaku) v dB(A) <sup>*7</sup>	přes den	v noci
Oblasti s průmyslovými objekty a byty, ve kterých nepřevažují ani průmyslová zařízení, ani byty.	60		45
Oblasti, ve kterých se nacházejí převážně byty.	55		40
Oblasti, ve kterých se nacházejí výhradně byty.	50		35
Byty, které jsou stavebně spojeny se zařízením tepelného čerpadla	40		30

#### Upozornění

- Požadavky technického návodu "Hluk" musí být v každém případě dodrženy.
- Při instalaci tepelného čerpadla na pozemku se musí dodržovat vzdálenosti k sousednímu pozemku podle příslušného stavebního úřadu.

### Hladina akustického tlaku pro různé vzdálenosti od zařízení

Venkovní jednotka typy 251.A10, 230 V~

Počet otáček ventilátoru	Hladina akustického výkonu L <sub>w</sub> v dB(A) <sup>*8</sup>	Činitel směrovosti Q	Vzdálenost od venkovní jednotky v m								
			1	2	4	5	6	8	10	12	15
			Hladina akustického tlaku L <sub>p</sub> v dB(A) <sup>*9</sup>								
Noc	54	2	46	40	34	32	30	28	26	24	22
		4	49	43	37	35	33	31	29	27	26
		8	52	46	40	38	36	34	32	30	29
Max.	59	2	51	45	39	37	35	33	31	29	27
		4	54	48	42	40	38	36	34	32	31
		8	57	51	45	43	41	39	37	35	34

Venkovní jednotka typy 251.A13, 230 V~

Počet otáček ventilátoru	Hladina akustického výkonu L <sub>w</sub> v dB(A) <sup>*8</sup>	Činitel směrovosti Q	Vzdálenost od venkovní jednotky v m								
			1	2	4	5	6	8	10	12	15
			Hladina akustického tlaku L <sub>p</sub> v dB(A) <sup>*9</sup>								
Noc	55	2	47	41	35	33	31	29	27	25	23
		4	50	44	38	36	34	32	30	28	27
		8	53	47	41	39	37	35	33	31	30
Max.	61	2	53	47	41	39	37	35	33	31	29
		4	56	50	44	42	40	38	36	34	33
		8	59	53	47	45	43	41	39	37	36

Venkovní jednotka typy 251.A10, 400 V~

Počet otáček ventilátoru	Hladina akustického výkonu L <sub>w</sub> v dB(A) <sup>*8</sup>	Činitel směrovosti Q	Vzdálenost od venkovní jednotky v m								
			1	2	4	5	6	8	10	12	15
			Hladina akustického tlaku L <sub>p</sub> v dB(A) <sup>*9</sup>								
Noc	54	2	46	40	34	32	30	28	26	24	22
		4	49	43	37	35	33	31	29	27	26
		8	52	46	40	38	36	34	32	30	29
Max.	59	2	51	45	39	37	35	33	31	29	27
		4	54	48	42	40	38	36	34	32	31
		8	57	51	45	43	41	39	37	35	34

<sup>\*6</sup> Stanovení podle plánu zástavby, k vyžádání u místního stavebního úřadu.

<sup>\*7</sup> Platí souhrnně pro všechny působící hluky.

<sup>\*8</sup> Měření součtové hladiny akustického výkonu podle EN ISO 12102/EN ISO 9614-2, třída přesnosti 2 bylo provedeno za těchto podmínek:  
A 7<sup>±3</sup>K/W 55<sup>±2</sup>K

<sup>\*9</sup> Určena výpočtem na základě naměřené vyhodnocené součtové hladiny akustického výkonu, podle vzorce v kapitole „Základy“

## Projekční pokyny (pokračování)

Venkovní jednotka typy 251.A13, 400 V~

Počet otáček ventilátora	Hladina akustického výkonu $L_W$ v dB(A) <sup>*8</sup>	Činitel směrovosti Q	Vzdálenost od venkovní jednotky v m								
			1	2	4	5	6	8	10	12	15
			Hladina akustického tlaku $L_P$ v dB(A) <sup>*9</sup>								
Noc	55	2	47	41	35	33	31	29	27	25	23
		4	50	44	38	36	34	32	30	28	27
		8	53	47	41	39	37	35	33	31	30
Max.	61	2	53	47	41	39	37	35	33	31	29
		4	56	50	44	42	40	38	36	34	33
		8	59	53	47	45	43	41	39	37	36

### Upozornění

V praxi jsou možné odchyly od zde uvedených hodnot, které jsou způsobeny akustickou reflexí resp. absorpcí zvuku podle místních podmínek.

Proto popisují např. modelové situace Q=4 a Q=8 skutečné místní podmínky na emisním místě často jen nepřesně.

### Upozornění ke snížení emisí zvuku

- Neinstalujte venkovní jednotku v bezprostřední blízkosti/nad obývacím pokojem, ložnicí nebo před jejich okny.
- Zajistěte ze strany stavby pomocí opatřením, aby se zamezilo přenosu vibrací venkovní jednotky do stavebního objektu.
- Kabelovou průchodku provádějte skrz stropy, stěny a střechy se zvukovou izolací. Zabraňte přenosu zvuku šířícímu se vzduchem a zvuku v pevném materiálu použitím vhodných těsnicích materiálů: viz údaje k instalaci vnitřní jednotky od strany 76.
- Neumisťujte venkovní jednotku v bezprostřední blízkosti sousedních budov, resp. pozemků. Viz údaje k instalaci venkovní jednotky od strany 66.

- Po instalaci venkovní jednotky se vlivem nepříznivých prostorových podmínek může zvýšit hladina akustického tlaku. V souvislosti s tím musíte dbát na následující:
  - Vyhýbejte se blízkosti podlahových ploch odrázejících zvuk (např. betonu nebo dlažby), protože se tak hladina akustického tlaku v důsledku vzniklých odrazů může zvýšit. Naopak v okolí s porostlou půdou (např. trávníkem) může být hladina akustického tlaku vnímána jako méně rušivá.
  - Venkovní jednotka pokud možno instalujte volně: viz strana 82.
- Pokud by nebyly dodrženy požadavky technických pokynů ohledně hluku, musí se hladina akustického tlaku stavebními opatřeními (např. osázení rostlinami) snížit na požadovanou úroveň: 82.

## 7.7 Dimenzování tepelného čerpadla

Nejprve zjistěte normovanou tepelnou zátěž budovy  $\Phi_{HL}$ . Pro rozhovor se zákazníkem a vypracování nabídky ji zpravidla postačí stanovit jen přibližně.

Před objednávkou je – jako u všech topných systémů – třeba zjistit normovanou tepelnou zátěž budovy podle ČSN EN 12831 a podle toho vybrat vhodné tepelné čerpadlo.

### Monovalentní způsob provozu

Při monovalentním způsobu provozu musí tepelné čerpadlo jako jediný zdroj tepla pokrývat veškerou potřebu tepla budovy podle normy ČSN EN 12831.

Pro monovalentní způsob provozu je nutné zohlednit možné primární vstupní teplotu na místě instalace a meze použití tepelného čerpadla:

Min. primární vstupní teplota vzduchu a min. teplota přívodní větve v sekundárním okruhu: viz kapitola „Meze použití podle ČSN EN 14511“.

Dodatečně se musí při monovalentním způsobu provozu respektovat, že topný výkon tepelného čerpadla max. teplota přívodní větve sekundárního okruhu závisí na primární vstupní teplotě. Následkem může být snížení komfortu, obzvláště při ohřevu pitné vody.

Při instalaci proto dodržujte tyto body:

- Zkontrolujte, zda v závislosti na primární vstupní teplotě na místě instalace postačí max. teplota přívodní větve tepelného čerpadla, aby se splňovaly specifické požadavky ohřevu pitné vody v dané zemi.
- Při prvním uvedení do provozu nebo v servisním případě může být teplota v sekundárním okruhu pod požadovanou min. výstupní teplotou tepelného čerpadla. Kompresor tepelného čerpadla se pak samostatně nerobzehne.
- Pokud je provoz s ochranou před mrazem trvale aktivní (např. v rekreačním domě), může dojít k poklesu teploty v sekundárním okruhu pod min. výstupní teplotou tepelného čerpadla. Kompresor tepelného čerpadla se pak samostatně nerobzehne.

Proto se musí také u monovalentního projektování vždy v plánech respektovat další zdroj tepla, např. průtokový ohřívač topné vody. Pokud nedokáže tepelné čerpadlo v monovalentním provozu pokrýt potřebu tepla, musí se tepelné čerpadlo provozovat **monoenergeticky** (pomocí průtokového ohřívače topné vody) nebo **bivalentně** (s externím zdrojem tepla). Jinak hrozí nebezpečí zamrznutí kondenzátoru a závažného poškození tepelného čerpadla.

<sup>\*8</sup> Měření součtové hladiny akustického výkonu podle EN ISO 12102/EN ISO 9614-2, třída přesnosti 2 bylo provedeno za těchto podmínek:  
A  $7 \pm 3$  K/W  $55 \pm 2$  K

<sup>\*9</sup> Určena výpočtem na základě naměřené vyhodnocené součtové hladiny akustického výkonu, podle vzorce v kapitole „Základy“

## Projekční pokyny (pokračování)

U zařízení tepelných čerpadel s monovalentním způsobem provozu je obzvláště důležité přesné dimenzování, protože příliš velké zvolené přístroje jsou často spojeny s nepřiměřeně vysokými náklady na zařízení. Proto zabraňte předdimenzování!

Při dimenzování tepelného čerpadla dbejte na:

- Zohledněte přirážky za doby blokování k tepelné zátěži budovy. Elektrorozvodný závod může přerušit napájení tepelných čerpadel elektrickým proudem na max.  $1 \times 4$  hodiny během 24 hodin. Zohledněte navíc individuální pravidla zákazníků se zvláštnimi smlouvami.
- Z důvodu setrvačnosti budovy se zpravidla nezohledňují 2 hodiny doby blokování.

### Upozornění

Doba uvolnění mezi 2 dobami blokování musí ovšem probíhat minimálně tak dlouho jako předchozí doba blokování.

### Přibližné stanovení tepelné zátěže na základě velikosti vytápěných plochy

Vytápěná plocha ( $m^2$ ) se vynásobí následující specifickou potřebou výkonu:

Pasivní dům	10 W/ $m^2$
Nízkoenergetický dům	40 W/ $m^2$
Novostavba (podle EnEV)	50 W/ $m^2$
Dům (postavený před rokem 1995 s běžnou tepelnou izolací)	80 W/ $m^2$
Starý dům (bez tepelné izolace)	120 W/ $m^2$

### Přirážka pro ohřev pitné vody při monovalentním způsobu provozu

#### Upozornění

V bivalentním režimu tepelného čerpadla je poskytovaný topný výkon za normálních okolností tak vysoký, že na tuto přirážku není třeba brát ohled.

**Teoretické projektování při  $1 \times 4$  hodinách blokování nebo při použití v Smart Grid**

#### Příklad:

- Nízkoenergetický dům ( $40 W/m^2$ ) s jednou vyhřívací plochou  $180 m^2$
- Přibližně stanovená tepelná zátěž:  $7,2 kW$
  - Maximální doba blokování  $1 \times 4$  hodiny při minimální venkovní teplotě podle ČSN EN 12831

Při období 24 h tak vyplývá denní množství tepla:

- $7,2 kW \cdot 24 h = 173 kWh$

Na pokrytí maximálního denního množství tepla je z důvodu blokování provozu tepelného čerpadla k dispozici pouze 20 h/den. Vzhledem k setrvačnosti budovy se 2 hodiny nezohledňují.

- $173 kWh / 20 h = 8,65 kW$

Výkon tepelného čerpadla by se tedy musel při maximální době blokování  $1 \times 4$  hodiny za den zvýšit o cca 16 %.

Blokování se často zapíná jenom v případě potřeby. Od 1.4.2016 platí v ČR dle rozhodnutí ERÚ č. 8/2015 nová sazba D 57d. Informujte se o dobách blokování u příslušného elektrorozvodného závodu.

#### Nebo

	Potřeba teplé vody při teplotě teplé vody $45^\circ C$ v l na den a osobu	Specifické užitečné teplo ve Wh na den a osobu	Doporučená přirážka tepelné zátěže na ohřev pitné vody* <sup>10</sup> v kW na osobu
Nízká potřeba	15 až 30	600 až 1200	0,08 až 0,15
Standardní potřeba* <sup>11</sup>	30 až 60	1200 až 2400	0,15 až 0,30

### Monoenergetický způsob provozu

Tepelná čerpadla jsou v topném provozu podporována integrovaným průtokovým ohříváčem topné vody. Zapínání probíhá přes regulaci v závislosti na venkovní teplotě (bivalentní teplotě) a tepelné zátěži.

#### Upozornění

Podíl elektrického proudu spotřebovaného průtokovým ohříváčem se zpravidla nepočítá podle zvláštních tarifů.

Dimenzování při typické konfiguraci zařízení:

- Topný výkon tepelného čerpadla se dimenzuje na cca 70 až 85 % maximální potřebné topné zátěže podle ČSN EN 12831.
- Podíl tepelného čerpadla na roční topné práci je cca 95 %.
- Doby blokování nejsou zohledněny.

\*10 Při době ohřevu zásobníkového ohříváče vody 8 h.

\*11 Překročí-li skutečná potřeba teplé vody uvedené hodnoty, musí se zvolit vyšší přirážka výkonu.

## Projekční pokyny (pokračování)

### Upozornění

Menším dimenzováním tepelného čerpadla se oproti monoivalentnímu způsobu provozu prodlouží doba chodu tepelného čerpadla.

## 7.8 Hydraulické podmínky pro sekundární okruh

### Minimální objemový tok a minimální objem zařízení

Pro bezporuchový provoz tepelného čerpadla vzduch/voda je potřebný minimální objemový tok a minimální objem zařízení.

Oba požadavky jsou u tepelných čerpadel vzduch/voda popsaných v tomto návodu z výroby zaručeny díky zařízení Hydro AutoControl. Hydro AutoControl obsahuje mimo jiné akumulační zásobník vestavěný ve vnitřní jednotce z výroby a elektronicky regulovaný přepouštěcí ventil. Díky tomu je potřebná energie k odmrazování a minimální objemový tok zařízení kdykoliv k dispozici.

### Zařízení s paralelně zapojeným externím akumulačním zásobníkem

Tepelné čerpadlo může dodatečně k akumulačnímu zásobníku, který je vestavěný ve vnitřní jednotce externě napájet paralelně zapojený akumulační zásobník.

#### Výhody

- Topné okruhy se směšovačem lze zásobovat s jinou výstupní teplotou než topný okruh bez směšovače.
- Zařízení může být zásobováno dalšími zdroji tepla:
  - Ohřev externího akumulačního zásobníku solární podporou vytápění
  - Ohřev externího akumulačního zásobníku tepelným čerpadlem, pokud je elektrická energie poskytnuta vlastním vyrobeným produktem fotovoltaického zařízení.
- Překlenutí doby blokování elektrorozvodným podnikem:  
Tepelná čerpadla mohou být podle sazby za odběr proudu ve špičkách vypínána elektrorozvodným podnikem. Externí akumulační zásobník zásobuje topné okruhy také během této doby blokování.
- Dodatečný externí akumulační zásobník může dobu chodu tepelného čerpadla výrazně prodloužit. Tím se zabrání častému zapnutí a vypnutí tepelného čerpadla (takty).

#### Upozornění k provedení

- Při dimenzování externího akumulačního zásobníku je třeba dbát na to, aby byly připojeny okruhy podlahového vytápění a/nebo topné okruhy radiátorů.
- Kvůli většímu objemu vody a případnému samostatnému uzavírání zdroje tepla naplánujte další nebo větší expanzní nádobu.
- Bezpečnostní technické vybavení zařízení proveděte podle ČSN EN 12828.
- Objemový tok sekundárního čerpadla musí být větší než objemový tok čerpadel topných okruhů.
- Ve spojení s okruhem podlahového vytápění se musí instalovat termostat k omezení maximální teploty pro podlahové vytápění (obj. č. 7151728 nebo 7151729).

### Zařízení bez externího akumulačního zásobníku

Díky zařízení Hydro AutoControl máte vždy k dispozici minimální objem zařízení a minimální objemový tok. Proto může tepelné čerpadlo kdykoliv bezpečně odmrazovat.

Aby se zabránilo vychladnutí budovy, instalujte za níže uvedených podmínek externí akumulační zásobník s minimálním objemem 200 l:

- Zařízení je provozováno výhradně s radiátory.
- Zvolená sazba za odběr proudu zahrnuje blokování elektrorozvodným podnikem.

### Max. hydraulický tlak v systému

Maximální tlak v systému na straně topné vody je 3 bar (0,3 MPa).  
Tento hydraulický tlak nepřekračujte!

## 7.9 Pomůcka pro plánování pro sekundární okruh

Díky zařízení Hydro AutoControl máte vždy k dispozici minimální objem zařízení a minimální objemový tok.

Pro bezpečné zásobování připojených topných/chladicích okruhů udává níže uvedená tabulka přehled o používaných komponentech.

- Průřezy potrubí v sekundárním okruhu
- Integrovaný akumulační zásobník (vestavěný z výroby)
- Externí akumulační zásobník zapnutý paralelně k tepelnému čerpadlu

## Projekční pokyny (pokračování)

Dimenzování	$\dot{V}_{min}$ v l/h	$\varnothing_{trubek}$	Akumulační zásobník (minimální doporučení)	$\varnothing + ERP$	$\varnothing + \odot + ERP$
Novostavba	1000	DN 32	Integrovaný akumulační zásobník	Vitocell 100-E, 200 l	
Modernizace	1000	DN 32	Integrovaný akumulační zásobník	Vitocell 100-E, 200 l	

### Symboly:

$\dot{V}_{min}$  Minimální objemový tok sekundárního okruhu  
 $\varnothing_{trubek}$  Minimální průměr potrubí v sekundárním okruhu  
 $\varnothing\varnothing$  Topný okruh podlahového vytápění  
 $\odot$  Topný okruh radiátorů  
EVU Sazba za odběr el. proudu s blokováním ERP

### Upozornění

Minimální objemový tok uvedený v tabulce  $\dot{V}_{min}$  se vztahuje k hydraulickému okruhu mezi vnitřní a venkovní jednotkou. Tento minimální objemový tok je prostřednictvím zařízení Hydro AutoControl zajištěn za těchto podmínek:

- Potrubí je provedeno s DN 32.
- Max. délka potrubí mezi vnitřní a venkovní jednotkou je 20 m.

### Objem potrubí

Trubka	Jmenovitý průměr	Rozměr x tloušťka stěny v mm	Objem v l/m
Měděná trubka	DN 20	22 x 1	0,31
	DN 25	28 x 1	0,53
	DN 32	35 x 1	0,84
	DN 40	42 x 1	1,23
	DN 50	54 x 2	2,04
	DN 60	64 x 2	2,83
Závitové trubky	$\frac{3}{4}$	26,9 x 2,65	0,37
	1	33,7 x 3,25	0,58
	$1\frac{1}{4}$	42,4 x 3,25	1,01
	$1\frac{1}{2}$	48,3 x 3,25	1,37
	2	60,3 x 3,65	2,21
Spojovací trubky	DN 20	26 x 3,0	0,31
	DN 25	32 x 3,0	0,53
	DN 32	40 x 3,5	0,86
	DN 40	50 x 4,0	1,39
	DN 50	63 x 6,0	2,04
Hydraulická spojovací vedení	DN 32	40 x 3,7	0,84
	DN 40	50 x 4,6	1,31

### Upozornění

Pokud se tepelné čerpadlo používá také pro chladicí provoz, musí se přívodní a vratná větev topné vody izolovat proti difúzi par.

### Další hydraulické parametry

Oběhové čerpadlo	Namontované z výroby
Zbytkové dopravní výšky s vestavěným oběhovým čerpadlem	Viz strana 19 a 32.

## 7.10 Jakost vody

### Topná voda

Nevhodná plnicí a doplňovací voda napomáhá tvorbě usazenin a korodování. Takto může dojít k poškození zařízení.

Tvrzadlá voda může především způsobit i poškození průtoku-vého ohříváče topné vody.

Pokud se týká jakosti a množství topné vody včetně plnicí a doplňovací vody, je třeba respektovat směrnici VDI 2035.

- Před napuštěním topné zařízení důkladně propláchněte.
- K naplnění je třeba použít výhradně vodu splňující požadavky na kvalitu pitné vody.
- Používejte výlučně plnicí a doplňovací vodu s tvrdostí vody < 3 °dH.
- Nepoužívejte v topné vodě žádný protimrazový prostředek (např. směsi vody a glyku).
- Zařízení neprovozujte s chemickými přísadami, aditivy atd.

Další informace k plnicí a doplňovací vodě: viz projekční návod „Základy tepelných čerpadel“.

### Odlučovač kalů a magnetovce

Znečištěná topná voda obzvláště ve stávajících zařízeních může vést ke zvýšenému opotřebení nebo k poruše jednotlivých komponent, např. čerpadla a ventily.

Koroze a částice nečistot mohou snížit účinnost tepelného čerpadla a upcat kondenzátor. Bezchybný provoz zařízení proto není vždy zaručen.

Pronikání kyslíku (např. prostřednictvím lisovacích spojení) může vést ke korozi také v nových zařízeních, např. na tepelném výměníku v zásobníkovém ohříváči vody.


Doporučujeme proto instalovat odlučovač kalů s magnetem do stávajících i nově vytvořených topných zařízení: viz ceník Vitoset.

## Projekční pokyny (pokračování)

### 7.11 Přípojka na straně pitné vody

Při zřizování přípojky na straně pitné vody se řídte normami ČSN EN 806, ČSN 755409 a DIN 4753. Případně dodržte další předpisy specifické pro danou zemi.

#### Vitocal 250-A

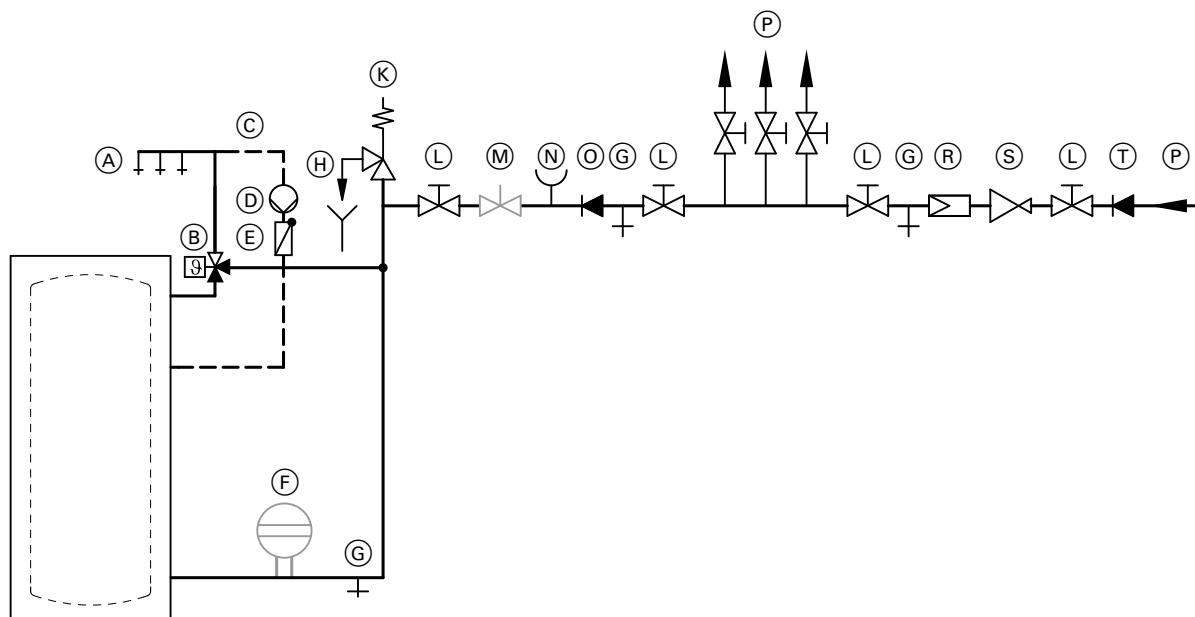


Příklad s ohřívačem Vitocell 100-V/100-W, typ CVWA/CVWB

- (A) Teplá voda
- (B) Termostatický směšovací automat
- (C) Cirkulační potrubí
- (D) Cirkulační čerpadlo
- (E) Zpětná klapka, zatížená pružinou
- (F) Expanzní nádoba, vhodná pro pitnou vodu
- (G) Vypouštění
- (H) Pozorovatelné ústí odfukového potrubí
- (K) Pojistný ventil

- (L) Uzavírací ventil
- (M) Regulační ventil průtoku  
(montáž doporučena)
- (N) Přípojka manometru
- (O) Zpětný ventil
- (P) Studená voda
- (R) Filtr pitné vody
- (S) Redukční ventil podle DIN 1988-200:2012-05
- (T) Zpětný ventil / oddělovač potrubí

## Projekční pokyny (pokračování)

### Vitocal 252-A

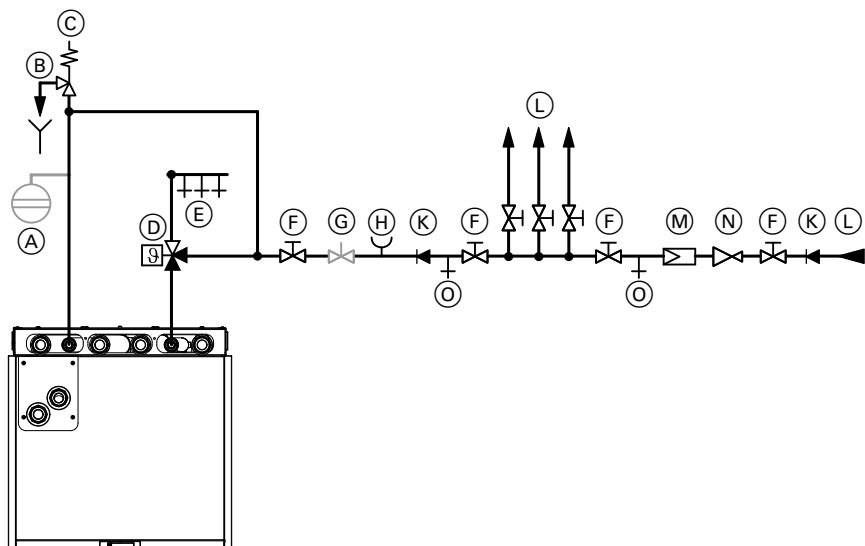

- (A) Expanzní nádoba, vhodná pro pitnou vodu  
(B) Pozorovatelné ústí odfukového potrubí  
(C) Pojistný ventil  
(D) Termostatický směšovací automat  
(E) Teplá voda  
(F) Uzavírací ventil

- (G) Regulační ventil průtoku  
(H) Připojka manometru  
(K) Zpětný ventil/oddělovač potrubí  
(L) Studená voda  
(M) Filtr pitné vody  
(N) Redukční ventil podle DIN 1988-200:2012-05  
(O) Vypouštěcí kohout

#### Pojistný ventil

Zásobníkový ohřívač vody **musí** být pojistným ventilem chráněn před nadměrným tlakem.

Doporučení: Pojistný ventil namontujte nad horním okrajem zásobníku. Díky tomu při práci na pojistném ventilu není třeba vyprazdňovat zásobníkový ohřívač vody.

#### Termostatický směšovací automat

U zařízení ohřívajících pitnou vodu na teplotu vyšší než 60 °C musí být na ochranu před opařením do teplovodního potrubí zabudován termostatický směšovací automat.

To platí především také při zapojení tepelných solárních zařízení.

## 7.12 Volba zásobníkového ohřívače vody

V zařízeních s tepelnými čerpadly Viessmann doporučujeme používat pouze zásobníky teplé vody Viessmann schválené v těchto plánovacích pokynech.

Pro nejlepší možnou funkci a účinnost zařízení je třeba při dimenzování zásobníkového ohřívače teplé vody zohlednit následující informace o plánování a výpočtech.

#### Upozornění

- Pokud se nepoužije **žádný** zásobníkový ohřívač vody Viessmann, musí odborný projektant při dimenzování zásobníkového ohřívače na vlastní zodpovědnost dodržovat následující projekční pokyny a výpočtové podklady.
- Při plánování zohledněte požadavky na ohřev specifické pro danou zemi.

#### Teplosměnná plocha

Aby mohlo tepelné čerpadlo přenášet teplo na pitnou vodu, musí mít zásobník teplé vody dostatečnou teplosměnnou plochu. Pokud je teplosměnná plocha příliš malá, překračuje teplota vratné větve během ohřevu vody v zásobníku dovolenou hodnotu a tepelné čerpadlo se vypne. Ohřev vody zásobníku se proto ukončí před dosažením požadované teploty v zásobníku, nastavené na regulaci tepelného čerpadla. V důsledku toho se tepelné čerpadlo často zapíná a vypíná pro ohřev vody v zásobníku a není dosaženo pož. hodnoty teploty zásobníku.

U ohřívačů teplé vody Viessmann se při vývoji zohledňuje teplosměnná plocha potřebná k provozu tepelných čerpadel. Výsledkem jsou schválené kombinace tepelného čerpadla a zásobníkového ohřívače vody.

U externích zásobníků je přibližný výpočet požadované teplosměnné plochy tepelného výměníku možný takto:

$$A_{\min} = P \times 0,3 \text{ m}^2/\text{kW}$$

## Projekční pokyny (pokračování)

$A_{min}$  Min. teplosměrná plocha v  $m^2$   
P Jmenovitý tepelný výkon tepelného čerpadla v kW při pracovním bodu s vysokými primárními vstupními teplotami  
Tímto výpočtem se zabraňuje také při vysokých primárních vstupních teplotách předčasnemu vypnutí tepelného čerpadla, např. v létě.

### Upozornění

- V případě tepelných čerpadel s invertorem řízených v závislosti na výkonu lze pro výpočet použít jmenovitý tepelný výkon, protože k ohřevu vody v zásobníku dochází při dílčím výkonu.
- Teplosměrná plocha výměníku externích zásobníků je uvedena v příslušných dokumentech výrobce.

### Max. teplota zásobníku

Max. dosažitelná teplota zásobníku je ovlivněna následujícími faktory:

- Teplota přívodní větve sekundárního okruhu
- Teplotní spád mezi přívodní větví a vratnou větví sekundárního okruhu

### Teplota přívodní větve sekundárního okruhu

Max. dosažitelná teplota přívodní větve v sekundárním okruhu závisí na primární vstupní teplotě: viz kapitola „Provozní meze“. Pokud nemůže tepelné čerpadlo při monovalentním způsobu provozu dosáhnout potřebné teploty zásobníku, musí se tepelné čerpadlo provozovat monoenergeticky (s průtokovým ohříváčem topné vody) nebo bivalentně (s externím zdrojem tepla).

### Teplotní spád mezi přívodní a vratnou větví sekundárního okruhu

Pro bezporuchový provoz tepelného čerpadla je zapotřebí dostatečný teplotní spád mezi přívodní a vratnou větví sekundárního okruhu.

### Vitocal 250-A

Způsob provozu tepelného čerpadla	3 až 5 osob Zásobníkový ohříváč vody	Objem	6 až 8 osob Zásobníkový ohříváč vody	Objem
Monovalentní	Vitocell 100-W, typ CVAB	300 l	Vitocell 100-V, typ CVA	500 l
	Vitocell 100-V/100-W, typ CVWA/CVWB	300 l 390 l	Vitocell 100-V, typ CVWA	500 l
			Vitocell 100-L, typ CVL + nabíjecí zásobníkový systém	500 l
Bivalentní	Vitocell 100-W, typ CVBC	300 l	Vitocell 100-B, typ CVBB	500 l

Ke splnění směrnice DVGW musíte pro dosažení teplot pitné vody  $> 60^\circ\text{C}$  použít průtokový ohříváč topné vody nebo druhý teplovodní kotel. Vybavení tepelného čerpadla průtokovým ohříváčem topné vody splňuje tyto požadavky.

Obzvláště v případě tepelných čerpadel s pevným topným výkonem umožňuje vysoký teplotní spád efektivní ohřev vody v zásobníku až do požadované hodnoty teploty zásobníku.

Směrné hodnoty teplotního rozpětí pro regulaci objemového toku na začátku ohřevu vody v zásobníku:

- Tepelná čerpadla s pevným topným výkonem: 5 až 8 K
- Tepelná čerpadla řízená v závislosti na výkonu s měničem: 4 až 5 K

### Vedení k zásobníkovému ohříváči vody

Pro vysokou účinnost přípravy teplé vody doporučujeme zohlednit následující informace:

- Dodržujte minimální průměr vedení pro připojení zásobníkového ohříváče teplé vody k tepelnému čerpadlu: viz kapitola „Pomoc při plánování sekundárního okruhu“
- Vedení mezi tepelným čerpadlem a zásobníkovým ohříváčem teplé vody provedte co nejkratší a co možná s nejmenšími změnami směru.

### Max. teplota zásobníku s tepelným čerpadlem Vitocal 250-A

Max. teplota zásobníku závisí na zvoleném zásobníkovém ohříváči vody a v něm vestavěném výměníku tepla. V závislosti na zásobníkovém ohříváči vody je max. teplota zásobníku v rozmezí  $50^\circ\text{C}$  a  $60^\circ\text{C}$ .

### Upozornění

- Uvedená teplota zásobníku může být dosažena jen v teplotním rozsahu mezi použití podle ČSN EN 14511, ve kterém tepelné čerpadlo dosáhne max. výstupní teploty.
- Velikosti zásobníku uvedené v následující tabulce jsou **směrné hodnoty**. Základem byla tato potřeba pitné vody: 50 l na osobu a den při teplotě pitné vody  $45^\circ\text{C}$


### Technické údaje zásobníkového ohříváče vody

Viz projekční podklady zásobníkového ohříváče vody.

## Projekční pokyny (pokračování)


### Příklady zařízení

#### Zásobníkové ohřívače vody s vnitřními výměníky tepla

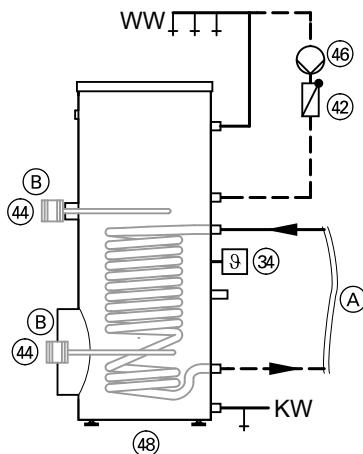

Hydraulické schéma při použití ohřívače vody Vitocell 100-V/100-W, typ CVWA/CVWB

- (A) Připojení tepelného čerpadla
- (B) Montáž elektrické topné vložky EHE je možná nahoře nebo dole
- SV Studená voda
- TV Teplá voda

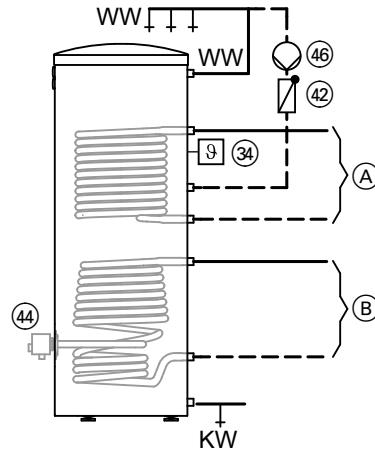

Hydraulické schéma při použití ohřívače vody Vitocell 100-B, typ CVBC nebo Vitocell 100-W, typ CVBC, 300 l (jako bivalentní zařízení) nebo Vitocell 100-W, typ CVAB, 300 l

- (A) Připojka externího zdroje tepla
- (B) Připojení tepelného čerpadla
- SV Studená voda
- TV Teplá voda

### Potřebná zařízení

Pol.	Označení	Počet	Obj. č.
(34)	Čidlo teploty zásobníku	1	7438702
(42)	Zpětná klapka (pružinová)	1	ze strany stavby
(44)	Elektrická topná vložka-EHE	1	Viz ceník Viessmann.
(46)	Cirkulační čerpadlo	1	Viz ceník Vitoset.
(48)	Zásobníkový ohřívač vody	1	Viz ceník Viessmann.

## 7.13 Chladicí provoz

Pro chladicí provoz pracují tepelná čerpadla v reverzibilním režimu. Zde probíhá proces okruhu tepelného čerpadla v obráceném směru.

### Konfigurace zařízení pro chlazení místnosti

V závislosti na konfiguraci zařízení je možný chladicí provoz přes jeden nebo několik topných/chladicích okruhů současně.

- Chladicí provoz je možný přímo přes topně/chladicí okruhy připojené přímo na vnitřní jednotku.
- Prostřednictvím topných okruhů připojených k externímu akumulačnímu zásobníku **není chlazení možné**.

Podrobné informace k příkladům zařízení s chlazením místnosti:  
[www.viessmann-schemes.com](http://www.viessmann-schemes.com)

### Chladicí okruhy

Chlazení probíhá topným/chladicím okruhem, např. okruhem podlahového vytápění. Při chlazení okruhem podlahového vytápění je třeba použít vhodné termostatické ventily. Tyto ventily se v období chlazení musejí AC signálem nebo ručním přepnutím dát otevřít pro chladicí provoz. Radiátory, desková topná tělesa apod. nejsou pro chladicí provoz vhodné.

Aby nedocházelo ke tvoření kondenzátu, musí se všechny viditelně instalované součásti např. trubky, čerpadla atd.

### Upozornění

Pro chladicí provoz musí být k dispozici a aktivováno čidlo teploty místnosti v následujících případech:

- Chladicí provoz řízený podle teploty v místnosti
- Ekvitermně řízený chladicí provoz s vlivem místnosti

### Ekvitermně řízený chladicí provoz

V ekvitermně řízeném chladicím provozu vyplývá požadovaná hodnota teploty přívodní větve z příslušné požadované hodnoty teploty místnosti a aktuální venkovní teploty (dlouhodobý průměr) podle chladicí charakteristiky. Její úroveň a sklon jsou nastavitelné.

### Chladicí provoz řízený podle teploty místnosti

Požadovaná teplota přívodní větve se vypočítává z rozdílu mezi požadovanou a skutečnou teplotou v místnosti.

### Chlazení podlahovým vytápěním

Podlahové vytápění je možné použít jak k vytápění, tak k chlazení budov a místností.

Pro dodržení komfortu a zamezení tvorby kondenzátu musí být dodrženy mezní hodnoty teploty povrchu. Povrchová teplota podlahového vytápění proto nesmí být v chladicím provozu nižší než 20 °C.

## Projekční pokyny (pokračování)

K zamezení tvorby vodního kondenzátu na povrchu podlahy musí být do přívodu podlahového vytápění zabudován přídavný spínač vlhkosti (příslušenství). Tím je i při náhlé změně počasí (např. bouřka) spolehlivě zabráněno tvorbě kondenzátu. Podlahové topení by mělo být dimenzováno s kombinací teploty na vstupu / výstupu cca 14/18 °C. Pro odhad možného chladicího výkonu podlahového vytápění lze použít následující tabulku.

**Odhad chladicího výkonu podlahového vytápění v závislosti na podlahové krytině a instalaci vzdálenosti potrubí (předpokládaná teplota přívodu cca 16 °C, teplota vratné větve cca 20 °C)**

Podlahová krytina Instalační vzdálenost	mm	Dlaždice			koberec		
		75	150	300	75	150	300
<b>Chladicí výkon při průměru trubky</b>							
-10 mm	W/m <sup>2</sup>	40	31	20	27	23	17
-17 mm	W/m <sup>2</sup>	41	33	22	28	24	18
-25 mm	W/m <sup>2</sup>	43	36	25	29	26	20

Údaje platí při

Teplota místnosti 26 °C

Relativní vlhkosti vzduchu 50 %

Teplota rosného bodu 15 °C

## 7.14 Zkouška těsnosti chladicího okruhu

U chladicích okruhů tepelných čerpadel od ekvivalentu CO<sub>2</sub> chladiva 5 t je nutné podle nařízení EU č. 517/2014 pravidelně provádět zkoušku těsnosti. U hermeticky uzavřených chladicích okruhů je nutná pravidelná zkouška od ekvivalentu CO<sub>2</sub> v rozsahu 10 t. Intervaly zkoušek chladicích okruhů závisí na výšce ekvivalentu CO<sub>2</sub>. Pokud jsou ze strany stavby k dispozici zařízení pro detekci netěsností, prodlužují se intervaly zkoušek.

### Zásadně platí:

*Min. výstupní teplota pro chlazení podlahovým vytápěním a min. povrchová teplota závisí na aktuálních klimatických podmínkách v místnosti (teplota vzduchu a relativní vlhkost vzduchu). Ty musí být při plánování zohledněny.*

## 7.15 Stanovený rozsah použití

Přístroj se smí podle zamýšleného používání instalovat a provozovat v uzavřených topných systémech dle ČSN EN 12828 se zohledněním příslušných montážních, servisních návodů a návodu k použití.

V závislosti na provedení se smí přístroj používat výhradně pro tyto účely:

- Vytápění místnosti
- Chlazení místnosti
- Ohřev pitné vody

Při použití dodatečných součástí a příslušenství je možné rozsah funkcí rozšířit.

Použití ve shodě s ustanovením předpokládá, že byla provedena pevná instalace ve spojení se schválenými součástmi specifickými pro zařízení.

Tepelná čerpadla Vitocal 250-A a Vitocal 252-A jsou vybavena hermetickými chladicími okruhy. Ekvivalent CO<sub>2</sub> je u všech přístrojů nižší než 10 t.

Proto **není** pravidelná zkouška těsnosti chladicího okruhu nutná.

Komerční nebo průmyslové použití k jinému účelu než pro vytápění/ chlazení místnosti nebo k ohřevu pitné vody platí jako použití odpovídající stanovenému účelu použití.

Nesprávné použití přístroje resp. neodborná obsluha (např. otevřením přístroje provozovatelem zařízení) je zakázáno a vede k vyloučení ze záruky. Chybné použití je také tehdy, pokud jsou součásti topného systému pozměněny v jejich funkci ve shodě s ustanovením.

### Upozornění

*Zařízení je určeno výhradně pro použití v domácnostech nebo k podobnému účelu, tzn., že je mohou bezpečně obsluhovat i nezaškolé osoby.*

## Regulace tepelného čerpadla

### 8.1 Konstrukce a funkce

#### Modulární konstrukce

Regulace je vestavěna ve vnitřní jednotce.

## Regulace tepelného čerpadla (pokračování)

Regulace se skládá z elektronických modulů a obslužné jednotky:

- Obslužná jednotka HMI se 7-palcovým dotykovým displejem a integrovaným komunikačním modulem TCU
- Elektronický modul HPMU:
  - Přípojka relé
  - Přípojka součástí a příslušenství přes sběrnici PlusBus a CAN-BUS
  - Napájení příslušenství ze sítě
- Elektronický modul EHCU pro průtokový ohřívač topné vody a přídavný spínač vlhkosti
- Indikace stavu (Lightguide) pro indikaci provozu a poruch

### Obslužná jednotka



Regulaci je možné nastavit na tyto způsoby provozu:

- Ekvitermně řízený provoz
  - Musí být připojené čidlo venkovní teploty.
- Provoz řízený teplotou místnosti
- Jednoduchá obsluha díky:
  - Grafický dotykový displej s nekódovaným textem
  - Velké písmo a kontrastní barevné zobrazení
  - Text návodů zasazený do kontextu
- Konektivita přes:
  - Integrované rozhraní WiFi
  - Režim přístupový bod
  - Bezdrátové zařízení Low-Power
- S digitálními spínacími hodinami
- Dotykový displej pro:
  - Navigaci
  - Nastavení
  - Potvrzení
  - Návod a dodatečné informace
  - Nabídka
- Nastavení:
  - Požadované teploty místnosti
    - Redukovaná
    - Standardní
    - Komfort
  - Požadovaná teplota zásobníku
  - Jednorázový ohřev pitné vody
  - Provozních programů pro vytápění místností a přípravu teplé vody
  - Časové programy pro vytápění místností, přípravu teplé vody a cirkulaci
  - Komfortní provoz
  - Prázdninový program
  - Prázdniny doma
  - Topné charakteristiky
  - Funkce hygieny (zvýšená hygiena pitné vody)
  - Parametry
  - Reléový test
  - Zkušebního provozu

### ■ Indikace:

- Venkovní teplota
- Teplota přívodní věte zdroj tepla
- Výstupní teplota topných/chladicích okruhů se směšovačem
- Požadovaná teplota přívodní věte
- teplota zásobníku
- Provozních údajů
- Energetické spotřeboiče (v energetickém cockpitu)
- Diagnostických dat
- Hlášení poruchy

### ■ Možné jazyky:

- Němčina
- Čeština
- Dánština
- Angličtina
- Francouzština
- Italština
- Holandština
- Polština
- Slovenština
- Švédština
- Estonština
- Chorvatština
- Lotyština
- litevština
- Norština
- Bulharština
- Portugalština
- Rumunština
- Ruština
- Srbská
- Slovinština
- Španělština
- Finština
- Ukrajinská
- Maďarština

## Regulace tepelného čerpadla (pokračování)

### Funkce

- Ekvitermně řízená regulace výstupní teploty
- Regulace 1 nebo 2 přímo připojených topných/chladicích okruhů bez směšovače  
Nebo
- Ve spojení s externím akumulačním zásobníkem:  
Regulace 1 topného/chladicího okruhu bez směšovače a max. 3 topných/chladicích okruhů se směšovačem
- Elektronické omezování maximální a minimální teploty
- Čerpadla topného/chladicího okruhu v závislosti na potřebě a vypnutí kompresoru
- Nastavování variabilní meze vytápění
- Automatické přestavení zimního/letního času
- Individuálně programovatelné spínací časy pro topný/chladicí provoz a ohřev pitné vody:  
Max. 4 časové fáze na den
- Ochrana zařízení před mrazem
- Integrovaný diagnostický systém
- Indikace údržby
- Uvádění do provozu pomocí průvodce uváděním do provozu
- Regulace teploty zásobníku s přednostním zapínáním
- Funkce hygieny pro ohřev pitné vody (krátkodobý ohřev na vyšší teplotu)
- Program vysoušení podlahového potěru současně pro všechny topné/chladicí okruhy (výběr 6 uložených programů)
- Externí zapojení topného okruhu (ekvitermně řízená regulace výstupní teploty až 4 topných/chladicích okruhů ve spojení s prostorovým termostatem)
- Optimalizovaná správa energie, např. ve spojení s fotovoltaickým zařízením, proudovým akumulačním systémem
- Nastavení provozu se sníženým hlukem pro venkovní jednotku
- Možnosti připojení rozšiřovacích modulů

### Upozornění k účastnickým zařízením sběrnice PlusBus

K regulaci mohou být připojena max. 3 rozšíření EM-M1 nebo EM-MX (elektronický modul ADIO).

Kabel sběrnice PlusBus (nestíněný)

- Dvouzálový
- Průřez kabelu: 0,34 mm<sup>2</sup>
- Max. celková délka: 50 m

### Funkce ochrany před mrazem

- Funkce ochrany před mrazem se aktivuje při poklesu venkovní teploty pod cca +1 °C.  
Ve funkci ochrany před mrazem se zapne sekundární čerpadlo.  
Nastaví se redukovaná výstupní teplota.
- Pokud je teplota zásobníku < 5 °C, zásobníkový ohříváč vody se ohřeje na 20 °C. Pokud je ekvitermně řízená regulace teploty nastavena s řízením teplotou místnosti, není aktivní funkce ochrany před mrazem pro topné okruhy (pokud není kontakt obsazen). V takovém případě musí být ochrana před mrazem pro topný okruh zajištěna ze strany stavby.
- Funkce ochrany před mrazem se vypne při překročení venkovní teploty cca +3 °C.


### Nastavení topných charakteristik (sklon a úroveň)

Výstupní teplota topných/chladicí okruh bez směšovače a výstupní teplota topných/chladicích okruhů se směšovačem (ve spojení s rozšiřovací sadou směšovače) je ekvitermně řízená. Přitom se výstupní teplota tepelného čerpadla automaticky reguluje o 0 až 40 K výše než nejvyšší momentální požadovaná výstupní teplota (stav při dodání 8 K).

Výstupní teplota potřebná k dosažení potřebné teploty místnosti závisí na topném zařízení a na tepelné izolaci vytápěné budovy. Pomocí nastavení topných charakteristik se výstupní teplota sekundárního okruhu přizpůsobí těmto podmínkám.

Výstupní teplota je směrem nahoru omezena termostatem a teplotou nastavenou na elektronické regulaci maximální teploty.

Výstupní teplota topných/chladicích okruhů nemůže být vyšší než výstupní teplota tepelného čerpadla.

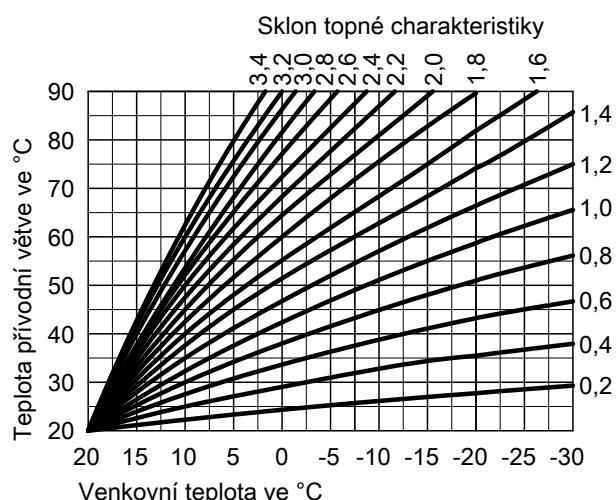

### Zařízení s externím akumulačním zásobníkem

Při použití externího akumulačního zásobníku musí být vestavěno čidlo teploty akumulačního zásobníku. Toto čidlo teploty akumulačního zásobníku se připojuje k regulaci tepelného čerpadla.

## Regulace tepelného čerpadla (pokračování)

### Topná zařízení s akumulačním zásobníkem na topnou vodu

Při použití hydraulického rozpojení musí být teplotní čidlo vestavěno do akumulačního zásobníku topné vody. Toto čidlo teploty se připojí na regulaci tepelného čerpadla.


### Čidlo venkovní teploty

#### Místo montáže

- Severní nebo severozápadní stěna budovy
- 2 až 2,5 m nad zemí, u vícepodlažních budov v horní polovině druhého podlaží

#### Přípojka

- 2-žilový kabel, délka max. 35 m při průřezu vodiče 1,5 mm<sup>2</sup>, měď
- Kabel se nesmí pokládat spolu s vodiči 230/400 V.



#### Technické údaje

Stupeň krytí	IP43 podle ČSN EN 60529, zajistěte nástavbou nebo vestavbou.
Typ čidla	Viessmann NTC 10 kΩ při teplotě 25 °C

Přípustná teplota prostředí při provozu, skladování a přepravě

-40 až +70 °C

## 8.2 Technické údaje regulace tepelného čerpadla

Jmenovité napětí	230 V~
Jmenovitý kmitočet	50 Hz
Jmenovitý proud	6 A
Třída ochrany	I
Přípustná teplota prostředí	
– Provoz	5 až +35 °C Použití v obytných místnostech a kotelnách (normální okolní podmínky) –20 až +65 °C
– Skladování a přeprava	
Nastavení elektronických termostatů (topný provoz)	91 °C (přestavení není možné)
Rozsah nastavení teploty pitné vody	10 až 60 °C: U vnitřních jednotek s vestavěným zásobníkovým ohříváčem vody až 70 °C
Rozsah nastavení topné charakteristiky	
Sklon	0,2 až 3,5
Úroveň	–13 až 40 K
Komunikační modul (vestavěný)	
Frekvenční pásmo WiFi	2400 až 2483,5 MHz
Max. vysílací výkon	+ 17 dBm
Frekvenční pásmo	2400 - 2483,5 MHz
Max. vysílací výkon	+ 10 dBm
Napájecí napětí	24 V~
Příkon	4 W

## Příslušenství regulace

### 9.1 Přehled

Příslušenství	Obj. č.	Vitocal 250-A	Vitocal 252-A
Fotovoltaika: viz od strany 97.			
Počítadlo energie, 3-fázové			
– Bilancovatelné	ZK06026	X	X
– Nebilancovatelné	ZK06027	X	X
Spojovací kabely sběrnice BUS: Viz od strany 97.			
Komunikační kabel sběrnice BUS vnitřní/venkovní jednotky			
– Délka 5 m	ZK06216	X	X
– Délka 15 m	ZK06217	X	X
– Délka 30 m	ZK06218	X	X
Spojovací kabel sběrnice BUS k propojení účastnických zařízení sběrnice			
– Délka 5 m	ZK06219	X	X
– Délka 15 m	ZK06220	X	X
– Délka 30 m	ZK06221	X	X
Čidla: viz od strany 98.			
Ponorné čidlo teploty (NTC 10 kΩ)	7438702	X	X
Rozšíření pro regulaci topného okruhu: Viz od strany 98.			
Příložný regulátor teploty	ZK04647	X	X
Příložný regulátor teploty	7151729	X	X
Ponorný regulátor teploty	7151728	X	X
Rozšiřovací sada směšovače EM-MX (montáž na směšovač)	Z017409	X	X
Rozšiřovací sada směšovače EM-M1 (montáž na stěnu)	Z017410	X	X

#### Upozornění

V níže uvedeném popisu příslušenství regulace jsou uvedeny všechny funkce a přípojky příslušných příslušenství regulace. Ne všechny tyto funkce a přípojky jsou u příslušného tepelného čerpadla k dispozici.

### 9.2 Fotovoltaický systém

#### Počítadlo energie 3-fázové

##### Obj. č. ZK06026

Fázově bilancovatelný obousměrný elektroměr

- S rozhraním sběrnice CAN-BUS
- Pro optimální využití vlastního vyrobeného proudu fotovoltaickými zařízeními tepelnými čerpadly

#### Počítadlo energie 3-fázové

##### Obj. č. ZK06027

Nebilancovatelný obousměrný elektroměr: Proudy se sčítají ve stejném směru.

- S rozhraním sběrnice CAN-BUS
- Pro optimální využití vlastního vyrobeného proudu fotovoltaickými zařízeními tepelnými čerpadly

### 9.3 Spojovací kabely sběrnice BUS

#### Komunikační kabel sběrnice BUS

Délka	Obj. č.
5 m	ZK06217
15 m	ZK06218
30 m	ZK06219

Stíněný komunikační kabel sběrnice CAN-BUS se zástrčkou mezi venkovní a vnitřní jednotkou

## Příslušenství regulace (pokračování)

### Spojovací kabel sběrnice

Délka	Obj. č.
5 m	ZK06219
15 m	ZK06220
30 m	ZK06221


Stíněný spojovací kabel sběrnice CAN-BUS se zástrčkou k propojení účastnických zařízení sběrnice v systému jako např. Vitoair, Vitocal, Vitocharge atd.

### 9.4 Čidla

#### Ponorné čidlo teploty

##### Obj. č. 7438702

- Pro měření teploty v jímce
- Pro vestavbu do zásobníkového ohřívače vody nebo akumulačního zásobníku topné vody



##### Technické údaje


Délka kabelu	5,8 m, se zástrčkou
Stupeň krytí	IP 32 podle ČSN EN 60529 zajistit nástavbou nebo vestavbou
Typ čidla	Viessmann NTC 10 kΩ při teplotě 25 °C
Přípustná teplota okolí	
– Provoz	0 až +90 °C
– Skladování a přeprava	-20 až +70 °C

### 9.5 Rozšíření regulace topného okruhu

#### Příložný regulátor teploty

##### Obj. č. ZK04647

K použití jako termostat omezovače maximální teploty podlahového vytápění (pouze ve spojení s kovovými trubkami). Termostat se montuje na přívodní větví topení. Při příliš vysoké teplotě přívodní větve vypne termostat zdroj tepla.




##### Technické údaje

Délka kabelu	1,5 m
Rozsah nastavení	30 až 80 °C
Spínací diference	6,5 K ±2,5 K
Spínací výkon	6(1,5) A, 250 V~
Nastavovací stupnice	v pouzdře
Stupeň krytí podle ČSN EN 60529	IP 41

#### Příložný regulátor teploty

##### Obj. č. 7151729

K použití jako termostat omezovače maximální teploty podlahového vytápění (pouze ve spojení s kovovými trubkami). Termostat se montuje na přívodní větví topení. Při příliš vysoké teplotě přívodní větve vypne termostat čerpadlo topného okruhu.

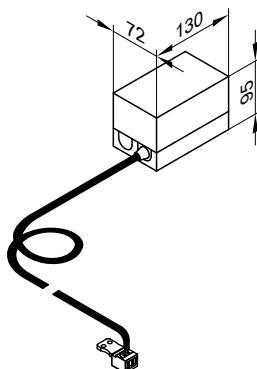

## Příslušenství regulace (pokračování)

### Technické údaje


Délka kabelu	4,2 m, s konektorem
Rozsah nastavení	30 až 80 °C
Spínací diference	Max. 14 K
Spínací výkon	6(1,5) A, 250 V~
Nastavovací stupnice	v pouzdře
Reg. č. DIN	DIN TR 1168

### Ponorný regulátor teploty

#### Obj. č. 7151728

Použitelný jako termostat omezování maximální teploty podlahového topení.

Termostat se montuje na přívodní větvi topení. Při příliš vysoké teplotě přívodní větev vypne termostat čerpadlo topného okruhu.

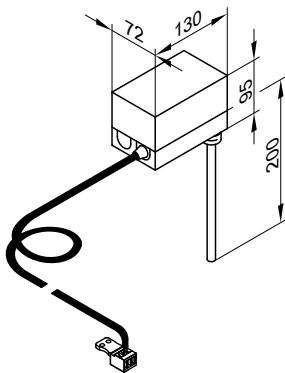

### Technické údaje

Délka kabelu	4,2 m, s konektorem
Rozsah nastavení	30 až 80 °C
Spínací diference	Max. 11 K
Spínací výkon	6(1,5) A, 250 V~
Nastavovací stupnice	v pouzdře
Jímka z ušlechtilé oceli (vnější závit)	R ½ x 200 mm
Reg. č. DIN	DIN TR 1168

### Rozšiřovací sada směšovače EM-MX s integrovaným motorem směšovače

#### Obj. č. Z017409


Účastnické zařízení sběrnice PlusBus

#### Součásti:

- Elektronika směšovače (elektronický modul ADIO) s elektromotorem směšovače pro směšovač Viessmann DN 20 až DN 50 a R ½ až R 1¼
- Čidlo teploty přívodní větve (příložné čidlo teploty) s připojovacím kabelem s konektorem
- Konektor pro připojení čerpadla topného okruhu
- Kabel sítové přípojky (délka 3,0 m) s konektorem
- Připojovací kabel PlusBus (délka 3,0 m) s konektorem
- Možnost připojení ponorného čidla teploty hydraulické výhybky (samostatné příslušenství)

Motor směšovače se montuje přímo na směšovač Viessmann DN 20 až DN 50 a R ½ až R 1¼.


### Elektronika směšovače s motorem směšovače

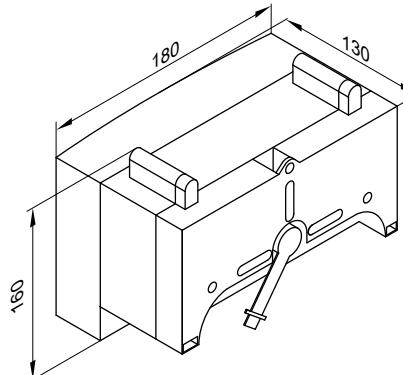

## Příslušenství regulace (pokračování)

Technické údaje elektroniky směšovače s motorem směšovače	
Jmenovité napětí	230 V~
Jmenovitý kmitočet	50 Hz
Jmenovitý proud	2 A
Příkon	5,5 W
Stupeň krytí	IP20D podle ČSN EN 60529, zajistit nástavbou nebo vestavbou.
Třída ochrany	I
Přípustná teplota prostředí	
– Provoz	0 až +40 °C
– Skladování a přeprava	-20 až +65 °C
Jmenovitá zatížitelnost reléových výstupů	
– Čerpadlo topného okruhu [20]	1 A, 230 V~
– Motor směšovače [52]	0,1 A, 230 V~
Utahouvací moment	3 Nm
Potřebná doba chodu motoru směšovače pro 90° ↘	Cca 120 s

### Čidlo teploty přívodní větve (přiložné čidlo teploty)



Upevňuje se upínací páskou.

### Technické údaje čidla teploty přívodní větve

Délka kabelu	2,0 m, s konektorem
Stupeň krytí	IP32D podle ČSN EN 60529, zajistit nástavbou nebo vestavbou.
Typ čidla	Viessmann NTC 10 kΩ při 25 °C
Přípustná teplota prostředí	
– Provoz	0 až +120 °C
– Skladování a přeprava	-20 až +70 °C

## Rozšiřovací sada směšovače EM-M1 pro samostatný motor směšovače

### Obj. č. Z017410


Účastnické zařízení sběrnice PlusBus

Pro připojení samostatného motoru směšovače

Součásti:

- Elektronika směšovače (elektronický modul ADIO) pro připojení samostatného motoru směšovače
- Čidlo teploty přívodní větve (přiložné čidlo teploty) s připojovacím kabelem s konektorem
- Konektor pro připojení čerpadla topného okruhu a motoru směšovače
- Kabel sítové přípojky (délka 3,0 m) s konektorem
- Připojovací kabel PlusBus (délka 3,0 m) s konektorem
- Možnost připojení ponorného čidla teploty hydraulické výhybky (samostatné příslušenství)

### Elektronika směšovače

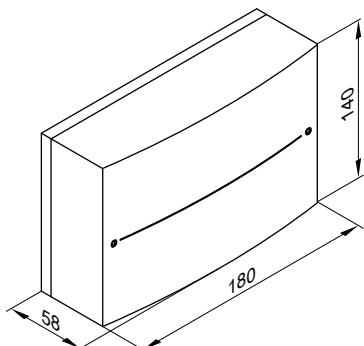


### Technické údaje elektroniky směšovače

Jmenovité napětí	230 V~
Jmenovitý kmitočet	50 Hz
Jmenovitý proud	2 A
Příkon	1,5 W

Stupeň krytí	IP20D podle ČSN EN 60529, zajistit nástavbou nebo vestavbou.
Třída ochrany	I
Přípustná teplota prostředí	
– Provoz	0 až +40 °C
– Skladování a přeprava	-20 až +65 °C
Jmenovitá zatížitelnost reléových výstupů	
– Čerpadlo topného okruhu [20]	1 A, 230 V~
– Motor směšovače [52]	0,1 A, 230 V~
Potřebná doba chodu motoru směšovače pro 90° ↘	Cca 120 s

### Čidlo teploty přívodní větve (přiložné čidlo teploty)



Upevňuje se upínací páskou.

### Technické údaje čidla teploty přívodní větve

Délka kabelu	5,8 m, s konektorem
Stupeň krytí	IP32D podle ČSN EN 60529, zajistit nástavbou nebo vestavbou.
Typ čidla	Viessmann NTC 10 kΩ při teplotě 25 °C
Přípustná teplota prostředí	
– Provoz	0 až +120 °C
– Skladování a přeprava	-20 až +70 °C

## Seznam hesel

### Symboly

4/3-cestné ventily .....	7, 8, 20, 21
4-cestný přepínací ventil .....	33

### A

Absorpce zvuku .....	83
Advanced acoustics design+ .....	8, 21
Akumulační zásobník .....	87
Akumulační zásobník topné vody .....	7, 8
– Paralelně zapnutý .....	87
Akustická reflexe .....	82, 83
Akustický výkon .....	11, 13, 15, 24, 27, 29
Anoda napájená elektrickým proudem .....	53, 59, 66

### B

Bivalentní způsob provozu .....	91
Blokování elektrorozvodným podnikem .....	80, 82, 86
Blokování ERP .....	66

### C

Celková hmotnost .....	11, 13, 15, 24, 26, 28
Cirkulační čerpadlo .....	89
<b>C</b>	
Čidla .....	98
Čidlo teploty místnosti	
– Chladicí provoz .....	92
Čidlo venkovní teploty .....	81, 96
Činitel směrovosti .....	82, 83

### D

Délka kabelu .....	82
Délka vedení .....	81
Designový kryt .....	74
Detekce netěsností .....	93
Dimenzování tepelného čerpadla .....	85, 86
Dimenzování zásobníkových ohřívačů vody .....	90
Doba blokování .....	66, 86
Doba blokování elektrorozvodným závodem .....	86
Domovní přívod .....	79
Doplňovací voda .....	88
Doporučené kably pro připojení k sítí .....	82

### E

EC-ventilátor .....	33
Ekvitermně řízená regulace	
– Funkce .....	95
– Funkce ochrany před mrazem .....	95
– Obslužná jednotka .....	94
Ekvitermně řízený chladicí provoz .....	92
Ekvivalent CO <sub>2</sub> .....	93
Elektrická topná vložka .....	51, 52, 58, 65
Elektrické doplňkové vytápění .....	68
Elektrické parametry	
– Venkovní jednotka .....	10, 12, 14, 23, 25, 27
– Vnitřní jednotka .....	10, 12, 14, 23, 25, 28
Elektrické přípojky .....	80
Elektrické spojovací kably .....	74, 75, 76
Elektrický příkon .....	10, 12, 14, 23, 26, 28
Elektroměr .....	81
Elektronický modul ADIO .....	95
Emise zvuku .....	82, 85
Expanzní nádoba .....	7, 8, 20, 21

### F

Filtr pitné vody .....	89, 90
Funkce ochrany před mrazem .....	95

### H

Hladina akustického tlaku .....	82, 83, 84
Hladina akustického výkonu .....	82, 83

Hmotnost .....	68
Hotová podlaha .....	77
Hydraulická připojovací sada .....	79
Hydraulické podmínky pro sekundární okruh .....	87
Hydraulické přípojky .....	11, 13, 15
Hydro AutoControl .....	87

### CH

Chladicí okruh .....	11, 13, 15, 24, 26, 28
Chladicí provoz .....	92
– Ekvitermně řízený .....	92
– Řízený podle teploty místnosti .....	92
Chladicí provoz řízený podle teploty místnosti .....	92
Chladicí provoz podlahového vytápění .....	93
Chladící nasávaného plynu .....	33
Chladivo .....	8, 21
Chlazení podlahovým vytápěním .....	92

### I

Informace o výrobku .....	47
– Příslušenství .....	47
Informace o výrobku .....	
– Vitocal 250-A .....	7
– Vitocal 252-A .....	20
Instalace .....	67
– Mezi stěnami .....	66
– Venkovní jednotka .....	66
– Ve výklencích .....	66
– Vnitřní jednotka .....	76
Instalace v blízkosti pobřeží .....	67
Instalační vzdálenost potrubí podlahového vytápění .....	93
Integrovaný zásobníkový ohřívač vody .....	24, 26, 28
Invertor .....	33

### J

Jakost topné vody .....	88
Jakost vody .....	88

### K

Kabel pro připojení k sítí .....	82
– Venkovní jednotka .....	82
– Vnitřní jednotka .....	82
Kabel pro připojení k sítí .....	34, 81
Kompresor .....	33
Kompresor Scroll .....	33
Komunikační kabel sběrnice BUS .....	97
Komunikační kabel sběrnice CAN-Bus .....	34
Kondenzát .....	68, 93
Kondenzátor .....	33
Konzola .....	71
Konzola pro montáž na podlahu .....	67
Konzola pro montáž na stěnu .....	76

### M

Max. délka kabelu .....	13, 15, 24, 26, 29
Meze použití .....	
– Vitocal 250-A .....	19
– Vitocal 252-A .....	32
Minimální objemový tok .....	87, 88
Minimální objem zařízení .....	87
Minimální průměr potrubí .....	88
Minimální výška místnosti .....	77
Minimální vzdálenosti .....	
– Venkovní jednotka .....	70
– Vnitřní jednotka .....	78
Místo montáže .....	66
Mobilní přenos dat .....	11, 13, 15
Monoenergetický způsob provozu .....	86, 91
Monovalentní způsob provozu .....	85, 91
Montáž na plochou střechu .....	67

## Seznam hesel

Montáž na podlahu .....	67	Přívodní větev .....	
Montáž na stěnu .....	76	– Sekundární okruh .....	17, 18, 30, 31, 32
Montáž venkovní jednotky .....	76	– Venkovní jednotka .....	17, 19, 30, 32, 34
– Konzola pro montáž na podlahu .....	67	– Zásobníkový ohřívač vody .....	17, 19, 31, 32
– Sada konzol pro montáž na stěnu .....	67	Přívodní větev topné vody .....	11, 13, 15, 24, 26, 29
Montáž venkovní jednotky na podlahu .....	74, 75		
<b>N</b>			
Napájení elektrickým proudem .....	66	<b>R</b>	
Na potřebu elektrického proudu .....	66	Redukční ventil .....	89, 90
Napouštěcí a vypouštěcí zařízení .....	80	Regulace .....	93
Normovaná tepelná zátěž budovy .....	85	Regulace tepelného čerpadla .....	7, 8, 20, 21, 93
<b>O</b>		– Kabel pro připojení k sítí .....	82
Obslužná jednotka .....	94	Regulační ventil průtoku .....	89, 90
Oddělovač trubky .....	90	Regulátor teploty .....	
Odkaz na servis .....	8, 21	– Ponorná teplota .....	99
Odraz zvuku .....	66	– Příložná teplota .....	98
Odtok kondenzátu .....	34, 76	Reverzibilní chladicí provoz .....	92
– Přes veřejnou kanalizační síť .....	73	Rozměry .....	
– Vsakováním .....	72	– Venkovní jednotka .....	11, 13, 15, 24, 26, 28
Odtoková hadice pojistný ventil .....	18, 19	– Venkovní jednotka Vitocal 250-A .....	19
Ochrana před bleskem .....	68	– Venkovní jednotka Vitocal 252-A .....	32
Ochrana před počasím .....	68	– Vitocal 250-A .....	17, 19
Ochrana základu před mrazem .....	71, 72, 74, 75	– Vitocal 252-A .....	30, 32
Ochranné pásmo .....	69	– Vnitřní jednotka .....	11, 13, 15, 17, 18, 24, 26, 28, 30, 31
<b>P</b>		– Vnitřní jednotka Vitocal 250-A .....	17
Plnicí voda .....	88	– Vnitřní jednotka Vitocal 252-A .....	30
Počítadlo energie .....	97	Rozšíření směšovače .....	
Podstavec na hrubou stavbu .....	77	– Integrovaný motor směšovače .....	99
Pojistky .....	80	– Samostatný motor směšovače .....	100
Pojistný ventil .....	7, 8, 20, 21, 33, 89, 90	Rozšiřovací sada směšovače .....	97
Pomůcka pro plánování .....	87	– Integrovaný motor směšovače .....	99
Ponorný regulátor teploty .....	97, 99	– Samostatný motor směšovače .....	100
Porucha vysokého tlaku .....	66		
Postup přihlašování (údaje) .....	66		
Potlačení vibrací .....	68		
Potřeba pitné vody .....	86, 91		
Potřeba teplé vody .....	86		
Použití .....	93		
Povětrnostní vlivy .....	68		
Požadavky .....			
– Elektrická instalace .....	80		
– Na instalaci .....	76		
– Požadavky na místo instalace .....	76		
Pravděpodobnost koroze .....	67		
Primární vstupní teplota .....	91		
Projekční pokyny .....	66		
Průtokový ohřívač topné vody .....	7, 8, 20, 21, 80		
– Technické údaje .....	10, 12, 14, 23, 25, 28		
– Vedení sítové přípojky .....	82		
Předimenzování .....	86		
Přehled .....			
– Příslušenství regulace .....	97		
Přehled typů .....	9, 22		
Příklady zařízení na ohřev pitné vody .....	92		
Příložný regulátor teploty .....	97, 98		
Přípojka manometru .....	89, 90		
Přípojka na straně pitné vody .....	89		
Přípojky .....	11, 13, 15		
Připojovací kabely .....	81		
Připojovací sada .....	79, 80		
Přípustný provozní tlak .....	11, 13, 15		
Přírážka pro ohřev pitné vody .....	86		
Příslušenství .....			
– Ohřev pitné vody .....	47, 53		
Příslušenství regulace .....	97		
Přívod kabelů základovou deskou .....	79		
Přívodka kabelu .....	79		

## Seznam hesel

Teplota přívodní větve .....	67
– Sekundární okruh .....	91
Teplota zásobníku .....	91
Teplotní čidla .....	96
– Čidlo venkovní teploty .....	91
Teplotní spád .....	76
Teploty prostředí .....	89, 90
Termostatický směšovací automat .....	67, 71
Tlumicí podstavec .....	68
Tlumiče vibrací .....	10, 12, 14
Topná voda .....	95
Třída energetické účinnosti .....	11, 13, 15
Typy výrobků .....	6
<b>U</b>	
Upevňovací materiál .....	67
Úroveň .....	95
<b>V</b>	
Venkovní jednotka .....	81
– Délky vedení .....	10, 12, 14, 23, 25, 27
– Elektrické parametry .....	68
– Hmotnost .....	74, 75
– Montáž na podlahu s konzolou .....	76
– Montáž na stěnu s konzolou .....	11, 13, 15, 24, 26, 28
– Rozměry .....	33
Ventilátor .....	93
Vestavný spínač vlhkosti .....	8, 21
Vnitřní jednotka .....	81
– Délky vedení .....	10, 12, 14, 23, 25, 28
– Elektrické parametry .....	77
– Montážní výška .....	11, 13, 15, 24, 26, 28
Volba zásobníkového ohřívače vody .....	90
Vratná větev .....	18, 19, 32
– Sekundární okruh .....	17, 19, 31, 32, 34
– Venkovní jednotka .....	17, 19, 30, 32
– Zásobníkový ohřívač vody .....	11, 13, 15
Vratná větev topné vody .....	11, 13, 15
Vratná větev zásobníkového ohřívače vody .....	11, 13, 15
Vstupní teplota vzduchu .....	10, 12, 14
Vstup vzduchu .....	71
Výkonové diagramy .....	35, 38
Výkonové parametry topení .....	10, 12, 14, 23, 25, 27
Výparník .....	33
Vypouštěcí kohout .....	90
Vypouštěcí zařízení .....	80
Výstupní teplota .....	8, 21
Výstup vzduchu .....	71
Výška místonosti .....	77
Vzduchový zkrat .....	66
Vznik hluku .....	82
<b>Z</b>	
Základ .....	71, 72, 74, 75
Zásobníkový ohřívač vody .....	90
Zátěžové body .....	79
Zatížení podlahy .....	79
Zatížení větrem .....	68
Zbytková dopravní výška .....	19
– Vitocal 250-A .....	32
– Vitocal 252-A .....	82
Zdroj zvuku .....	93
Zkouška těsnosti .....	89
Zpětná klapka .....	89
Zpětný ventil .....	89, 90
Způsob provozu .....	91
– Monoenergetický .....	86
– Monovalentní .....	85

Technické změny vyhrazeny!

Viessmann, spol. s r.o.  
Plzeňská 189,  
252 19 Chrášťany  
tel.: 257 090 900  
fax: 257 950 306  
[www.viessmann.com](http://www.viessmann.com)

6179584